

Vigtige oplysninger til din EXHAUSTO-bestilling på et VEX1000-aggregat

For at undgå forsinkelse i leveringen skal du udfylde denne formular sammen med ordren.

Kunde: _____ Sagsbehandler: _____

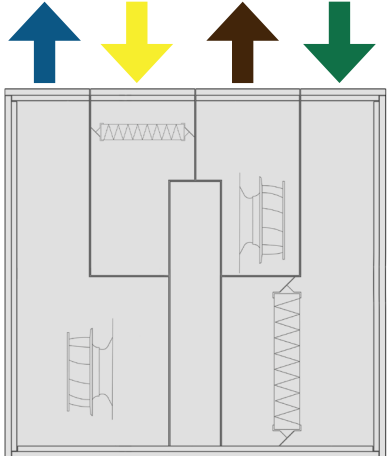
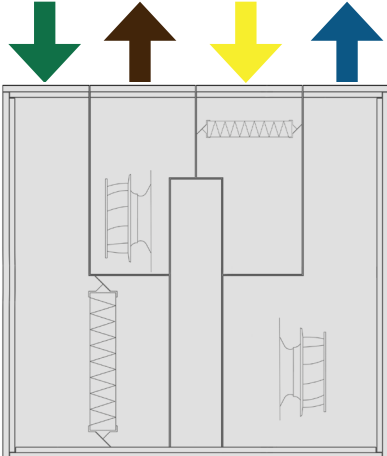
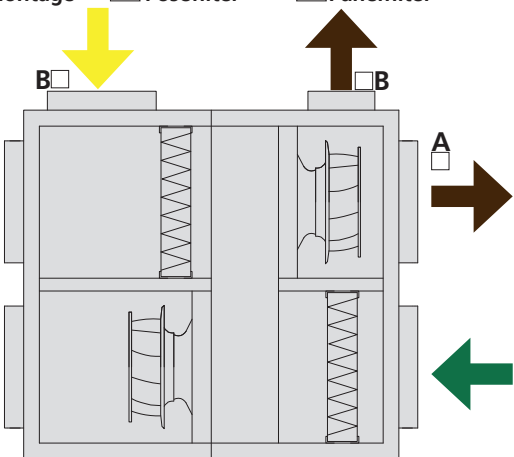
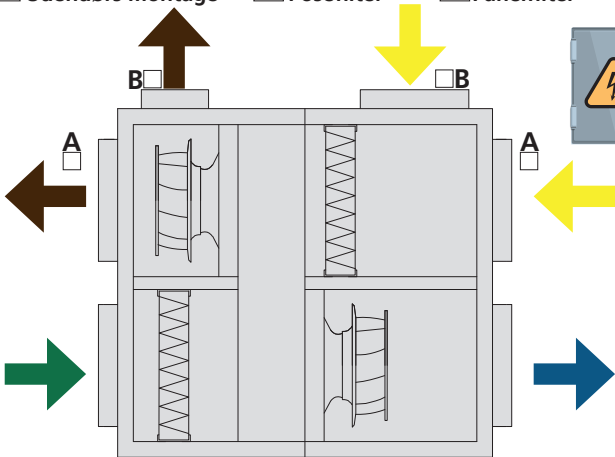
Dit ordrenr.: _____ Tlf.: _____ E-mail: _____

Ref. nr.: _____ Lev.tid: _____

Lev.adr.: _____

1. Variant: RT top eller RS side
2. Variant: Left/right
3. Filter: Pose eller panel

SEND

LEFT	RIGHT
VEX10 __RT (Angiv VEX-størrelse) ☐ Posefilter ☐ Panelfilter ☐ Stander til EKSTERN tilslutningsboks *  	VEX10 __RT (Angiv VEX-størrelse) ☐ Posefilter ☐ Panelfilter ☐ Stander til EKSTERN tilslutningsboks 
VEX10 __RS (Angiv VEX-størrelse) ☐ Udendørs montage ☐ Posefilter ☐ Panelfilter *  	VEX10 __RS (Angiv VEX-størrelse) ☐ Udendørs montage ☐ Posefilter ☐ Panelfilter 
☐ Stander til EKSTERN tilslutningsboks	
* = Elektrisk EKSTERN tilslutningsboks	
 Fraluft  Afkast  Udeluft  Tilluft	

3006884 - 02.2026 - Ret til ændringer forbeholdes.

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK-5550 Langeskov

Tel. +45 65 66 12 34
Fax +45 65 66 11 10
salgdk@exhausto.dk
www.exhausto.dk

EXHAUSTO