



DK

EXact2 Automatik



Basisvejledning VEX320-370/VEX310T-350T/
CX340-350



VEX300
S E R I E N
MODSTRØMSVEKSLER




CX300
S E R I E N
MODSTRØMSVEKSLER

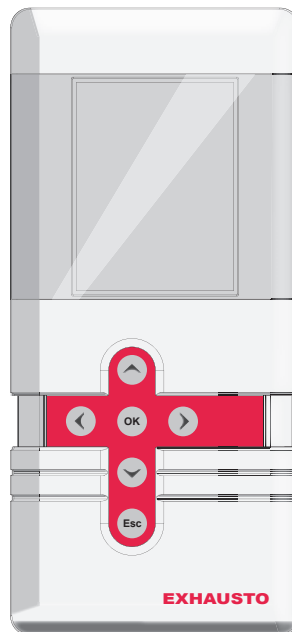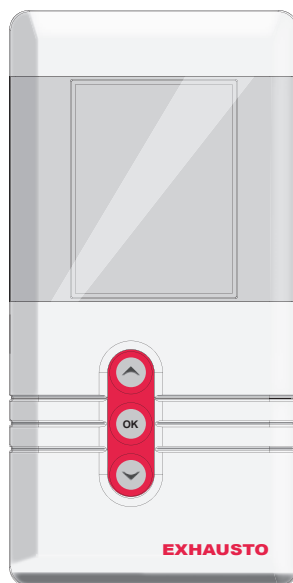

Original brugsanvisning

Menustruktur


Brugermenu:



Valg af menupunkt foregår ved pil op og pil ned samt aktivering med ok.

Tekniker- og servicemenu:

Hovedmenu
Driftsform >
Driftsvisninger >
Indstillinger >
Alarm og info >
Tid og ugeplan >
Versioner >
Sikkerhedsfunktioner >
Service >
Forlad teknikermenu >
Gem indstillinger >



Valg af menupunkt foregår ved pil op og pil ned samt aktivering med ok. ESC for skift mellem bruger og teknikermenu samt til at forlade menu.

1 Driftsform
Drift > Manuel

2 Driftsvisninger
Lufttemperaturer >
Luftmængder >
MC parametre >
Temp. reg. enheder >
Tryk >
Eftervarmeff. >
CH-køleunit >
CCW
CU-køleunit >
MXCU
Timetællere >
CO2/RH sensorer >

3 Indstillinger
Anlæg >
Generelt >
Konfiguration >
Tilbehør >
BMS >
Web server >
Backup/restore >

4 Alarm og info
Alarm
Advarsel
Information
Nulstil alarmer
Aktuel liste >
Alarmlog liste >
Slet alarm log >
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej

5 Tid og ugeplan
Dato og tid >
Ugeplan >

6 Versioner
PO nummer > 1234567
Hardware >
Software >
Om EXact >

7 Sikkerhedsfunktioner
Brandalarm >
Frostsikring af HCW >
Frostsikring veksler >
CH-køleunit >

8 Service
Filter >
VDI 6022 >
Tvangsstart >
Kalibrering af MPT >
Lys > Fra

10 Gem indstillinger
Gem indstillinger > Nej
Sidst gemt:
Dato 17.05.2017
Tid 15:30.22

Symboler og software version

Symboler brugt i denne vejledning.....	6
Software version.....	6
Software version	6
1. Brugerniveau	
1.1. HMI-panel.....	7
1.2. Ikoner i display.....	8
2. Betjening, adgangskoder og valg af sprog	
2.1. Betjening af HMI-panel.....	10
2.1.1. Anvendelse af betjeningsknapper i menuerne.....	10
2.2. Adgangskoder for tekniker- og servicemenuer.....	11
2.3. VIGTIGT ved servicearbejde.....	12
2.3.1. Ekstra servicepanel.....	13
Menu 3.2 - Valg af sprog.....	15
Menu 3.2.1 - Indstilling af dato og tid.....	15
Menu 3.2 - Nulstil indstillinger.....	15
Menu 3.2 - Genindlæs database.....	16
Menu 3.6 - Web server.....	16
Menu 3.7 - Backup/restore.....	17
3. Opstart af anlæg til drift	
3.1. Kom godt i gang.....	18
Opstart konfiguration.....	19
Menu 3.3 - Konfiguration.....	19
Menu 3.4 - Tilbehør.....	20
Menu 3.4 Tilslutning af varme- og køleenheder	22
3.2. Principper for afisning VEX320-330/CX340-350/VEX310T-350T.....	22
3.2.1. Bypass afisning	22
3.2.2. To former for afisning	22
3.3. Temperaturstyret frostsikring - valg af metode VEX320/330/VEX310T-350T.....	23
3.4. Trykstyret frostsikring - valg af metode VEX320-330/CX340-350/ VEX310T-350T.....	24
3.5. Principper for afisning VEX340.....	24
Princip	24
3.6. Principper for afisning - VEX350/360/370.....	25
Princip	25
Valg af metode VEX350/360/370.....	26
Menu 3.5 BMS.....	27
Menu 3.5 - BMS.....	27
3.7. Hvad er et indeklimaniveau?.....	27
Menu 1 - Valg af driftsform.....	28
Menu 3.1.1 - Driftsindstillinger - Luft regulering.....	28
Menu 3.1.1 - Driftsindstillinger Balance.....	31
Menu 3.1.1.5 - Regulatorer	32
Menu 3.1.1.1.1 til 3.1.1.1.4 Indstilling af de valgte indeklimaniveauer.....	32
Menu 3.1.1.1.x - Luft setpunkt	32
Menu 3.1.1.1.x - Temperatur setpunkt	32
Menu 3.1.1.1.x - Absolut/Relativ temperatur	33
Menu 3.1.1.1.x - Køling relativ start	33
Menu 3.1.1.1.x - Varme relativ start	33
Menu 3.1.1.1.x - Køling absolut start	34
Menu 3.1.1.1.x - Varme absolut start	34
Generelt for temperaturregulering	34
Menu 3.1.8 - Temperaturgrænser.....	34
Menu 3.1.1.1.x - Tilluftregulering, absolut	36
Menu 3.1.1.1.x - Rumtemperaturregulering, absolut	37
Menu 3.1.1.1.x - Tilluftregulering, relativ	38
Menu 3.1.1.1.x - Rumtemperaturregulering, relativ	40
Menu 3.1.1 - Driftsindstillinger - Temperatur regulering.....	41
Kompensering.....	42
Menu 3.1.2 - Luftkompensering.....	42
Menu 3.1.2.1 - CO2 kompensering	43

Menu 3.1.2.2 - Fugtkompensering af luftmængde	44
Menu 3.1.2.3 - Luftmængdereduktion	44
Menu 3.1.2.4 - Udekompensering af luftmængde	45
Menu 3.1.3 - Temperatur kompenseringer.....	46
Menu 3.1.3.1 - Udetemperaturkompensering	46
Menu 3.1.3.2 - Sommerkompensering	47
Menu 3.1.4 + menu 8.1 - Filter (overvågning ved tryk)	48
Menu 3.1.4 + menu 8.1 - Filter (overvågning med timetæller)	48
Menu 3.1.5 - Natkøling	49
Menu 3.1.6 - Kølegenvinding.....	52
Menu 3.1.7 - Grænser for ventilatorer.....	52
Menu 3.1.8 - Temperaturgrænser for tilluft og rum.....	52
Grænser for rumtemperaturen.....	53
Menu 3.1.9 - MXHP indstillinger.....	53
Menu 3.1.10 - MCOCW indstillinger.....	53
Menu 5 - Tid og ugeplan.....	54
Menu 5.1 - Dato og tid.....	54
Menu 5.2 - Ugeplan	54
Menu 7 - Sikkerhedsfunktioner.....	55
Menu 7.1 - Brandalarm.....	55
Menu 7.2 - Frostsikring af HCW	56
Menu 7.3 - Frostsikring veksler	57
Tice (VEX320-330).....	57
4. Drift	
Menu 2 - Driftsvisninger.....	59
Menu 2.1 - Lufttemperaturer	59
Menu 2.1.1 - Setpunkter for regulatorer	60
Menu 2.2 - Luftmængder	60
Menu 2.3 - Motor controller parametre (MC-parametre)	60
Menu 2.4 - Temperatur reguleringsenheder	61
Menu 2.5 - Tryk.....	62
Menu 2.6 - Eftervarmeplade	62
Menu 2.7 - CH-køleunit.....	62
Menu 2.8 - CCW Isvandsflade	63
Menu 2.9 - CU-køleunit.....	63
Menu 2.10 - Ekstern kølemaskine MXCU.....	63
Menu 2.11 - Ekstern køle-/varmepumpeunit MXHP.....	63
Menu 2.12 - Timetællere (VEX340-370/CX340-350/VEX310T-350T).....	63
Menu 2.13 - CO2/RH sensorer (hvis monteret).....	64
Menu 6 - Versioner.....	64
Menu 8 - Service.....	64
Ekstra servicepanel.....	65
Menu 8.2 - VDI 6022.....	66
Menu 8.3 - Tvangsstart	67
Menu 8.3.1 Ventilatorer.....	67
Menu 8.3.2 Eftervarmeplade.....	67
Menu 8.3.3 Køleenhed.....	68
Menu 8.3.4 Spjæld og relæer.....	68
Menu 8.4 - Kalibrering af MPT.....	68
5. Alarmer	
5.1. Alarmer og info (menu 4).....	69
5.2. Nulstil alarmer.....	69
5.3. Alarmvisning - fejlårsager.....	69
5.4. Alarmliste.....	71
Appendix 1 - Principskitser	
Principskitser.....	107
Principskitser for anlæg med chiller	107
VEX320L	107
VEX320R	108

VEX330CL.....	109
VEX330CR.....	110
VEX330HL.....	110
VEX330HR.....	111
VEX340L	111
VEX340R	112
VEX350L - VEX360L	112
VEX350R- VEX360R	113
VEX370L HCWi.....	113
VEX370R HCWi.....	113
VEX370L	114
VEX370R	114
CX340/350.....	115
VEX310TR-VEX350TR.....	116
VEX310TL-VEX350TL.....	117

Appendix 2 - Temperaturmodstand tabel

Temperaturmodstand tabel DC95.....	118
------------------------------------	-----

Symboler og software version

Symboler brugt i denne vejledning

Forbudssymbol



Overtrædelse af anvisninger angivet med forbudssymbol er forbundet med livsfare.

Faresymbol



Overtrædelse af anvisninger angivet med et faresymbol er forbundet med risiko for personskade eller ødelæggelse af materiel.

Software version

Software version

Denne vejledning er gældende for følgende version:


AHUC: 3.7.0.0

HMI: 3.7.0.0


1. Brugerniveau

1.1 HMI-panel

HMI-panel - Human
Machine Interface
panel

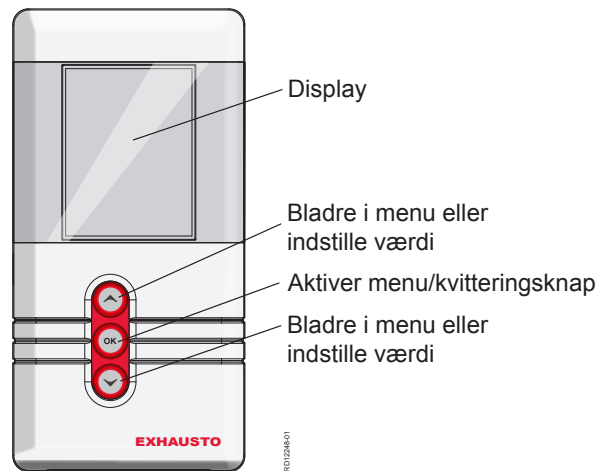

Skub panelet sammen hvis det er trukket ud. De ekstra knapper skal kun bruges af teknikere som skal servicere anlægget.

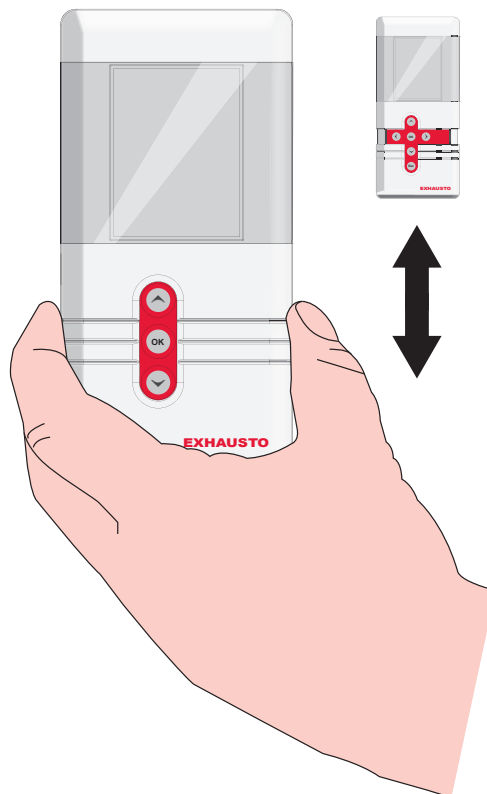

1.2 Ikoner i display



Ikon	Beskrivelse af visning
	Manuel drift
	Overstyret urdrift indtil næste skift i urplanen
	Urdrift, aktuelt indeklimaniveau er komfort
	Urdrift, aktuelt indeklimaniveau er økonomi
	Urdrift, aktuelt indeklimaniveau er standby
	Urdrift, VEX/CX'en er stoppet
	Urdrift, der er ikke defineret nogle skiftetider i urplanen
	Drift styret af BMS
	Eksternt styret drift
	Setpunkt for temperatur vist i °C
	Setpunkt for ventilation vist i procent: 0% = ingen ventilation OFF = Anlægget slukket - kan ikke starte op via ur drift  BMS- eller WEB-server styrede anlæg overstyrer OFF-funktionen. Dette kan medføre at anlægget starter op, selv om det er stillet på OFF.
	Anlægget kører afisning (Deice)
	Alarm på anlægget. Kontakt servicetekniker som kan afhjælpe og nulstille alarmen. Ikon vises også i teknikermenu.
	Advarsel. Kontakt servicetekniker som kan afhjælpe og nulstille advarsen. Ikon vises også i teknikermenu.
	Servicedisplay tilsluttet

Ikon	Beskrivelse af visning
	Eksternt start/stop er brudt. Se elquickguide for yderligere information.
	Sommertid
	Vintertid
	Manglende kommunikation på den eksterne BUS, eller kommunikationen mellem VEX/CX og HMI, er afbrudt.
	Brandalarm. Hvilestrømskreds brudt og den indstillede brandfunktion aktiveret.
	Opstart: Webserver henter database. Ikonet vises indtil HMI-panelet er klar til brug.

2. Betjening, adgangskoder og valg af sprog

2.1 Betjening af HMI-panel


Taster for betjeningsniveau og serviceniveau

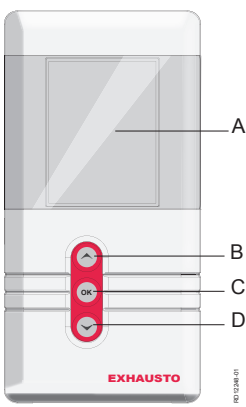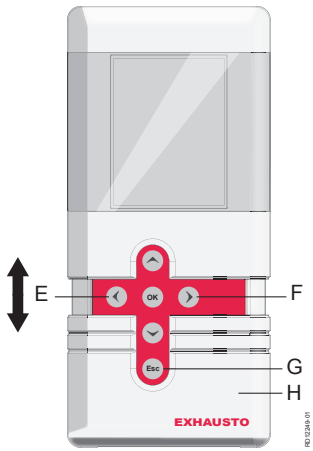		
	Betjeningspanel klar til daglig betjening	Betjeningspanel klar til service
A	Display	
B	 tast	
C	 tast	
D	 tast	
E		 tast
F		 tast
G		 tast
H	Udtræksklap for service taster	

2.1.1 Anvendelse af betjeningsknapper i menuerne

Taster	Anvendes til...
   	navigation og indstilling af værdier.
	kvitterings-tast - valg af menu.
	skift mellem daglig bruger og tekniker. at forlade en menu uden at lave ændringer.

2.2 Adgangskoder for tekniker- og servicemenuer





Trin	Handling	Display viser...
1	Tryk for at aktivere fuldt lys på display (hvis displayet er i dvale). Tryk	
2	Tryk og derefter for at indstille værdien. Med rykkes til næste tal i koden. - Koden er 1111 for teknikerniveau (enkelte menuer er skjulte eller vises kun med læseretigheder). EXHAUSTO anbefaler at dette niveau anvendes ved almindelige serviceopgaver. - Koden er 3142 for specialistniveau (fuld adgang til alle menuer). Bemærk - Ikke korrekt indstilling (forkerte værdier) kan i visse menuer påvirke anlæggets drift negativt.	
3	Tryk for at komme til hovedmenu.	
Bemærk Hvis der ikke trykkes på nogle knapper i 30 min. logges der automatisk ud til brugermenu.		

2.3 VIGTIGT ved servicearbejde

Åbn ikke...



...Servicelågerne før strømmen er afbrudt på forsyningsadskilleren. Forsyningsadskilleren er placeret på tilslutningsboksen, se illustration.

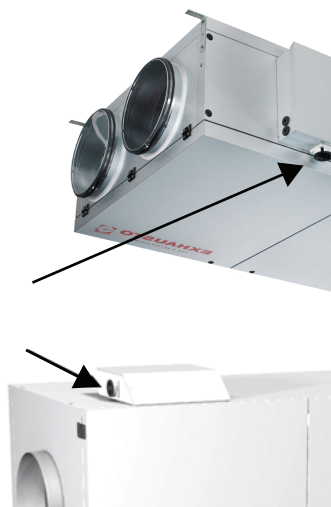

Ugeplan



Det er vigtigt at sætte ventilationen i OFF, når der køres efter ugeplan:

Sæt ventilationen i OFF	
Bemærk - Hvis HMI-panelet står på 0% (VEX/CX'en står stille) og anlægget kører efter ugeplan når servicearbejde startes, er der risiko for at programmet skifter via ur-drift og VEX/CX'en dermed starter op.	
• Log ind i teknikermenuen ved hjælp af adgangskoden 1111 • Skift til manuel drift via menu 1 • Skift tilbage til brugermenu • Ikon for manuel drift vises i højre hjørne i menuen	
• Tryk 2 gange på OK-knappen • Brug piletasterne til at stille ventilationen ned på 0%	
• Tryk OK • Der vil nu stå OFF i displayet ud for ventilationsikonet	


BMS anlæg eller
WEB-server

Hvis VEX/CX'en styres via BMS eller WEB-server vil disse styringsmetoder kunne overstyre OFF funktionen og VEX/CX'en kan dermed risikere at starte op u hensigtsmæssigt. For frakobling af BMS eller WEB-server opkobling skal stik tages fra på EXact2 main board. Se evt. afsnittet om klemrækken i EI-guiden.


2.3.1 Ekstra servicepanel

Hvis HMI-panelet er placeret langt fra VEX/CX'en, anbefales det at anvende et ekstra HMI-panel som tilsluttes VEX/CX'en i tilslutningsboksen.

Eksempel Horison- tal VEX300

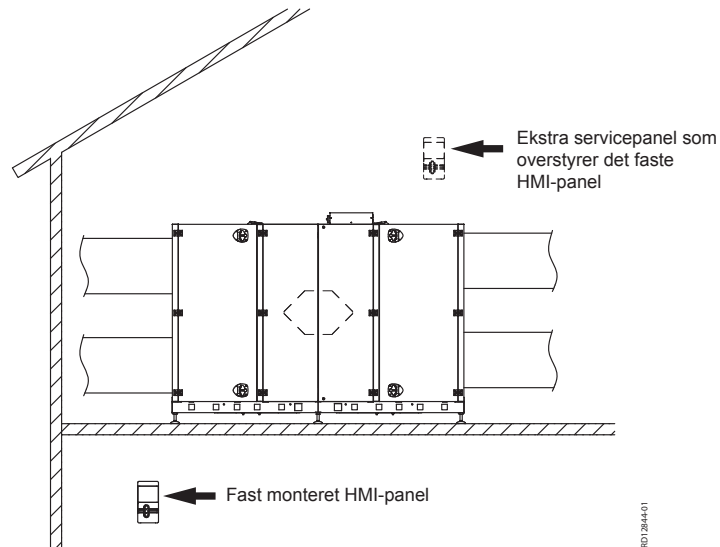

Stik til servicepanel - EXact2

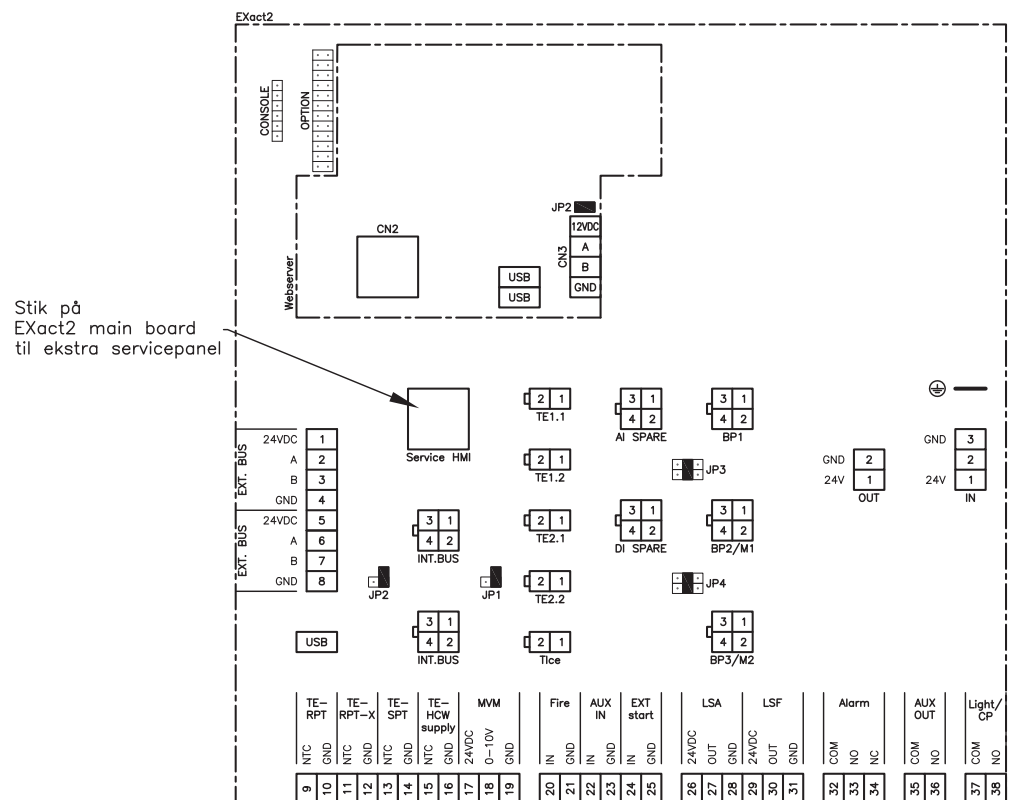

Krav til kabel

Kabel til servicepanel kan bestilles ved henvendelse til EXHAUSTO (varenummer: HMISERVICEC).

Menu 3.2 - Valg af sprog

3 Indstillinger Anlæg > Generelt > Konfiguration > Tilbehør > BMS > Web server > Backup/restore > 3.2 Generelt Dato og tid > Sprog > Dansk Nulstil indstillinger > Genindlæs database > Hovedmenu Driftsvisninger > Indstillinger > Alarm og info > Tid og ugeplan > Versioner > Sikkerhedsfunktioner > Service > Forlad teknikermenu > Gem indstillinger >	
Trin	Handling
1	Vælg "Indstillinger"
2	Vælg "Generelt"
3	Vælg det ønskede sprog i linje 2 "Sprog"
4	Gå retur til hovedmenu og vælg ja i "Gem indstillinger"

Menu 3.2.1 - Indstilling af dato og tid

3 Indstillinger Anlæg > Generelt > Konfiguration > Tilbehør > BMS > Web server > Backup/restore > 3.2 Generelt Dato og tid > Sprog > Dansk Nulstil indstillinger > Genindlæs database > 3.2.1 Dato og tid Dato > 22-02-2009 Ugedag > Onsdag Tid > 13:11	
Trin	Handling
1	Vælg "Dato og tid" for at indstille disse parametre i menuen 3.2.1

Menu 3.2 - Nulstil indstillinger

Når "Nulstil indstillinger" vælges gendannes brugerindstillingerne, se menuguiden for hvilke menuer der er omfattet.

Bemærk




Dette kan ikke fortrydes og VEX/CX'en genstarter.

3.2 Generelt
Dato og tid >
Sprog > Dansk
Nulstil indstillinger >
Genindlæs database >

Menu 3.2 - Genindlæs database


Når "Nulstil indstillinger" vælges gendannes brugerindstillingerne, se i menuguiden hvilke menuer der er omfattet.

Databasen genindlæses





Menu 3.6 - Web server

Kontakt den netværksansvarlige for oplysninger om den korrekte IP-adresse m.m. Hvis admin adgangskoden mistes kan den nulstilles til fabriksindstilling, bemærk dette kan ikke fortrydes. Se EXact webservervejledning.



Menu 3.7 - Backup/restore

Det anbefales at lave en backup af VEX/CX'ens indstillinger og gemme backupfilen på et sikkert sted. Se de få retningslinjer for backup i skemaet:

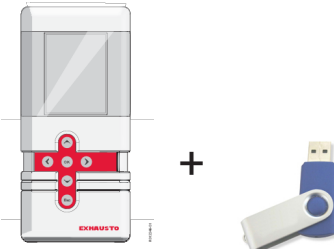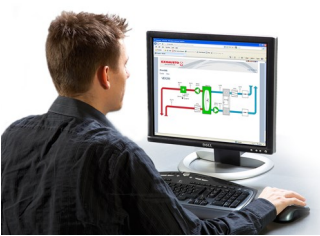	Backup via HMI-panelet • Sæt USB-stikket i et af stikkene på webserveren • Vælg menu Backup/restore • Det kan tage op til 20 sek. før forbindelse til USB oprettes Backupfilen kan kun gemmes på et USB-stik. Når filen er gemt er det ikke muligt at omdøbe filnavn eller filtypen. Filen navngives automatisk som i dette eksempel: backup_20110918.file
	Backup via webserver Følg anvisningerne for backup/restore i Webservervejledningen. Backupfilen kan gemmes på et valgfrit medie (USB, PC mv.). En backupfil som gemmes via webserveren kan godt omdøbes, men filtypen kan ikke ændres.
	Bemærk Hvis en backupfil er gemt fra webserveren og herefter omdøbt, kan den ikke hentes (restore) via HMI før filnavnet er omdøbt tilbage til standard, se "Via HMI-panelet". Hvis der skal laves backupfiler for flere VEX/CX, anbefales det at filerne gemmes på hvert sit USB-stik, eller at der laves en mappe pr. VEX/CX hvor backupfilerne gemmes.

3. Opstart af anlæg til drift



Stikkene i Modbus forbindelsen må ikke fjernes eller tilsluttes, hvis der er spænding på enhederne. Begge Modbus enheder skal slukkes inden der foretages ændringer, ellers er der risiko for at enhederne ødelægges.



Under idriftsættelsen kan det være nødvendigt at arbejde med åbne automatikbokse. Delene i boksene må kun berøres med værktøj, som er elektrisk isoleret.



Før ethvert indgreb på motorstyringerne eller motorernes kabler og klemmekasser, skal forsyningen være afbrudt i mindst 5 minutter, for afladning af kondensatorer.

Før indregulering påbegyndes

- Kontrollér at forsyningsspændingen er tilsluttet.
- Stil HMI-panelet i specialniveaue. Se afsnit 2.2.

3.1 Kom godt i gang

Når hovedmenuen vises på skærmen, så følg nedenstående rækkefølge for at komme godt i gang med idriftsættelsen.

Idriftsættelse

Trin	Handling	Menu
1	Konfigurer eventuelt eksternt tilbehør og eksterne enheder (varme- og køleflader, chiller, sensorer mv.).	3.4
2	Vælg driftsform - Det anbefales at vælge Manuel drift under idriftsættelsen.	1
3	Indstil/aktiver driftsindstillinger.	3.1
4	Programmer ugeplan.	5.2
5	Indstil sikkerhedsfunktioner.	7
6	Vælg driftsform - Skift evt. til ur-drift.	1

Nærmere forklaring til de enkelte menupunkter findes videre frem i dette kapitel.

HUSK - Gem indstillinger

Når der er foretaget ændringer i de forskellige menuer er det vigtigt at gå til hovedmenuen og vælge "Gem indstillinger" i menu 10 (vælg ja). Hvis der afbrydes for strømmen inden indstillingerne er gemt skal de indstilles igen.

Hovedmenu
Driftsform >
Driftsvisninger >
Indstillinger >
Alarm og info >
Tid og ugeplan >
Versioner >
Sikkerhedsfunktioner >
Service >
Forlad teknisk menu >
Gem indstillinger >

10 Gem indstillinger
Gem indstillinger > Nej
Sidst gemt:
Dato 15.02.2011
Tid 15:30.22

Opstart konfiguration

Trin	Handling
1	Kontroller at korrekt konfiguration af VEX/CX'en er valgt fra fabrik via menu 3.3.
2	Kontroller at alt medfølgende tilbehør er konfigureret i menu 3.4
3	Hvis CO ₂ -føler er monteret, kontroller i menu 3.1.2.1 "CO ₂ -kompensering", om CO ₂ -kompenseringen er aktiveret.
4	Hvis fugtføler (RH-føler) er monteret, kontroller i menu 3.1.2.2 "Fugtkompensering", om fugtkompenseringen er aktiveret.
5	Gå til menu 4.5 "Aktuel liste" og kontroller om der er enheder fra konfigurationsmenuen som melder fejl. Alarmikon ses i menubjælken.
6	Hvis en enhed melder fejl, men er konfigureret korrekt. Kontroller da installationen.

Menu 3.3 - Konfiguration

3.3 Konfiguration	
Type >	300
Størrelse >	40
Orientering	H

Linje i menu 3.3...	Er indstillet fra fabrik og bør ikke ændres...
Type	x
Størrelse	x
Orientering	x


Menu 3.4 - Tilbehør

3.4 Tilbehør	
Isdetek. met. >	Tryk
Afis. metode >	0
Eftervarmefl. >	MHCE
Køleenhed >	Ingen
Effektrrin HCE >	4
Filter detek. >	Timer
PIR >	PIR1
TS >	TS Room
CO2 >	MIOCO2
RH >	Ingen
Dining solution	Nej

Linje i menu 3.4...	Er indstillet fra fabrik og bør ikke ændres...	Bemærkninger
Isdetekterings metode	x	Bør kun ændres ved eftermon- tage af sensorer til isdetekte- ring. Vælg mellem: • Tryk • Tice
Afisningsmetode		Vælg afisningsmetode (meto- de nr.) for afisning af veksler. Se afsnit om afisning på de næste sider, hvor VEX/CX ty- pe og de tilhørende afisning- smetoder er beskrevet.
Eftervarmeflade		Vælg mellem: • IHCW (er indstillet fra fa- brik til EXact2 main board, hvis VEX/CX er købt med HCW) • MHCE (Elvarmeflade) • MHCW (Vandvarmeflade) • MCOCW (Køle-varmefla- de) • Ingen
Køleenhed		Vælg mellem: • CH • CU (køleanlæg fra EX- HAUSTO) • CCW (isvandsflade) • MXCU (eksternt kølean- læg) • MXHP (ekstern køle-var- mepumpeunit) • Ingen
Effektrrin HCE		Menupunktet er først aktivt hvis MHCE er valgt. (Kan kun være aktivt for VEX340-50-60/ CX340-50).
Filter detek.	x	Bør kun ændres ved eftermon- tage af sensorer til detektering af filtertilsmudsning. Vælg mellem: • Tryk • Timer

Linje i menu 3.4...	Er indstillet fra fabrik og bør ikke ændres...	Bemærkninger
PIR		Aktivering af PIR-føler. Vælg mellem: • Begge (Både MIOPIR og PIRB tilsluttet) • PIR2 (PIRB tilsluttet) • PIR1 (MIOPIR tilsluttet) • Ingen Når sensoren(erne) aktiveres af bevægelse i rummet overstyres VEX/CX'en til komfortniveau. Komfortniveauet holdes i det tidsrum, som er indstillet bag på sensoren (PIRB), herefter falder VEX/CX'en tilbage det tidligere indeklimaniveau. Bemærk: Tidsrummet for MIOPIR er fast 10 minutter og kan ikke ændres).
TS		Aktivering af ekstern temperaturføler og valg af type. Vælg mellem: • TS DUCT • TS ROOM • Ingen
CO2		Aktivering af CO₂-føler. Vælg mellem: • BMS • CO2B (føler tilsluttet AI SPARE) • MIOCO2 • Ingen
RH		Aktivering af RH-føler. Vælg mellem: • BMS • RHB (føler tilsluttet AI SPARE) • MIORH • Ingen
Dining solution		

3.3 Temperaturstyret frostsikring - valg af metode VEX320/330/VEX310T-350T

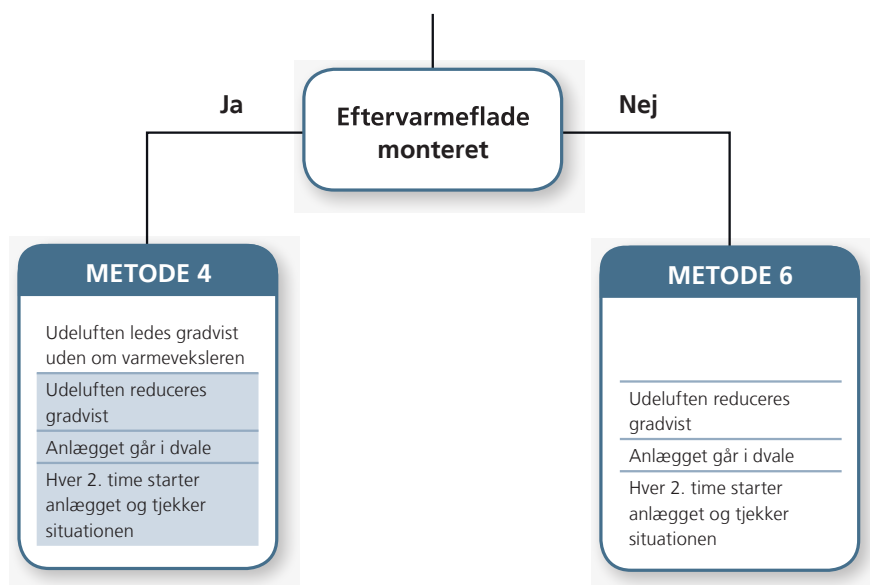

☐ Disse trin sker kun såfremt eftervarmepladens ydelse ikke er tilstrækkelig.

RD13144DK-01

Luftreguleringsmetoder

Se afsnittet "Menu 3.1.1 Driftsindstillinger Luftregulering" for nærmere definition af de forskellige luftreguleringsmetoder.


Opstart efter dvale

Anlægget starter op efter 2 timers dvale. Hvis enten:

- udetemperaturen er 2 Kelvin højere end da anlægget gik i dvale, eller
- hvis temperaturen er steget op over grænsen for aktivering af dvale, ...så forsættes i normal afisningsdrift.

Hvis ingen af de to betingelser er opfyldt inden 5 minutter, går anlægget igen tilbage i dvale.

3.4 Trykstyret frostsikring - valg af metode VEX320-330/CX340-350/VEX310T-350T

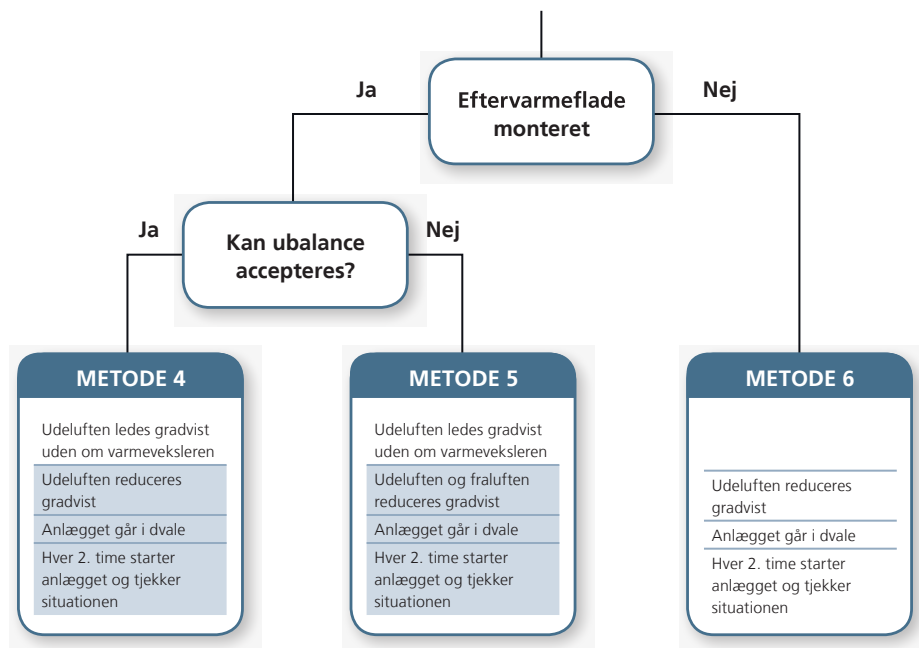

Disse trin sker kun såfremt eftervarmefflades ydelse ikke er tilstrækkelig.

RD13143DK-01

Balance/ubalance

Se definition på balanceret/ubalanceret drift i afsnittet "Driftsindstillinger Balance."

Luftreguleringsmetoder

Se afsnittet "Menu 3.1.1 Driftsindstillinger Luftregulering" for nærmere definition af de forskellige luftreguleringsmetoder.

Opstart efter dvale


Anlægget starter op efter 2 timers dvale. Hvis enten:

- udetemperaturen er 2 Kelvin højere end da anlægget gik i dvale, eller
- hvis tryktabet er faldet til under grænsen for aktivering af dvale, ...så forsættes i normal afisningsdrift.

Hvis ingen af de to betingelser er opfyldt inden 5 minutter, går anlægget igen tilbage i dvale.


3.5 Principper for afisning VEX340

Princip

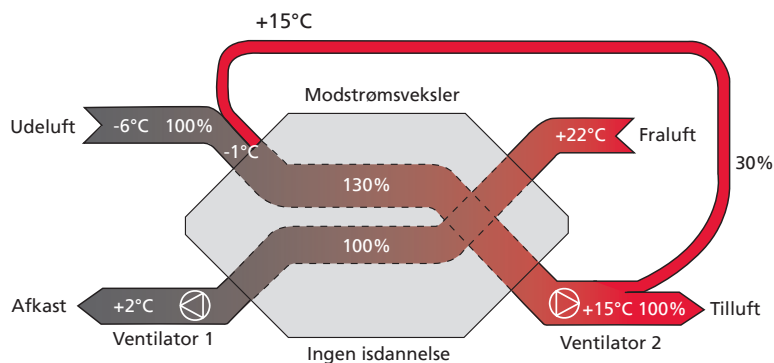

RD12483DK-01

Valg af metode VEX340

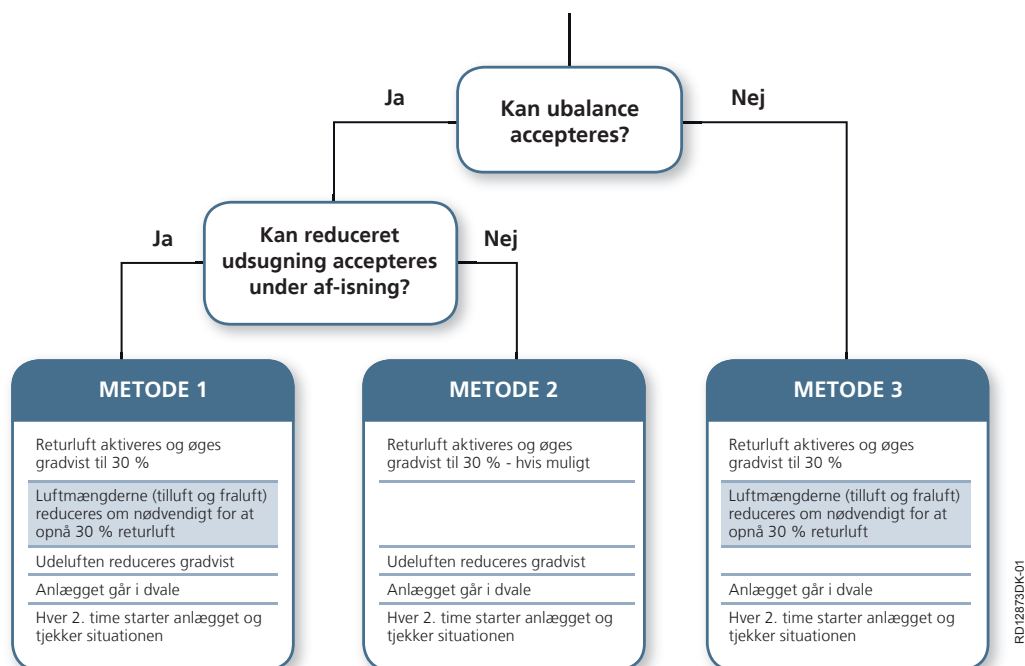**Balance/ubalance**

Se definition på balanceret/ubalanceret drift i afsnittet “Driftsindstillinger Balance.”

Luftreguleringsmetoder

Se afsnittet “Menu 3.1.1 Driftsindstillinger Luftregulering” for nærmere definition af de forskellige luftreguleringsmetoder.


Opstart efter dvale

Anlægget starter op efter 2 timers dvale. Hvis enten:


- udetemperaturen er 2 Kelvin højere end da anlægget gik i dvale, eller
- hvis tryktabet er faldet til under grænsen for aktivering af dvale,

...så forsættes i normal afisningsdrift.

Hvis ingen af de to betingelser er opfyldt inden 5 minutter, går anlægget igen tilbage i dvale.

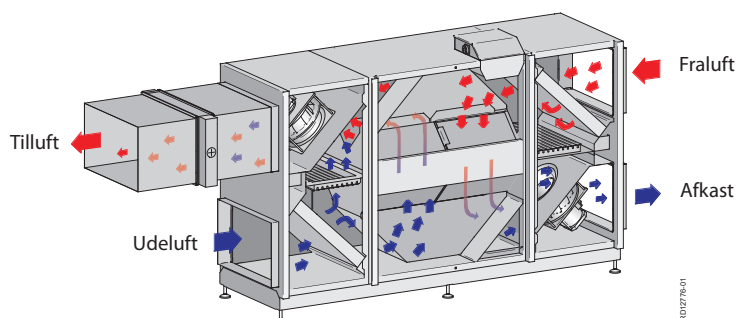3.6 Principper for afisning - VEX350/360/370**Princip**

Valg af metode VEX350/360/370

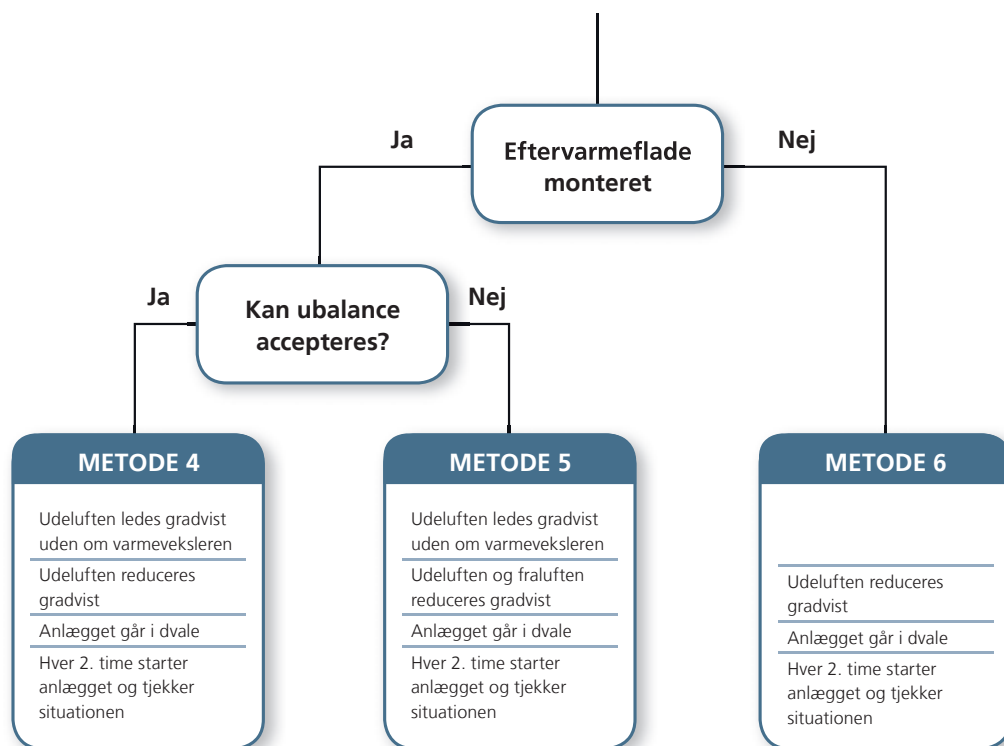

Balance/ubalance Se definition på balanceret/ubalanceret drift i afsnittet “Driftsindstillinger Balance.”

Luftreguleringsmetoder Se afsnittet “Menu 3.1.1 Driftsindstillinger Luftregulering” for nærmere definition af de forskellige luftreguleringsmetoder.

Bemærk

- Hvis temperaturreguleringsmetoden er valgt til rumtemperatur, ændres temperaturreguleringsmetoden midlertidigt til tillufttemperaturregulering, når afisning igangsættes. Setpunktet forbliver det samme for tillufttemperaturreguleringen.
- Hvis ugeplanen skifter mens der køres afisning, skiftes der til det nye setpunkt som er sat i ugeplanen.


Opstart efter dvale Anlægget starter op efter 2 timers dvale. Hvis enten:

- udetemperaturen er 2 Kelvin højere end da anlægget gik i dvale, eller
- hvis tryktabet er faldet til under grænsen for aktivering af dvale,

...så forsættes i normal afisningsdrift. Hvis ingen af de to betingelser er opfyldt inden 5 minutter, går anlægget igen tilbage i dvale.

Menu 3.5 BMS

Menu 3.5 - BMS



Linje i menu 3.5...	Bemærkninger
BMS	Aktivering af overordnet styresystem BMS. Vælg mellem: • Ingen • Modbus • MTCP • MLON • BACnet MS • BACnet IP
Konfiguration	Konfigurering af Modbus og BACnet MSTP.

BMS konfiguration Se nærmere beskrivelse i protokollernes vejledninger.

3.7 Hvad er et indeklimaniveau?

Eksempel

3.1.1.1.1 Komfort
Luft setpunkt > 60 %
Luft setpunkt køl > 80 %
Temp. setpunkt > 21,0 °C
Abs. / Rel. > Relativ
Køling rel. start > 1,0 K
Køling abs. start > ---
Varme rel. start > -1,0 K
Varme abs. start > ---

Indeklimaniveau definition

I menuerne 3.1.1.1.1 til 3.1.1.1.4 kan de fire indeklimaniveauer Komfort, Standby, Økonomi og Manuel defineres. Parametre som setpunkter for ventilation og temperatur samt reguleringsmetode er samlet for det pågældende indeklimaniveau i en menu, se ovenstående eksempel. I skemaet herunder ses forslag til niveauer:

Indeklimaniveauer	Energibesparelse	Personer i lokalet	Luftskifte *)	Temperatursvigelise fra ønsket rumtemp. *)
(Ventilationen stoppet)	-	Nej	Ingen ventilation	Ingen styring af rumtemperaturen
Økonomi Menu 3.1.1.1.3	Stor	Nej	Lavt	Største tilladte temperatursvigelise *)
Standby Menu 3.1.1.1.2	Lille	Nej	Lavt	Mindste tilladte temperatursvigelise *)
Komfort Menu 3.1.1.1.1	Ingen	Ja	Højt	Præcis temperatur
Manuel Menu 3.1.1.1.4	Afhængig af indstilling	Ja/Nej	Indstilleligt	Indstilleligt

*) Luftskifte og temperatursvigelise indstilles via HMI-panelet.


Det aktuelle indeklimaniveau kan styres på fem måder:

- via en ugeplan, ud fra de givne ønsker til anlæggets drift. Indstilles via HMI-panel.
- via et HMI-panel i lokalet.
- via sensor(er) placeret i lokalet eller i fraluftskanalen (f.eks. MIO-PIR, MIO-CO₂, MIO-RH, MIO-TS)
- via en pc tilsluttet til den indbyggede webserver
- via et overordnet styresystem (f.eks. BMS-anlæg)

Bemærk

Indeklimaniveauet Komfort er det overordnede indeklimaniveau. Komfort-niveauet aktiveres også, hvis en monteret PIR føler giver signal (anlægget skifter fra et energi-økonomisk indeklimaniveau/OFF).

Menu 1 - Valg af driftsform





Vælg...	hvis...
Manuel	anlægget altid skal køre med samme indeklimaniveau (indstilles i menu 3.1.1.1.4) og driften styres manuelt via HMI-panelet eller webserver.
Ur	anlægget skal styres automatisk via en fastlagt ugeplan.

Bemærk for idrift-sættelse


EXHAUSTO anbefaler at driftsformen sættes til Manuel under idriftsættelsen og at det sidste der vælges inden drift er Ur-drift.

Bemærk for manuel

Når anlægget kører på Manuel indeklimaniveau kan de værdier som indstilles for temperatur setpunkt (Temp. setpunkt) og Luft setpunkt ses med det samme i brugermenuen.

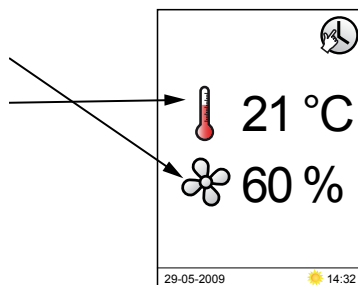

Menu 3.1.1 - Driftsindstillinger - Luft regulering



Reguleringsmetoden kan vælges blandt de viste metoder i skemaet. Bemærk at nogle af metoderne kræver at der er monteret ekstraudstyr i form af trykmålesensor i en eller flere kanaler (MPTDUCT).

Bemærk

AFC (Air flow control) skal være installeret ved metode: 2, 3, 4, 5, 6. AFC er tilbehør for VEX320/330.

Metode	Me- tode nr. (1-8)	Beskrivelse	Følgende indstilles...	Menu
Manuel styring	1	Konstant hastighed. Manuel styring af ventilatorhastighed	Balance	3.1.1 Driftindstillinger Indeklimaniveau > Temp. reg. > Tilluft Luft reg. > 1 Balance > 1,0 Regulatorer >
Luftmængdestyring	2	Konstant luftmængde. Fastholder luftmængden, så der kompenseres for ændringer i kanalsystemet, filtertilsmudsning o.lign.	- Værdi for fraluftmængden ved maksimum og minimum ventilation (se evt. kapacitetsdiagram i vejledningen for VEX/CX'en) - Balance for tilluften i forhold til fraluften.	3.1.1.4 Konstant luftmængde Setpkt. maks. > 10000l/s Setpkt. min. > 0l/s Balance > 1,00
Konstanttryksregulering af fraluft	3	Konstantryksreguleret fraluft med fast indstillet tilluft. Krav: Sensor for måling af undertryk i fraluftskanal, MPT-DUCT fås som tilbehør	- Værdi for fraluftmængden ved maksimum og minimum ventilation - Fast værdi for tilluftsmængden	3.1.1.4 Konstant tryk Fraluft: Setpkt. maks. > 10000Pa Setpkt. min. > 0Pa Tilluft: Setpkt. > 0l/s
	5	Konstantryksreguleret fraluft med slave-styret tilluft. Krav: Sensor for måling af undertryk i fraluftskanal, MPT-DUCT fås som tilbehør	- Værdi for fraluftmængden ved maksimum og minimum ventilation. - Balance for tilluften i forhold til fraluften.	3.1.1.4 Konstant tryk Fraluft: Setpkt. maks. > 1000Pa Setpkt. min. > 0Pa Tilluft: Balance. > 1.00

Metode	Me- tode nr. (1-8)	Beskrivelse	Følgende indstilles...	Menu
Konstant-tryksregulering af tilluft	4	Konstanttryksreguleret tilluft med fast indstillet fraluft. Krav: Sensor for måling af overtryk i tilluftskanal, MPT-DUCT fås som tilbehør	- Værdi for tilluftmængden ved maksimum og minimum ventilation - Fast værdi for fraluftsmængden	3.1.1.4 Konstant tryk Tilluft: Setpkt. maks. > 1000Pa Setpkt. min. > 0Pa Fraluft: Setpkt. > 0l/s
	6	Konstanttryksreguleret tilluft med slavestyret fraluft. Krav: Sensor for måling af overtryk i tilluftskanal, MPT-DUCT fås som tilbehør	- Værdi for tilluftmængden ved maksimum og minimum ventilation. - Balance for fraluften i forhold til tilluften.	3.1.1.4 Konstant tryk Tilluft: Setpkt. maks. > 1000Pa Setpkt. min. > 0Pa Fraluft: Balance. > 1.00
Konstanttryksregulering af både fraluft og tilluft	7	Konstanttryksregulering af både fraluft og tilluft. Krav: - Sensor for måling af undertryk i fraluftskanal, MPT-DUCT fås som tilbehør - Sensor for måling af overtryk i tilluftskanal, MPT-DUCT fås som tilbehør	- Værdi for fraluftmængden ved maksimum og minimum ventilation. - Værdi for tilluftmængden ved maksimum og minimum ventilation.	3.1.1.4 Konstant tryk Fraluft: Setpkt. maks. > 1000Pa Setpkt. min. > 0Pa Tilluft: Setpkt. maks. > 1000Pa Setpkt. min. > 0Pa
Ekstern styring af ventilatorhastigheder	8	Ekstern styring af både fraluft og tilluft. Krav: 2 MIO moduler til at konvertere 0 - 10V til Modbus	- FC maks./FC min.: Styresignalsområde for ekstern styring (f.eks. 2-10V signal) - Styresignal til overstyring af eksterne spjæld*) ved f.eks. natkøling eller brand. *) eller andet eksternt tilbehør, som styres af den eksterne styring.	3.1.1.4 AUX Type > Ingen BFO BMS

Menu 3.1.1 - Driftsindstillinger Balance



Definition

Balance er det ønskede forhold mellem luftmængden for tilluft og luftmængden for fraluft. Balancen kan kun opretholdes indenfor visse driftsområder, begrænset af bl.a.:

- Kanalkarakteristik
- Minimum ventilatoromløbstal
- Ønsket minimum luftmængde
- Ønsket maksimum luftmængde

Eksempel på balance

Eksemplerne viser et aggregat med manuel ventilatorstyring og balance på hhv. 0,80 og 1,20

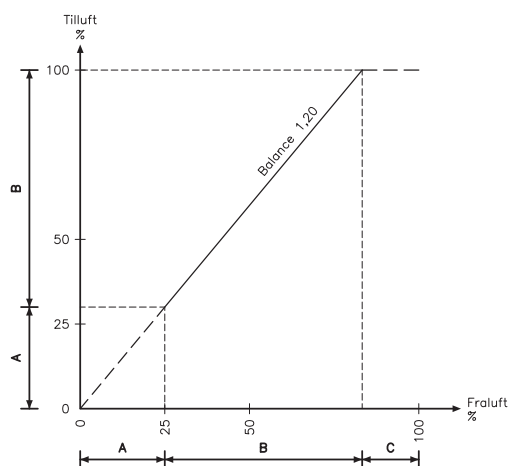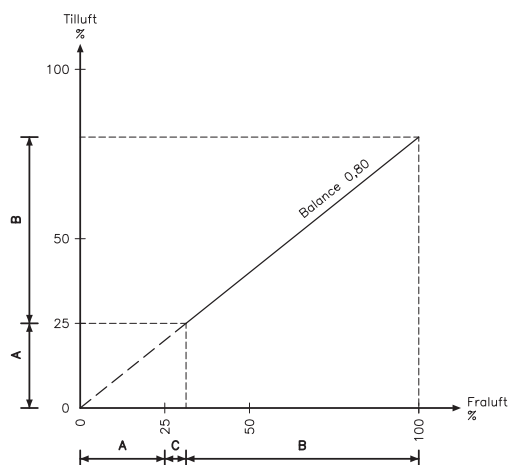

Område	Den ønskede luftmængde er...
A	udenfor aggregatets driftsområde
B	i balance
C	ude af balance

Bemærk

Mindre end 1 = mindre tilluft - Større end 1 = mindre fraluft

Bemærk - metode 3, 4, 7 og 8

Balance er ikke aktiv ved luftreguleringsmetode 3, 4, 7 og 8.

Menu 3.1.1.5 - Regulatorer

3.1.1.5 Regulatorer
Rumtemperatur >
Tillufttemperatur >
Tilluftmængde >
Fraluftmængde >
Tilluft tryk >
Fraluft tryk >
Varmholdelse >



Der bør kun indstilles på Kp og Ti af personer der er uddannet i indregulering af ventilationsanlæg.

Hvis der er valgt...	så kan man...
teknikerniveau (kode 1111)	aflæse indstillingerne for de forskellige regulatorer
specialistniveau (kode 3142)	indstille Kp og Ti for de forskellige regulatorer

Menu 3.1.1.1.1 til 3.1.1.1.4 Indstilling af de valgte indeklimaniveauer

Menuerne for de 4 indeklimaniveauer indeholder de samme menulinjer:

3.1.1.1.1 Komfort	3.1.1.1.2 Standby	3.1.1.1.3 Økonomi	3.1.1.1.4 Manuel
Luft setpunkt > 60 %	Luft setpunkt > 60 %	Luft setpunkt > 60 %	Luft setpunkt > 60 %
Luft setpunkt køl > 80 %	Luft setpunkt køl > 80 %	Luft setpunkt køl > 80 %	Luft setpunkt køl > 80 %
Temp. setpunkt > 21,0 °C	Temp. setpunkt > 21,0 °C	Temp. setpunkt > 21,0 °C	Temp. setpunkt > 21,0 °C
Abs. /Rel. > Relativ	Abs. /Rel. > Relativ	Abs. /Rel. > Relativ	Abs. /Rel. > Relativ
Køling rel. start > 1,0K	Køling rel. start > 1,0K	Køling rel. start > 1,0K	Køling rel. start > 1,0K
Køling abs. start > ---	Køling abs. start > ---	Køling abs. start > ---	Køling abs. start > ---
Varmerel. start > -1,0K	Varmerel. start > -1,0K	Varmerel. start > -1,0K	Varmerel. start > -1,0K
Varmerel. abs. start > ---	Varmerel. abs. start > ---	Varmerel. abs. start > ---	Varmerel. abs. start > ---

Menu 3.1.1.1.x - Luft setpunkt

Definition Her indstilles den ønskede ventilation for det pågældende indeklimaniveau fra 0% til 100%. Afslut med tryk på "OK".

Grænser menu 3.1.7 Se indstillingsmulighederne for grænserne for ventilatorenes ydelse i menu 3.1.7 i HMI panelet.

Menu 3.1.1.1.x - Temperatur setpunkt

Definition Her indstilles den temperatur der ønskes som tillufttemperatur eller rumtemperatur. Hvis der i indeklimaniveauet er valgt "Absolut" (se næste afsnit) så kan temperatur setpunktet (med en halv grads difference) vælges inden for de grænser der sættes for "Køling absolut start" og "Varmerel. absolut start" (se evt. disse afsnit).

Grænser menu 3.1.8 Se indstillingsmulighederne for grænserne for tillufttemperaturen og rumtemperaturen i menu 3.1.8 i HMI panelet.


Menu 3.1.1.1.x - Absolut/Relativ temperatur

Definition

Her vælges om tilluft- eller rumtemperaturen skal være i forhold til en absolut temperatur eller relativ temperatur.

Absolut - Specifik temperatur indstilles for start af eftervarmeblade eller køleunit.

Relativ - Tilladeligt temperaturudsving i forhold til setpunkt for start af eftervarmeblade eller køleunit. Se hvordan temperaturudsvinget følger med, når setpunktet ændres (nedenstående skitse, de stiplede linjer).

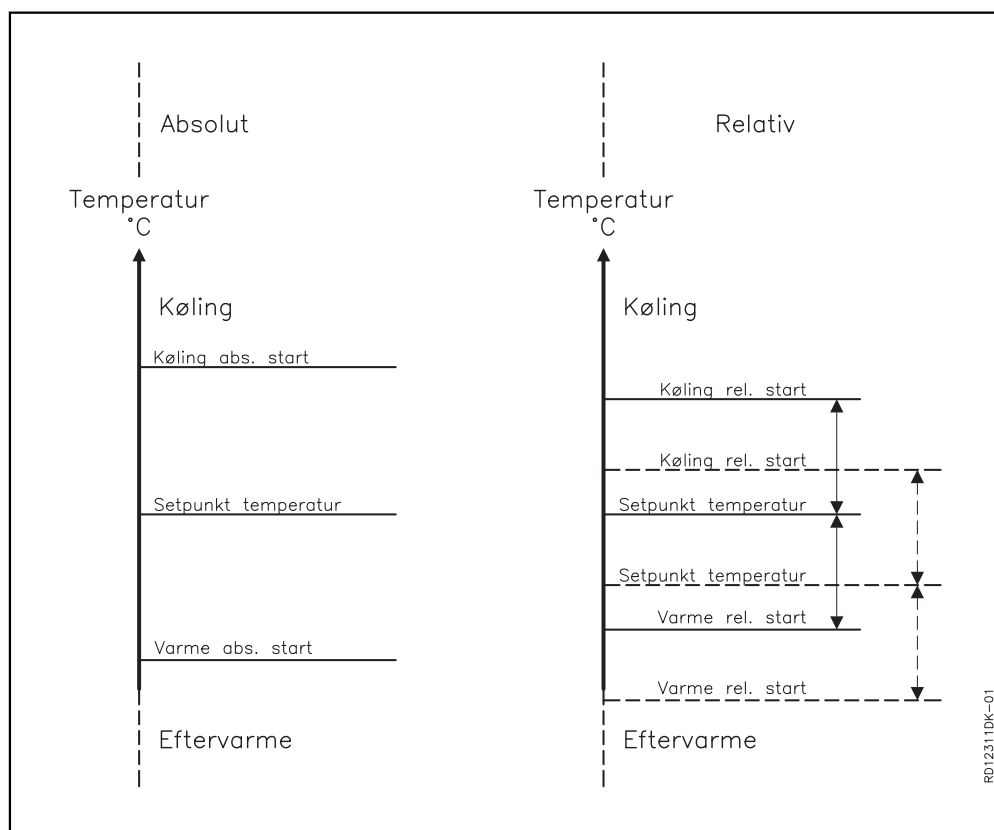

Menu 3.1.1.1.x - Køling relativ start

Definition

Denne værdi har betydning for, hvornår køling skal starte i forhold til den relative temperatur. Lille værdi => snævert reguleringsområde for temperaturen, der giver behagelige indeklimaforhold. Stor værdi => videre rammer for regulering, der giver besparelse i energi til køling. Nedre og øvre grænse fremgår af displayet.

Eksempel

Hvis der ønskes en rumtemperatur på 21°C og der i indeklimaniveau menuen er valgt 3K ud for Køling rel. start, vil køleanlægget på en varm dag træde i kraft, når temperaturen er over 21°C + 3K = 24°C.

Menu 3.1.1.1.x - Varme relativ start

Definition

Denne værdi har betydning for, hvornår varmebladen skal starte i forhold til den relative temperatur. Lille værdi => snævert reguleringsområde for temperaturen, der giver behagelige indeklima forhold. Stor værdi => videre rammer for regulering, der giver besparelse i energi til varme. Nedre og øvre grænse fremgår af displayet.

Eksempel

Hvis der ønskes en rumtemperatur på 21°C og der i indeklimaniveaumenuen er valgt -3K ud for Varme rel. start, vil varmefladen på en kold dag, træde i kraft når temperaturen er under 21°C - 3K = 18°C.

Menu 3.1.1.1.x - Køling absolut start**Definition**

Denne værdi har betydning for hvornår køling skal starte i forhold til den absolutte temperatur. Nedre og øvre grænse fremgår af displayet.

Eksempel

Hvis Køling abs. start er sat til 24°C, vil køleanlæg først gå i gang når temperaturen er over 24°C, selv om den daglige bruger har indstillet ønsket temperatur til 21°C.

Menu 3.1.1.1.x - Varme absolut start**Definition**


Denne værdi har betydning for hvornår varmen skal starte i forhold til den absolutte temperatur. Nedre og øvre grænse fremgår af displayet.

Eksempel

Hvis Varme abs. start er sat til 18°C, vil varmefladen først gå i gang når temperaturen er under 18°C, selv om den daglige bruger har indstillet ønsket temperatur til 21°C.

Generelt for temperaturregulering


- Begynd med at indstille maks. og minimums grænser
- Indstil temperatursetpunktet
- For andre regulatorer sættes først maks./min. og herefter setpunkt



Hvis Temp. reg. ændres fra Tilluft til Rum vil funktionaliteterne på de næste sider træde i kraft og illegale værdier vil blive justeret ind til legale værdier. Hvis Temp. reg. ændres fra Rum til Tilluft vil der ikke ske noget, da grænserne for Rum altid ligger inden for grænserne for Tilluft.

Menu 3.1.8 - Temperaturgrænser

Grænser tillufttemperatur

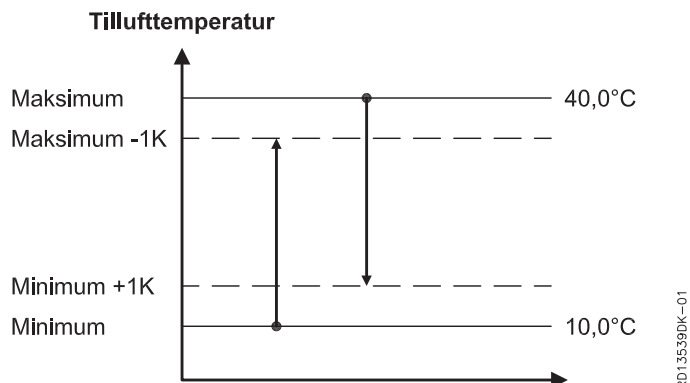


Bemærk

Maksimum og Minimum kan aldrig stilles tættere på hinanden end 1K.

Hvis der er valgt...	så styres temperaturen efter...	Bemærk
tilluftregulering	tillufttemperaturen	Tillufttemperaturen vil aldrig blive større end "Maksimum" eller mindre end "Minimum".
rumtemperaturregulering	fralufttemperaturen eller TSROOM	Dog vil tillufttemperaturen aldrig blive større end "Maksimum" eller mindre end "Minimum".

Grænser rumtemperatur

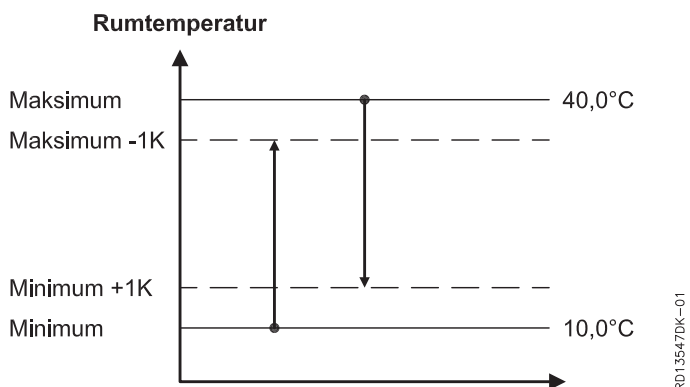


Bemærk

Maksimum og Minimum kan aldrig stilles tættere på hinanden end 1K.

Hvis	så justeres....
Maksimum for tillufttemp. sættes lavere end Maksimum for rumtemp.	Maksimum for rumtemp. automatisk ned til samme værdi som Maksimum for tillufttemp.
Minimum for tillufttemp sættes højere end Minimum for rumtemp.	Minimum for rumtemp. automatisk op til samme værdi som Minimum for tillufttemp.

Menu 3.1.1.1.x - Tilluftregulering, absolut

3.1.1.1.x xxxxxxxx	
Luft setpunkt >	60%
Luft setpunkt køl >	80%
Temp. setpunkt >	21,0°C
Abs. / Rel. >	Absolut
Køling rel. >	---
Køling abs. start >	26,0°C
Varme rel. start >	---
Varme abs. start >	21,0°C

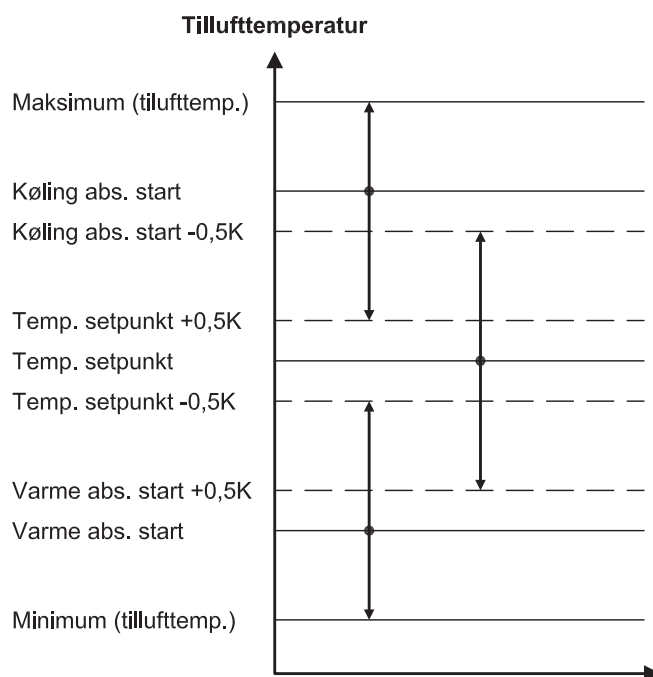

RD135480K-01

Bemærk


Temp. Setpunkt kan aldrig stilles tættere på Varme abs. start og Køling abs. start end 0,5K.

Varme abs. start og Køling abs. start kan aldrig stilles tættere på hinanden end 1K.

Hvis...	så justeres...
Maksimum tillufttemperatur sættes til en værdi lavere end Køling abs. start	Køling abs. start automatisk ned til samme værdi som Maksimum tillufttemperatur.
Køling abs. start sættes til en værdi lavere end (Temp. setpunkt + 0,5K)	Temp. setpunkt automatisk ned til (Køling abs. start - 0,5K).
Minimum tillufttemperatur sættes til en værdi højere end Varme abs. start	Varme abs. start automatisk op til samme værdi som Minimum tillufttemperatur.
Varme abs. start sættes til en værdi højere end (Temp. setpunkt - 0,5K)	Temp. setpunkt automatisk op til (Varme abs. start + 0,5K).

Menu 3.1.1.1.x - Rumtemperaturregulering, absolut

3.1.1.1.x xxxxxxxx	
Luft setpunkt >	60%
Luft setpunkt køl >	80%
Temp. setpunkt >	21,0°C
Abs. / Rel. >	Absolut
Køling rel. >	---
Køling abs. start >	26,0°C
Varme rel. start >	---
Varme abs. start >	21,0°C

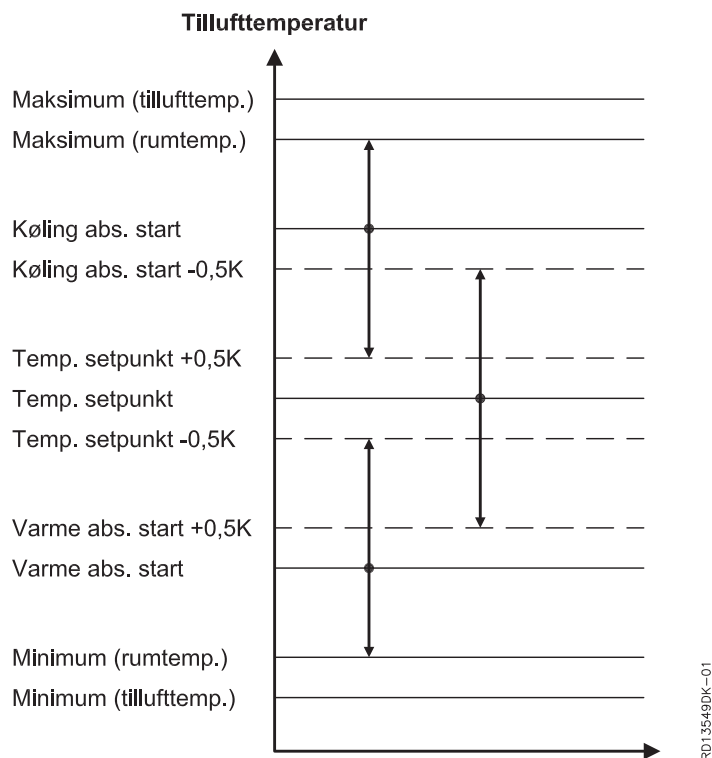**Bemærk**


Temp. Setpunkt kan aldrig stilles tættere på Varme abs. start og Køling abs. start end 0,5K.

Varme abs. start og Køling abs. start kan aldrig stilles tættere på hinanden end 1K.

Hvis...	så justeres...
Maksimum rumtemperatur sættes til en værdi lavere end Køling abs. start.	Køling abs. start automatisk ned til samme værdi som Maksimum rumtemperatur.
Køling abs. start sættes til en værdi lavere end (Temp. setpunkt + 0,5K)	Temp. setpunkt automatisk ned til (Køling abs. start - 0,5K).
Minimum rumtemperatur sættes til en værdi højere end Varme abs. start	Varme abs. start automatisk op til samme værdi som Minimum rumtemperatur.
Varme abs. start sættes til en værdi højere end (Temp. setpunkt - 0,5K)	Temp. setpunkt automatisk op til (Varme abs. start + 0,5K).

Menu 3.1.1.1.x - Tilluftregulering, relativ

3.1.1.1.x xxxxxxxx
Luft setpunkt > 60%
Luft setpunkt køl > 80%
Temp. setpunkt > 21,0°C
Abs. / Rel. > Relativ
Køling rel. start > 1,0K
Køling abs. start > ---
Varme rel. start > -1,0K
Varme abs. start > ---

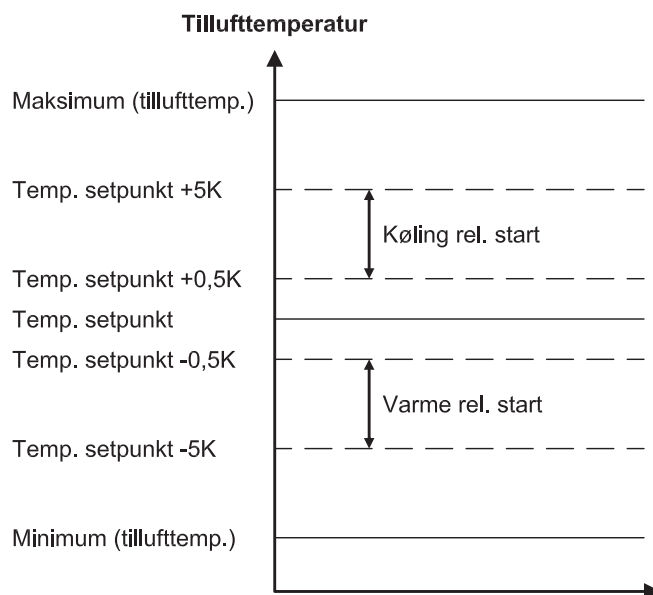

RD13550DK-01

Hvis...	så justeres...
Maksimum tillufttemperatur sættes til en værdi som er lavere end (Temp. setpunkt + Køling rel. start) men større end (Temp. setpunkt + 0.5K)	Køling rel. start, automatisk til (Maksimum tillufttemperatur - Temp. setpunkt).
Maksimum tillufttemperatur sættes til en værdi lavere end (Temp. setpunkt + Køling rel. start) og mindre end (Temp. setpunkt + 0.5K)	Temp. setpunkt automatisk (Maksimum tillufttemperatur) - 0,5K. Og Køling rel. start til 0.5K.
Minimum tillufttemperatur sættes til en værdi som er højere end (Temp. setpunkt + Varme rel. start) og større end (Temp. setpunkt - 0.5K)	Varme rel. start automatisk til (Minimum tillufttemperatur - Temp. setpunkt).
Minimum tillufttemperatur sættes til en værdi som er højere end (Temp. setpunkt - Varme rel. start) og mindre end (Temp. setpunkt - 0.5K)	Temp. setpunkt automatisk til (Minimum tillufttemperatur + 0,5K). Og Varme rel. start til -0.5K.

Bemærk for Køling rel. start


Køling rel. start's absolutte min./max. værdier er fra 0.5K til 5.0K. Hvis (Maksimum tillufttemperatur - Temp. setpunkt) er mindre end 5.0K, ændres Køling rel. start's max. værdi til (Maksimum tillufttemperatur - Temp. setpunkt).

Bemærk for Varme rel. start


Varme rel. start's absolutte min./max. værdier er fra -5.0K til -0.5K. Hvis (Minimum tillufttemperatur - Temp. setpunkt) er større end -5.0K, ændres Varme rel. start's min. værdi til (Minimum tillufttemperatur - Temp. setpunkt).

Eksempel 1:

Ingen begrænsning fra Minimum og Maksimum tillufttemperatur:

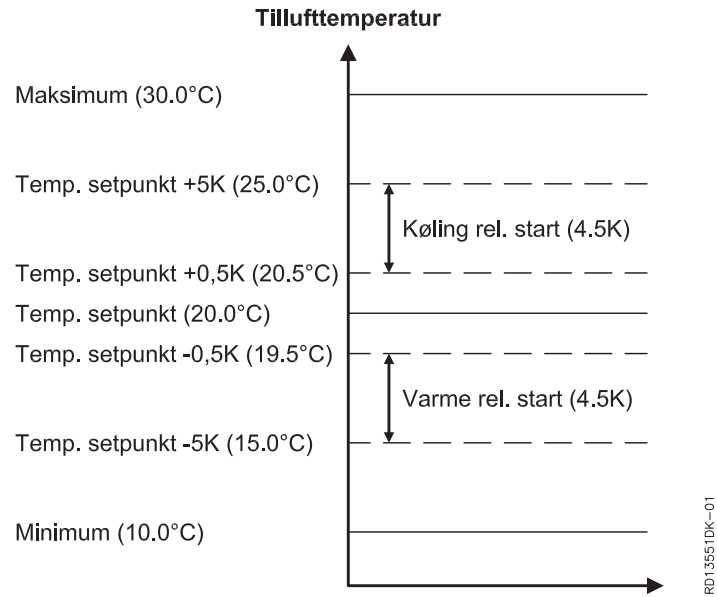


Eksempel 2: Minimum og Maksimum tillufttemperatur begrænser Køling rel. start og Varme rel. start:

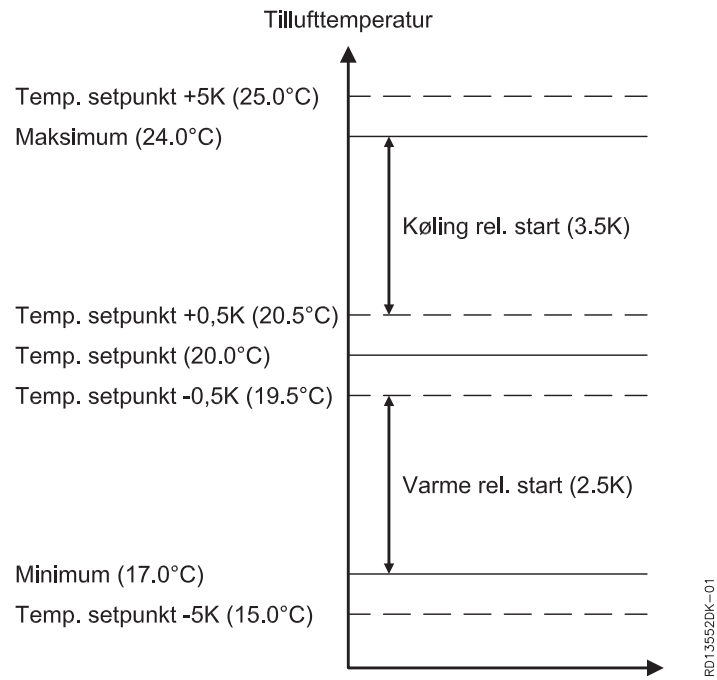

Menu 3.1.1.1.x - Rumtemperaturregulering, relativ

3.1.1.1.x xxxxxxxx	
Luft setpunkt >	60%
Luft setpunkt køl >	80%
Temp. setpunkt >	21,0°C
Abs. / Rel. >	Relativ
Køling rel. start >	1,0K
Køling abs. start >	---
Varme rel. start >	-1,0K
Varme abs. start >	---

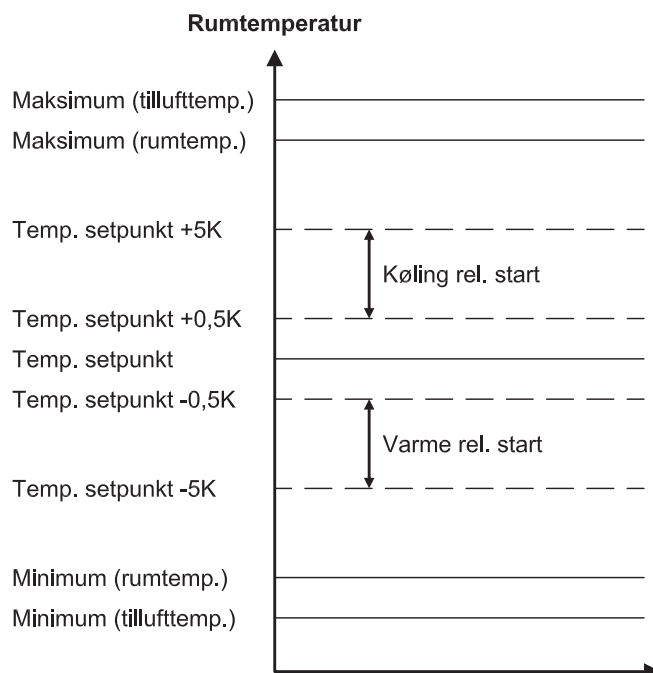

RD13553DK-01

Hvis...	så justeres...
Maksimum rumtemperatur sættes til en værdi som er lavere end (Temp. setpunkt + Køling rel. start) men større end (Temp. setpunkt + 0.5K)	Køling rel. start, automatisk til (Maksimum rumtemperatur - Temp. setpunkt).
Maksimum rumtemperatur sættes til en værdi lavere end (Temp. setpunkt + Køling rel. start) og mindre end (Temp. setpunkt + 0.5K)	Temp. setpunkt automatisk (Maksimum rumtemperatur - 0.5K). Og Køling rel. start til 0.5K.
Minimum rumtemperatur sættes til en værdi som er højere end (Temp. setpunkt + Varme rel. start) og større end (Temp. setpunkt - 0.5K)	Varme rel. start automatisk til (Minimum rumtemperatur - Temp. setpunkt).
Minimum rumtemperatur sættes til en værdi som er højere end (Temp. setpunkt - Varme rel. start) og mindre end (Temp. setpunkt - 0.5K)	Temp. setpunkt automatisk til (Minimum rumtemperatur + 0.5K). Og Varme rel. start til -0.5K.

Bemærk for Køling rel. start


Køling rel. start's absolutte min./max. værdier er fra 0.5K til 5.0K. Hvis (Maksimum rumtemperatur - Temp. setpunkt) er mindre end 5.0K, ændres Køling rel. start's max. værdi til (Maksimum rumtemperatur - Temp. setpunkt).

Bemærk for Varme rel. start


Varme rel. start's absolutte min./max. værdier er fra -5.0K til -0.5K. Hvis (Minimum rumtemperatur - Temp. setpunkt) er større end -5.0K, ændres Varme rel. start's min. værdi til (Minimum rumtemperatur - Temp. setpunkt).

Eksempel 1:

Ingen begrænsning fra Minimum og Maksimum rumtemperatur:

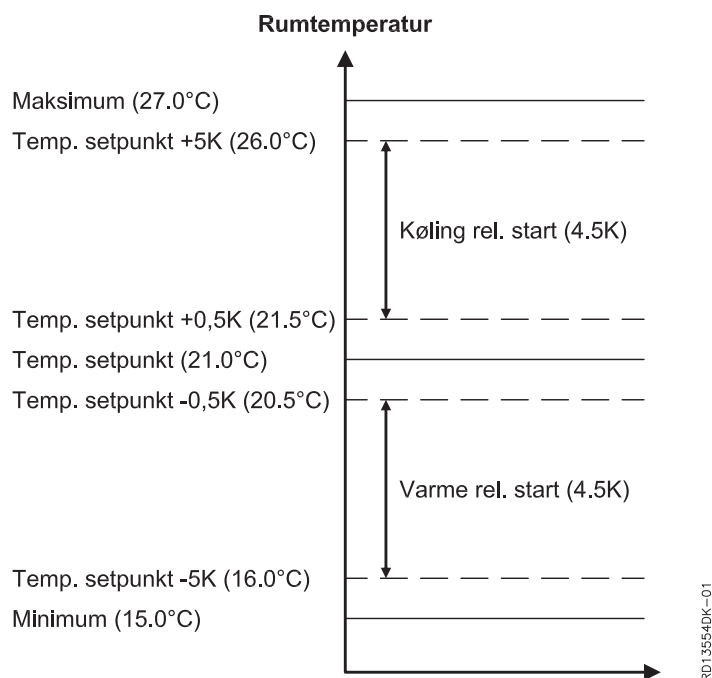**Eksempel 2:**

Minimum og Maksimum rumtemperatur begrænser Køling rel. start og Varme rel. start:

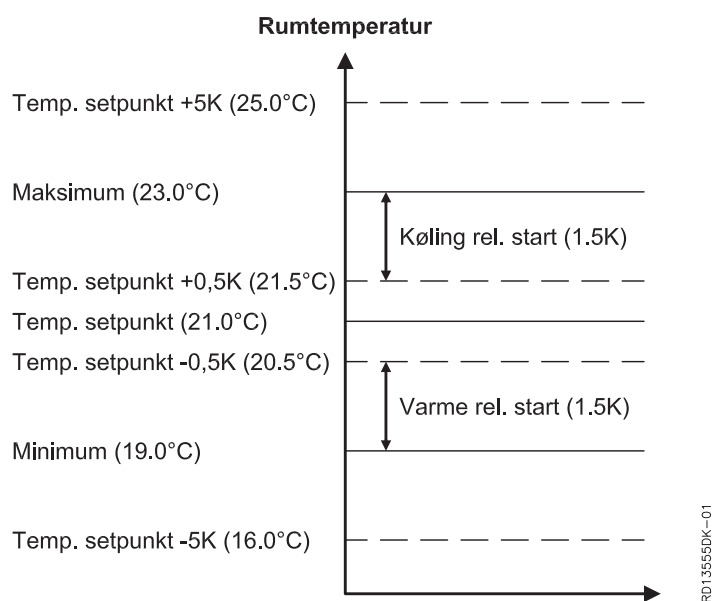


Menu 3.1.1 - Driftsindstillinger - Temperatur regulering

Her vælges en af 2 temperaturreguleringsmetoder:

- Tilluft regulering, hvor temperaturen på tilluften reguleres.
- Rum regulering, hvor der reguleres til rummet opnår ønsket temperatur.

Temperaturregulering foretages som en serie-regulering af følgende elementer:

- Modulerende eftervarmeblade(r).
- Eventuel eksternt køleaggregat og kølegenvinding.

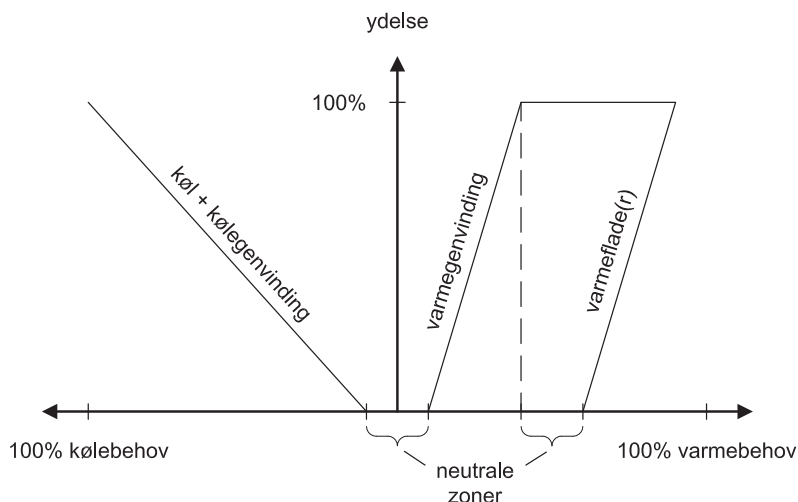

5406411DK-01

Valg

Der kan vælges mellem:

- **Tilluftsregulering** - Anvendes typisk, hvor anlægget betjener flere rum med forskellig belastning, (sol, personer, maskiner). Temperaturen reguleres i forhold til den indbyggede temperaturføler i tilluftstuds. Hvis der er monteret køle- og/eller varmeblade(r) reguleres der efter den sidst placerede temperaturføler i tilluftkanalen.
- **Rumtemperaturregulering** - Anvendes typisk, hvor anlægget betjener et eller flere rum med ensartet belastning. Temperaturen reguleres i forhold til den indbyggede temperaturføler i fraluftstuds eller via eksternt kanal/rumføler, (tilbehør).

Kompensering

Kompensering

Hver reguleringsform giver forskellige muligheder for kompensering af setpunkter, se de næste afsnit.

Generelt

Kompensering af luftmængden og temperaturen sker ved at en føler sender signaler til automatikken, som dermed kan øge eller mindske den ellers ønskede luftmængde og temperatur. Der kompenseres altid på luftmængden og temperaturen uanset hvilket indeklimaniveau anlægget kører på.

Menu 3.1.2 - Luftkompensering

Kompensering af luftmængden

Luftmængden kan kompenseres ud fra følgende:

1. **CO₂-kompensering** - Luftkvaliteten i rummet (CO₂-indholdet i luften)
2. **Fugtkompensering** - Luftfugtigheden i rummet
3. **Luftmængdereduktion** - reducerer luftmængden ved faldende tillufttemperatur
4. **Udekompensering af luftmængden** - reducerer luftmængden ved faldende udetemperatur

Bemærk

- Alle kompenseringsmuligheder kan være tilsluttet og aktive samtidig og kan således påvirke luftmængden.
- CO₂ - og fugtkompensering kan ikke aktiveres hvis luftreguleringsmetode 8 er valgt.

Autostart ved ur-drift

Hvis ugeplanen står i OFF og enten CO₂- eller fugtniveauet overstiger startgrænsen for hhv. CO₂- og fugtkompensering starter VEX/CX'en automatisk med indstillingerne fra indeklimaniveauet "Økonomi".

Menu 3.1.2.1 - CO₂ kompensering**Krav**

Der skal være monteret en CO₂-føler (CO2B eller anden CO₂-føler via AI SPARE, MIO-CO2, BMS) for at CO₂-kompensering af luftmængden kan vælges. Tilslutning af føleren er beskrevet i den til føleren medfølgende tillægsvejledning.

Funktion


Når automatikken er i drift, kan denne funktion benyttes til at øge luftmængderne ved en stigende CO₂-koncentration.

Bemærk

- Kan ikke aktiveres hvis luftreguleringsmetode 8 er valgt.

Valg af CO₂-kompensering

Aktiveres i menu 3.1.2.1.

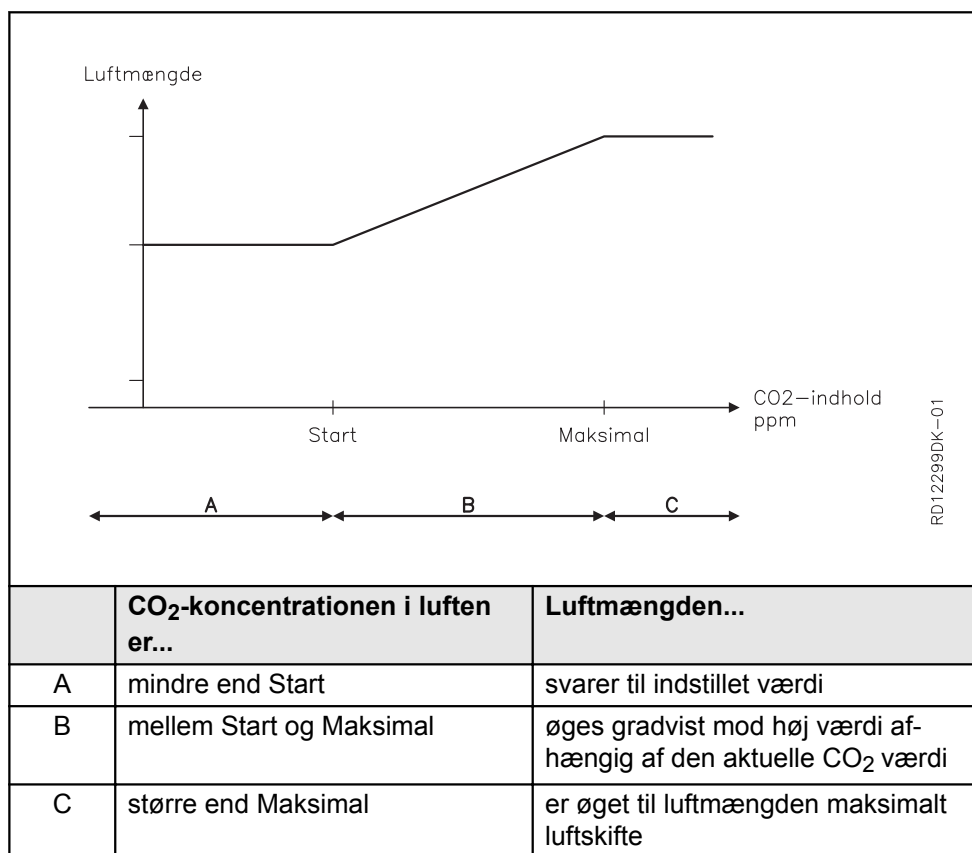Eksempel

Menu 3.1.2.2 - Fugtkompensering af luftmængde**Krav**

Der skal være monteret en fugt-føler (RHB, MIO-RH, BMS) for at fugtkompensering af luftmængden kan vælges. Føleren placeres i det rum som ønskes kompensert, f.eks. baderum eller lignende. Tilslutning af føleren er beskrevet i den til føleren medfølgende tillægsvejledning.

Funktion


Når automatikken er i drift, kan denne funktion benyttes til at øge luftmængderne, når luftfugtigheden øges i lokalet.

Bemærk

- Kan ikke aktiveres hvis luftreguleringsmetode 8 er valgt.

Valg af fugtkompensering


Aktiveres i menu 3.1.2.2.

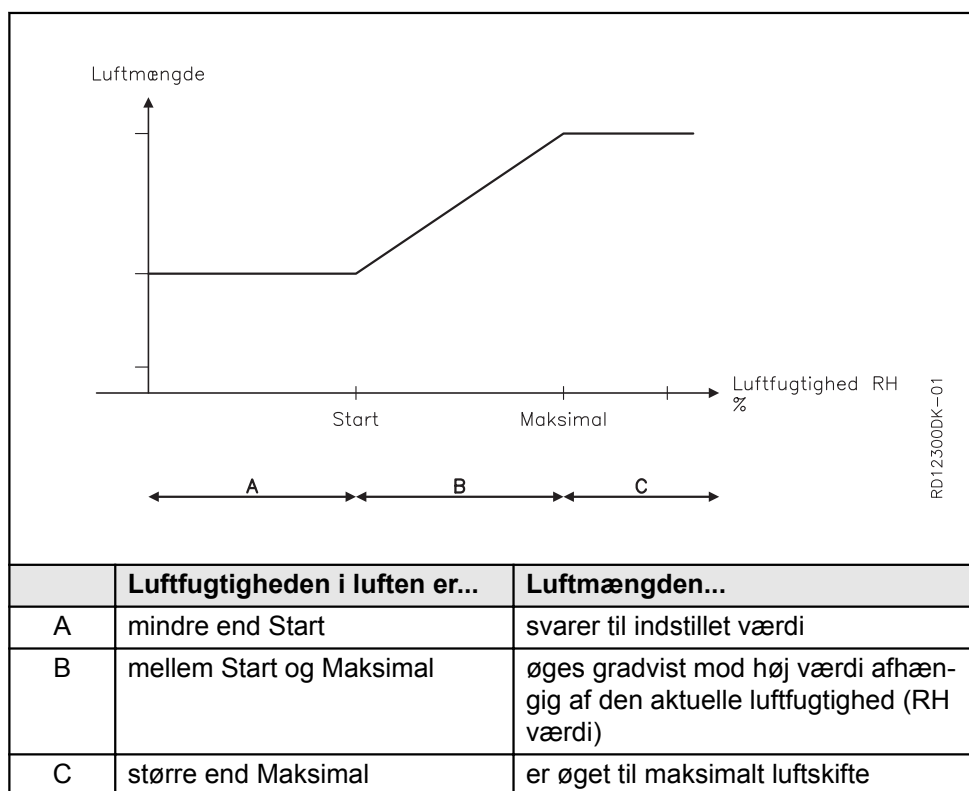Eksempel**Menu 3.1.2.3 - Luftmængdereduktion****Funktion**

Når automatikken er i drift kan denne funktion benyttes til at reducere tilluftmængden ved faldende tillufttemperatur, derved kan den ønskede tillufttemperatur opretholdes længere.

Valg af luftmængdereduktion

Aktiveres i menu 3.1.2.3.

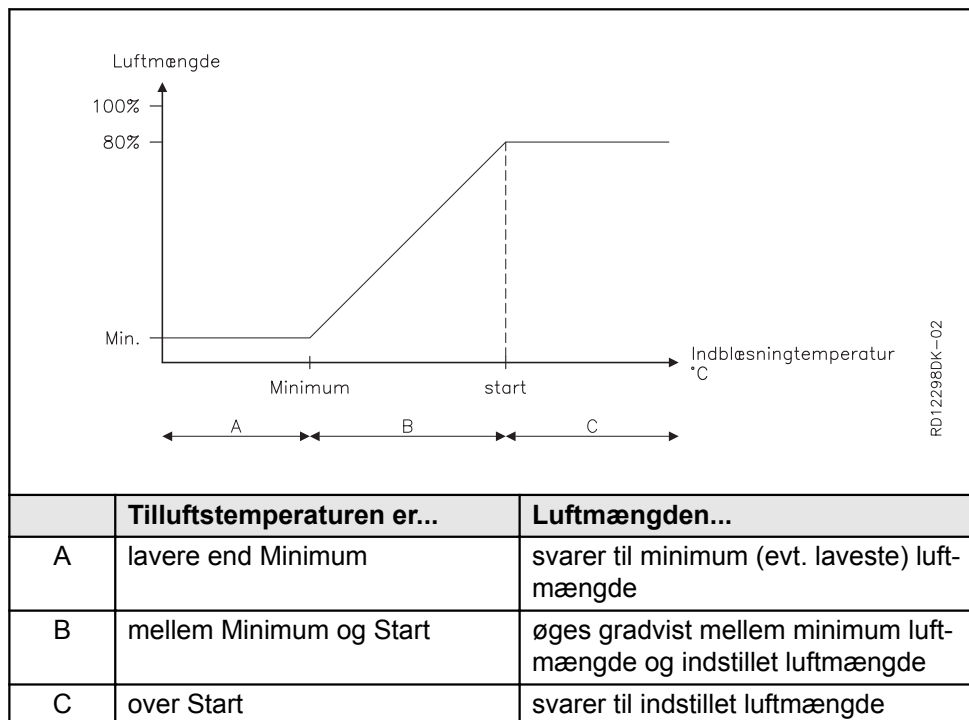Eksempel**Bemærk**


- Når denne funktion er aktiv, kan der opstå stor ubalance i luftmængderne, da det kun er tilluftsmængden som reduceres, imens fraluftsmængden forbliver på det ønskede niveau.
- CO₂ og RH følere overstyres af denne funktion.

Menu 3.1.2.4 - Udekompensering af luftmængde**Funktion**

Når automatikken er i drift kan denne funktion benyttes til at reducere den ønskede luftmængde ved faldende udetemperatur.

Valg af udekompensering

Aktiveres i menu 3.1.2.4.

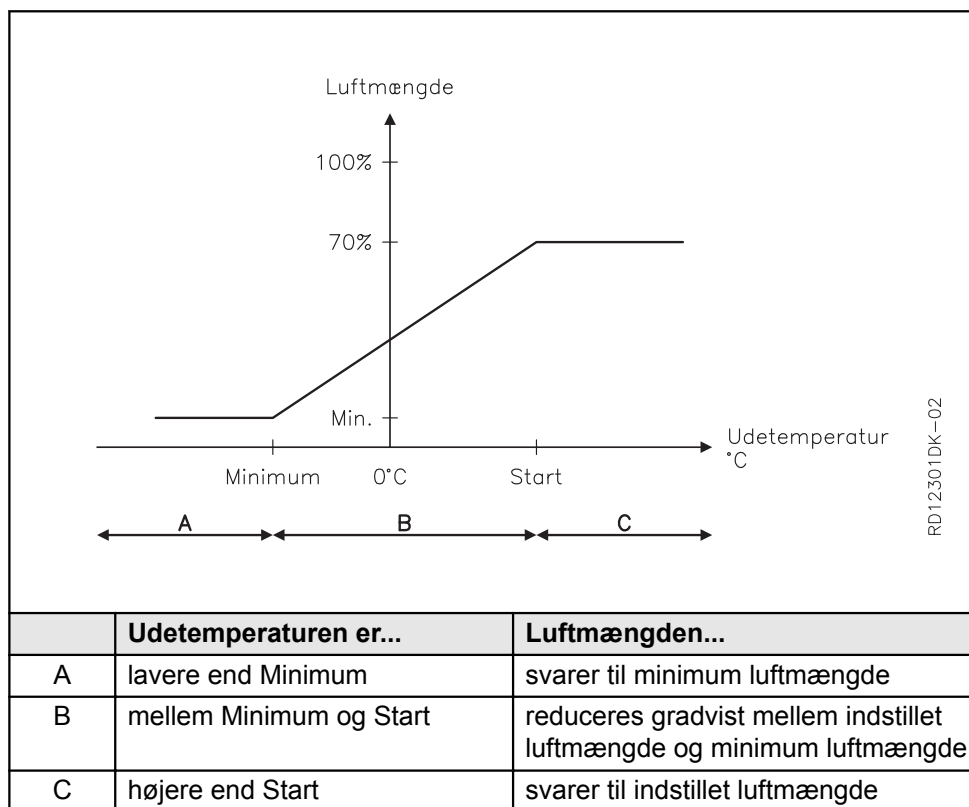
Eksempel**Menu 3.1.3 - Temperatur kompenseringer****Menu 3.1.3.1 - Udetemperaturkompensering**

Funktion Ved lave udetemperaturer er det muligt at hæve setpunktet for tillufttemperaturen. Ved høje udetemperaturer er det muligt at sænke tillufttemperaturen.

Bemærk Funktionen er kun aktiv hvis tillufttemperaturregulering er valgt for indeklimaniveauet i menu 3.1.1 (Driftsindstillinger -> Temp. reg. -> Tilluft).

Valg af udetemperaturkompensering Aktiveres i menu 3.1.3.1.

Udekompensering Udekompenseringen forsøger at kompensere for den energi, som en bygning afgiver ved lav udetemperatur eller optager ved høj udetemperaturer, så der derved holdes en jævn temperatur i bygningen. Hvis udekompensering ønskes, vælges værdier ifølge nedenstående.

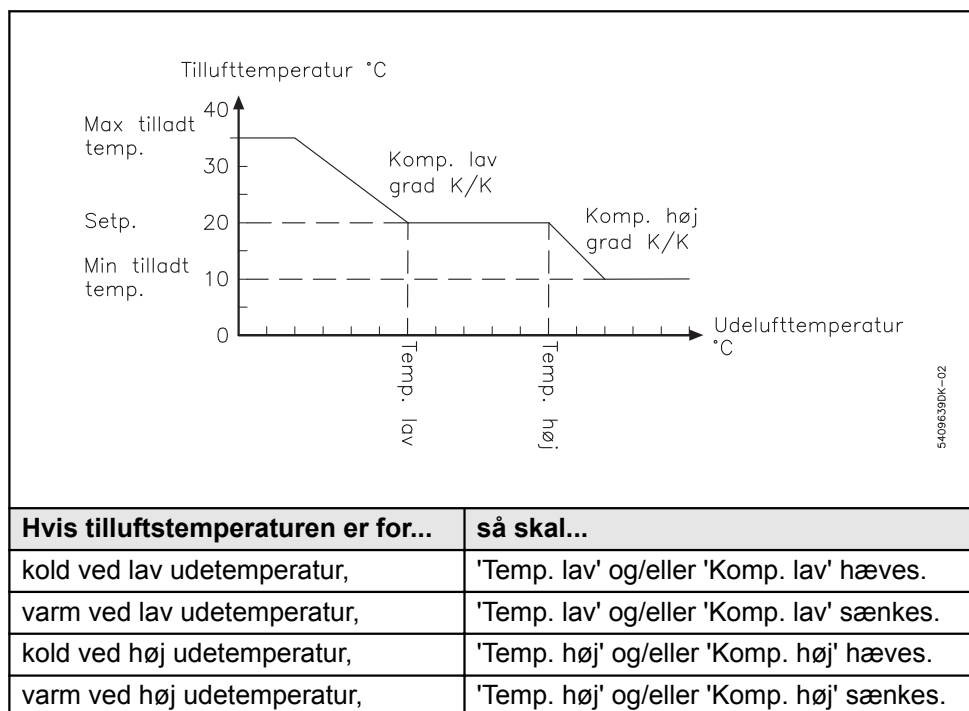Eksempel**Menu 3.1.3.2 - Sommerkompensering****Funktion**

Ved høje udetemperaturer er det muligt at hæve rumtemperaturen.

Bemærk


Sommerkompensering er kun aktiv hvis rumtemperaturregulering er valgt for indeklimaniveauet i menu 3.1.1 (Driftsindstillinger -> Temp. reg. -> Rum).

Valg af sommerkompensering

Aktiveres i menu 3.1.3.2.

Sommerkompensering

Sommerkompenseringen fungerer ved at rumtemperaturen hæves ved høje udetemperaturer, for at mindske temperaturforskellen når man går fra bygningen og udenfor eller omvendt. Indeklimaet vil føles behageligt også i forhold til personers sommerlige påklædning. Hvis sommerkompensering ønskes vælges værdier som vist i efterfølgende eksempel.

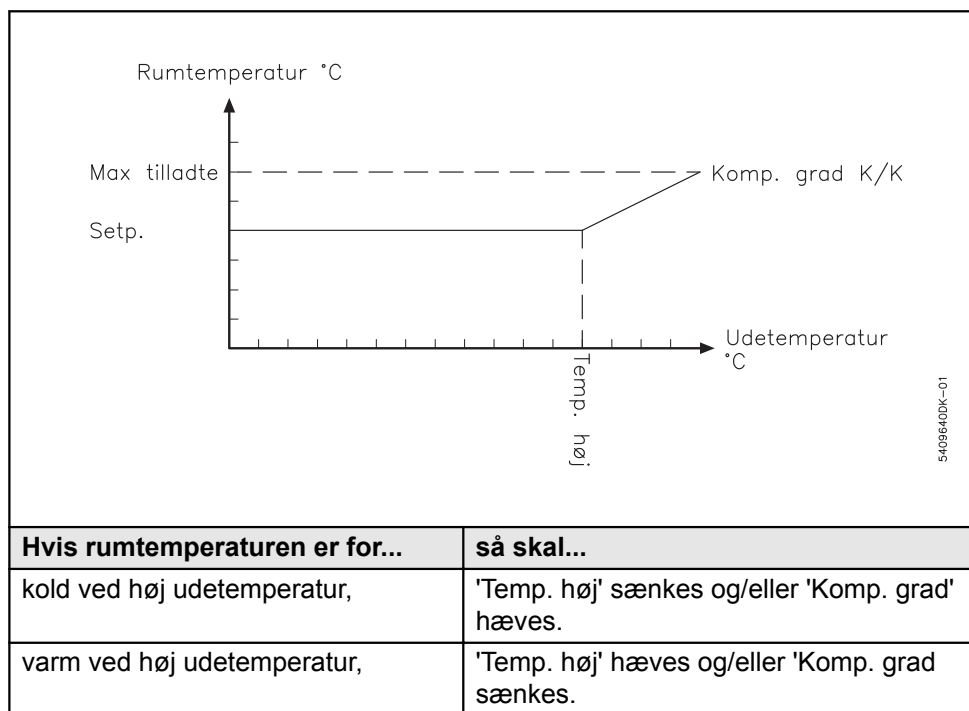Eksempel**Menu 3.1.4 + menu 8.1 - Filter (overvågning ved tryk)****Generelt**

Trykket over udeluft- og fraluftfilteret overvåges via følere ved filtrene. Der gives først en advarsel og siden hen en alarm, når et filter er tilsmudset og skal skiftes.

3.1.4 Filter	
Aktuelt tryk:	
Udeluft >	0 Pa
Fraluft >	0 Pa
Advarsel:	
Udeluft	185 Pa
Fraluft	185 Pa
Alarm:	
Udeluft >	200 Pa
Fraluft >	200 Pa

Aktuelt tryk

Her vises det aktuelle trykfald over udeluft- og fraluftfilteret.

Advarsel

Her indstilles det niveau som udløser en advarsel om begyndende filtertilsmudning for udeluft- og fraluftfilteret.

Alarm

Her indstilles det niveau som udløser en alarm for filterskift for udeluft- og fraluftfilteret.

Menu 8.1

Her kan de samme indstillinger som i menu 3.1.4 foretages.

Menu 3.1.4 + menu 8.1 - Filter (overvågning med timetæller)**Generelt**

Filterskift overvåges af en drifttimetæller og angives i hele dage.

3.1.4 Filter	
Driftsdage:	51d
Advarsel >	80d
Alarm >	100d
Filterskift >	Nej
Sidst skiftet:	
Dato	17-05-2017

Driftsdage siden skift	Her vises antal driftsdage siden sidste filterskift
Advarsel	Her indstilles hvor mange driftsdage der skal gå, før der udløses en advarsel om begyndende filtertilsmudsning af udeluft- og fraluftfilter. Fabriksindstillingen er 100 dage.
Alarm	Her indstilles hvor mange driftsdage der skal gå, før der udløses en alarm for skift af udeluft- og fraluftfilter. Fabriksindstillingen er 100 dage.
Bemærk	Når Advarsel står på det samme antal dage som Alarm vil styringen ikke komme med en advarsel.
Filterskift	Ved filterskift vælg "Ja" herefter gemmes dato for filterskift og drifttimetælleren nulstilles.
Menu 8.1	Her kan de samme indstillinger som i menu 3.1.4 foretages.

Menu 3.1.5 - Natkøling

Funktion	Natkøling anvendes typisk i varme sommerperioder i bygninger, som står mennesketomme om natten. I varme perioder kan der opstå ønske om at nedkøle bygningen om natten. Formålet er at spare energi til nedkøling om dagen ved at udnytte den lavere udetemperatur om natten kombineret med et højt luftskifte. Ved natkøling ventileres med en stor luftmængde, uden at der tændes for køleaggregat.
Betingelser for natkøling	Automatikken "prøvekører" anlægget i 5 minutter for at kontrollere om følgende betingelser er opfyldt inden natkølingsfunktionen aktiveres: • Udetemperaturen skal være lavere end rumtemperaturen • Der må ikke forud for opstart af natkøling, have været varmebehov inden for et, i natkølingsmenuen, defineret tidsrum. • Varmeflader må ikke være aktive under natkøling (gælder ikke når anlægget prøvekøres). • Automatikken er fra fabrik sat op til (i menu 3.1.5.9 Drift blokering) at der skal forekomme Komfortdrift den kommende dag for at natkølingsfunktionen kan aktiveres. • Fralufttemperaturen skal være højere end setpunktet.
Betingelser ikke opfyldt	Hvis ovenstående betingelser ikke er opfyldt ved starttidspunktet, vil automatikken engang i timen (indtil en time før Stop tid) lave en prøvekørsel, for at kontrollere om betingelserne for at starte natkøling nu er opfyldt.
Overstyring	Følgende overstyrer natkølingsfunktionen: • hvis anlægget er styret af en PIR-sensor. • hvis Manuel-indeklimaniveau er aktivt.

Bemærk for 3.-parts
udstyr med spjæld



Hvis der monteres 3.-parts udstyr med spjæld på anlægget, vær
da opmærksom på at disse spjæld ikke bør hindrer luftskiftet,
når natkøling er aktiveret!

3.1.5 Natkøling Drift periode > Sommer Setpunkt > 18°C Min. tillufttemp. > 10°C ΔT maks. > 6K ΔT min. > 3K Start tid > 00:00 Stop tid > 06:00 HC blokering > 60hr Tillad natkøling > OK → Esc ← 3.1.5.9 Tillad natkøling Komfort > Ja Standby > Nej Økonomi > Nej		
Linjer i menu 3.1.5	Funktion	Fabriksindstilling
Drift periode	- Vælg "Ingen" hvis natkøling ikke skal være aktiv. - Vælg "Altid" hvis natkøling skal være aktiv året rundt. - Vælg "Sommer" hvis natkøling kun skal være aktiv under sommertid, se evt. sommer-/vintertidsikon på forsiden af HMI'en.	Sommer
Setpunkt	Setpunkt for ønsket rumtemperatur ved natkøling.	18°C
Min. tillufttemp.	Hvis den valgte minimums tillufttemperatur ikke kan holdes stopper natkøling.	10°C
ΔT maks.	Indstilling af temperaturforskellen mellem udeluften og fraluften*), hvor anlægget kører 100% ventilatorhastighed. Ventilatorhastighed % 100 50 6 ΔT maks. 9 ΔT min. ΔT K	6K
ΔT min.	Indstilling af temperaturforskellen mellem udeluften og fraluften*), hvor anlægget kører 50% ventilatorhastighed. Fra ΔTmin. til ΔTmaks. øges ventilatorhastigheden gradvist fra 50% til 100%.	3K
Start tid	Start tidspunkt for natkøling.	00:00
Stop tid	Slut tidspunkt for natkøling.	06:00
HC blokering (Varmeflade blokering)	Indstilling af tidsrum forud for natkøling hvor der ikke må have været varmebehov.	60hr
Tillad natkøling	I menu 3.1.5.9 opstilles betingelser for om natkøling skal aktiveres. Menuen er afhængig af hvordan ugeplanen for næste dagsperiode ser ud.	Komfort > Ja Standby > Nej Økonomi > Nej

*) Det er altid fralufttemperaturen der anvendes, uanset om der er monteret en rumtemperaturføler på anlægget.

Menu 3.1.5.9 - Tillad natkøling

Hvis der for ...	vælges...	...og indeklimaniveauet	...så aktive-res
Komfort/ Standby/ Økonomi	Ja	er med i næste dags ur-program	natkøling
Komfort/ Standby/ Økonomi	Ja	ikke er med i næste dags urprogram	natkøling ikke
Komfort/ Standby/ Økonomi	Nej	er med i næste dags ur-program	natkøling
Komfort/ Standby/ Økonomi	Nej	ikke er med i næste dags urprogram	natkøling

Menu 3.1.6 - Kølegenvinding**Valg af kølegenvinding**

Aktiveres i menu 3.1.6.

Opstart (Startgrænse)

Kølegenvinding starter op når den indstillede temperaturforskel mellem rumtemperaturen og udelufttemperaturen opnås. Fabriksindstilling er 3K. Kølegenvindingen kører 100% når den indkobles.

Stop

Kølegenvinding stopper igen når temperaturforskellen mellem rumtemperaturen og udelufttemperaturen er 1K under den indstillede startgrænse.

Drift med CCW,MXCU, MXHP eller MCOCW

Ved køling med CCW,MXCU, MXHP og MCOCW anbefales det at kølegenvinding er aktiveret.

Menu 3.1.7 - Grænser for ventilatorer**Funktion**

Indstilling af minimum og maksimum grænserne for ventilatorenes ydelse (tilluft og fraluft) i procent. Grænserne er de absolutte grænser for ventilatorerne, dvs. alle andre menuer hvor der kan ændres på ventilatorydelserne, vil være begrænset af disse indstillinger.

Eksempel

Hvis en bruger i brugermenuen vælger maksimum hastighed (100% ventilation), så yder ventilatorerne alligevel ikke mere, end hvad de er indstillet til i denne menu.

Menu 3.1.8 - Temperaturgrænser for tilluft og rum**Funktion**

Indstilling af minimum og maksimum grænserne for tillufttemperaturen. Grænserne er de absolutte grænser for tillufttemperaturen, dvs. alle andre menuer hvor der kan ændres på tillufttemperaturen, vil være begrænset af disse indstillinger.

Eksempel

Hvis en bruger i brugermenuen vælger maksimum temperatur, så stiger temperaturen ikke mere end hvad den er indstillet til i denne menu.

Grænser for tilluft-temperaturen

Indstilling af...	Gå til menu...	Bemærk
mindste tilladte tillufttemperatur	3.1.8	Mulig indstilling: 10,0°C...25,0°C
maksimale tilladte tillufttemperatur		Mulig indstilling: 30,0°C...40,0°C

Bemærk

Ovenstående indstillinger skal kun ændres, hvis der er specielle krav ellers kan fabriksindstillinger anvendes.

Grænser for rumtemperaturen**Funktion**

Indstilling af minimum og maksimum grænserne for rumtemperaturen. Grænserne er de absolutte grænser for rumtemperaturen, dvs. alle andre menuer hvor der kan ændres på rumtemperaturen, vil være begrænset af disse indstillinger.

Eksempel

Hvis en bruger i brugermenuen vælger maksimum temperatur, så stiger temperaturen ikke mere end hvad den er indstillet til i denne menu.

Grænser for rumtemperatur

Indstilling af...	Gå til menu...	Bemærk
mindste tilladte rumtemperatur	3.1.8	Mulig indstilling: 10,0°C...34,0°C
maksimale tilladte rumtemperatur		Mulig indstilling: 11,0°C...35,0°C
ΔT (forskellen mellem tillufttemperaturen og fralufttemperaturen)		Dette giver mulighed for at forhindre kondens på tilluft armaturer, og kuldenedfald. Mulig indstilling: ΔT : 2,0K...15,0K

Bemærk

Ovenstående indstillinger skal kun ændres, hvis der er specielle krav ellers kan fabriksindstillinger anvendes.

Menu 3.1.9 - MXHP indstillinger

For information vedrørende indstilling af MXHP modulet, henvises til modulets vejledning.

Menu 3.1.10 - MCOCW indstillinger

For information vedrørende indstilling af MCOCW modulet, henvises til modulets vejledning.

Menu 5 - Tid og ugeplan

Menu 5.1 - Dato og tid

I menuen indstilles aktuel dato og klokkeslæt.

Menu 5.2 - Ugeplan

Plantype

Når der er valg "Ur" som driftform i menu 1, så skal ugeplanen indstilles. Der kan vælges mellem følgende 3 plantyper:

Plantype...	bruges når...	Interval for et program
Dag	de forskellige ugedage skal køre med forskellige programmer.	Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag
Uge	det samme program skal køre alle ugens dage.	Mandag til søndag
5/2	det samme program skal køre på hverdage og et andet program skal køre i weekenden.	Hverdage: mandag til fredag, Weekend: lørdag og søndag

Redigering

5 Tid og ugeplan Dato og tid > Ugeplan > 5.2 Ugeplan Plantype > 5/2 Redigering > 5.2.2 Redigering Hverdage > Weekend > 5.2.2.1 Hverdage 1 Indek.niv > Standby 1 Klokkeslæt > 06:00 2 Indek. niv > Komfort 2 Klokkeslæt > 07:30 3 Indek.niv > Økonomi 3 Klokkeslæt > 17:30 4 Indek.niv > OFF 4 Klokkeslæt > 00:00 5 Indek.niv > Ikke akt. 5 Klokkeslæt > --:--	
Menu	Handling
5.2	Vælg "Ugeplan".
5.2.2	Vælg "Redigering".
• Hvis plantype "Uge" er valgt...	...begynd redigering i menu 5.2.2
• Hvis plantype "Dag" eller "5/2" er valgt...	...gå til menu 5.2.2.1 og begynd redigering
5.2.2 eller 5.2.2.1	Gå til 1 Indeklima niveau - vælg indeklimateamiveau. Der kan vælges mellem: Ikke aktiv, OFF, Komfort, Standby, Økonomi. Gå til 1 Klokkeslæt - Vælg tidspunkt for start af indeklimateamiveau 1. Forsæt på samme måde med resten af programmet, se eksempel på programmering herunder.

Eksempel på programmering

5.2.2.1 Hverdage 1 Indek.niv > Standby 1 Klokkelstet > 06:00 2 Indek. niv > Komfort 2 Klokkelstet > 07:30 3 Indek.niv > Økonomi 3 Klokkelstet > 17:30 4 Indek.niv > OFF 4 Klokkelstet > 00:00 5 Indek.niv > Ikke akt. 5 Klokkelstet > --:--	
Tidsinterval	Indeklimaniveau
06:00 - 07:30	Standby
07:30 - 17:30	Komfort
17:30 - 00:00	Økonomi
00:00 - 06:00	OFF

Menu 7 - Sikkerhedsfunktioner**Menu 7.1 - Brandalarm****4 driftsformer**

Der kan vælges mellem 4 forskellige driftsformer ved brand. Valg af driftsform bør følge myndighedernes lovkrav.

Gå til menu 7.1 og vælg metode...	Driftsform	VEX320-330 C+H, CX340/350, VEX310T-350T Internt spjæld BP1	VEX340 Interne spjæld BP1, BP2 og RAD*)	VEX350/360 Interne spjæld BP1 og BP2*)	VEX370 Interne spjæld BP1, BP2 og BP3
1 (fabriksindstilling)	Tilluft og fraluft stoppet	BP1 lukket	BP1 og BP2 er lukkede RAD er lukket	BP1 og BP2 er lukkede	BP1, BP2 og BP3 er lukkede
2	Tilluft 100% og fraluft stoppet	BP1 åbent	BP1 og BP2 er lukkede RAD er lukket	BP1 ved fraluft er lukket og BP2 ved tilluft er åbent	BP1 ved fraluft er lukket og BP2 og BP3 ved tilluft er åbne
3	Tilluft stoppet og fraluft 100%	BP1 lukket	BP1 og BP2 er åbne RAD er lukket	BP1 ved fraluft er åbent og BP2 ved tilluft er lukket	BP1 ved fraluft er åbent og BP2 og BP3 ved tilluft er lukkede
4	Tilluft og fraluft 100%	BP1 åbent	BP1 og BP2 er åbne RAD er lukket	BP1 og BP2 er åbne	BP1, BP2 og BP3 er åbne

*) BP1=Bypass spjæld 1, BP2=Bypass spjæld 2, BP3=Bypass spjæld 3, RAD=Returluftspjæld

Aktivering af driftsform

Den valgte driftsform under funktionen "Brandalarm" aktiveres, hvis hvilestrømskredsen på en af de to indgange Fire og AUX In på EXact2 main board brydes.

Indgangene giver mulighed for tilslutning af:

- Røgdetektorer
- Brandtermostater (eksempelvis BT40, BT50 eller BT70)
- BMS
- Brandautomatik

Hvis en indgang ikke benyttes, skal denne luses (se EI-guide).

Menu 7.2 - Frostsikring af HCW

Indstilling af frostsikring


7.2 Frostsikring af HCW Stop temperatur > 15°C Advarselstemp. > 2,0K Antal genstart > 2 Varmholdelse > 22°C RPT-X monteret > Nej MCM/CP tid > 5min.		
Menulinje	Funktion	Handling
Stoptemperatur	Valg af temperatur på retur-vandet hvor aggregatet stopper og motorventilen åbner helt. Se skema herunder	• Vælg ønsket stoptemperatur Den koldeste temperaturføler (TE-RPT eller TE-RPT-X) vil blive benyttet. Se evt. temperaturerne i menu 2.6.
Advarsels-temperatur	Valg af temperatur på retur-vandet hvor aggregatet reducerer luftmængden.	• Vælg ved hvilken temperatur, i forhold til stoptemperaturen (ΔT), der skal komme en advarsel om fare for frostsprængning samtidig med at luftmængden reduceres.
Antal genstart	Der kan vælges op til 5 genstartsforsøg.	• Vælg antal genstartsforsøg inden for en time, inden alarm gives. Manuelt reset opnås ved at vælge 0 genstartsforsøg.
Varmholdelse	Ved anlægsstop fastholdes en valgt "Varmholdelsestemperatur", som sikkerhed for at vandrørene holdes varme.	• Vælg ønsket varmhøldelsestemperatur.
RPT-X monteret	Angiv om RPT-X er monteret.	• Hvis man ikke ønsker at bruge RPT-X kan den afmonteres.
MVM/CP tid	Tid før MVM-ventilen lukker og cirkulationspumpen stopper når stop temp. eller antal genstart er overskredet.	• Vælg mellem: - 5 minutter - ∞ (aldrig)

Stoptemperatur

Hvis returvandstemperaturen inden for 5 minutter...	og antal genstart...	så...
bliver højere end varmholdelsestemperaturen	> 0	så øges luftmængden igen til normalt driftniveau.
ikke når over varmholdelsestemperaturen	> 0	5 min: Efter 5 min. lukker MVM-ventil og CP stopper. Alarmen skal nulstilles manuelt i menu 4. ∞: MVM-ventil 100% åben og cirkulationspumpe forsætter drift.

Bemærk

Frostsikringsfunktionen er kun aktiv ved udetemperaturer på under 10°C.

Menu 7.3 - Frostsikring veksler

Vælg i menuen hvilken tryktabsstigning i procent (i forhold til ren veksler) som skal aktiverer afisning. Afisningstrykket kan indstilles mellem 25 - 60%. Det anbefales kun at ændre det fabriksindstillede afisningstryk på 45% (erfaringsværdi) i specielle situationer.



Afisningsikon vises hver gang anlægget kører afisning, dog kun i bruger-menuen.

Hvis det erfares at anlægget kører...	...så kan det være en fordel at afisningstrykket
med meget kortvarige afisningsintervaller	øges fra 45%
med meget lange intervaller med afisning	sænkes fra 45%

Antal genstart

Vælg hvor mange genstarter som kan accepteres efter at anlægget har været i dvale (dvaleperiode 2 timer). OFF = Der er ingen øvre grænse for antallet af genstarter. I lande/områder med mulighed for lave temperaturer i længervarende perioder, bør der vælges et højere antal genstart (evt. OFF), end fabriksindstillingen.

T_{ice} (VEX320-330)**T_{ice}**

Vælg i menuen ved hvilken temperatur afisning aktiveres.

Anbefalet indstilling, T_{ice}

Bolig: T_{ice} = 0°C
Kontor/skole: T_{ice} = -5°C

Finjustering af T_{ice}

Da isdannelsen i modstrømsveksleren er stærkt afhængig af fugtindholdet i fraluften, lufttemperaturerne og luftmængderne, anbefales det at finjustere anlægget når det er sat i drift. Finjustering af T_{ice} kan reducere det årlige energiforbrug.

Sådan foretages finjusteringen

Kontroller om der er is når  ikonet vises i display. Hvis der ikke er is når ikonet vises, så kan T_{ice} med fordel sænkes 1K. Anlægget skal følges i en periode hvor iskontrollen i veksleren jævnligt foretages. Når T_{ice} er sænket til det optimale

for bygningen/forholdene vil der være is når  ikonet vises.

Alarm 32024

Hvis anlægget viser alarm nr. 32024 "Tilfrosset modstrømsveksler" kan T_{ice} øges med 1K-2K.

For lange perioder med reduceret tilluft

Hvis afisningen af veksleren fører til uønsket reduceret tilluft i lange perioder

( ikonet vises ofte og lang tid af gangen), anbefales det at øge varmepladens effekt:

1. Øge fremløbstemperaturen (TE-SPT)
2. Hvis varmepladen er en HCW small, så opgrader til større varmeplade
3. Hvis varmepladen er en HCE04, så opgrader til større varmeplade

4. Drift

Menu 2 - Driftsvisninger

Generelt


I menu 2 kan alle driftsparametre på anlægget aflæses. Hvis en enhed ikke er monteret vises --- i menuen.

Menu 2.1 - Lufttemperaturer

2 Driftsvisninger	2.1 Lufttemperatur	2.1.1 Setp. regulatorer
Lufttemperaturer >	Setp. regulatorer >	Rum 0,0
Luftmængder >	Tilluft (rum) 21,3 °C	Varmegenv. 10,0
MC parametre >	Fraluft (rum) 11,2 °C	Køleenhed 10,0
Temp. reg. enheder >	Udeluft 15,7 °C	Varmeenhed 10,0
Tryk >	Afkastluft 0,0 °C	Kompenseringer:
Eftervarmefl. >	Tilluft (VEX) 18,5 °C	Udetemp. Ikke akt.
CH-køleunit >	Tilluft (CU) ---	Sommer Ikke akt.
CCW	Rum føler 0,0 °C	
CU-køleunit >	Eftervarmefl. 0,0 °C	
MXCU	Køleenhed ---	
MXHP		
Timetællere >		
CO2/RH sensorer >		


Placering af temperaturfølere eksempel VEX340

2.1 Lufttemperatur
Setp. regulatorer >
A Tilluft (rum) 21,3 °C
B Fraluft (rum) 11,2 °C
C Udeluft 15,7 °C
D Afkastluft 0,0 °C
E Tilluft (VEX) 18,5 °C
Tilluft (CU) ---
*) G Rum føler 0,0 °C
H Eftervarmefl. 0,0 °C
J Køleenhed ---

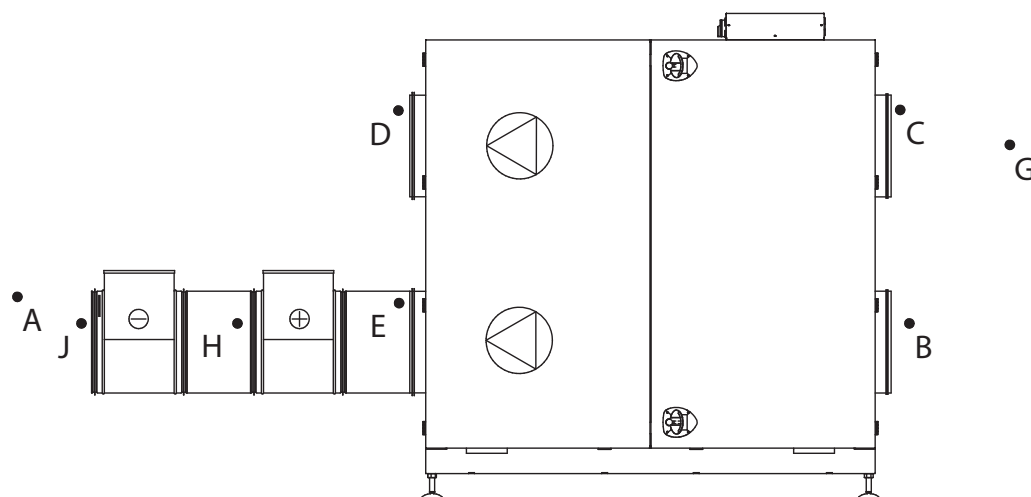

*) Måles hvis rumføler TS-ROOM eller hvis kanalføler TS-DUCT er monteret.

Eksempel VEX300 + Chiller

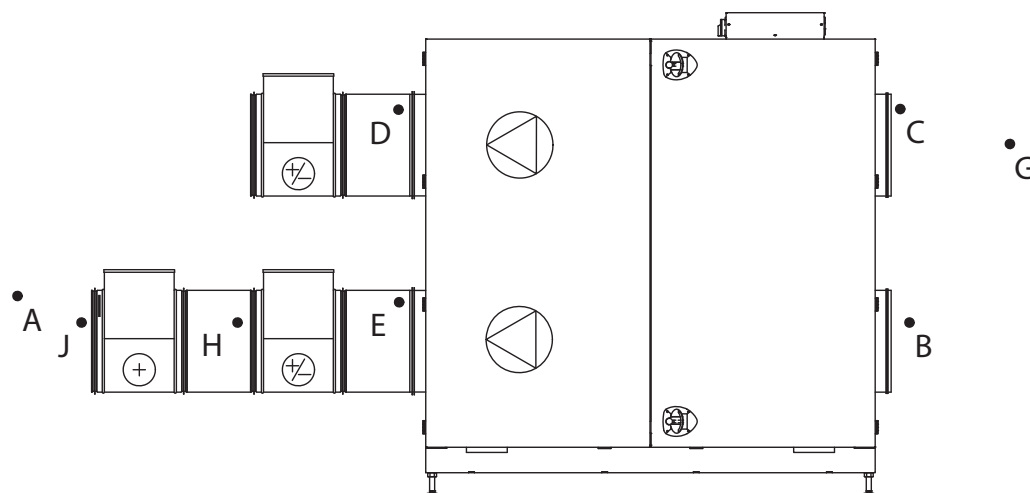

Skitser

Se appendix 1 for skitser af VEX320/330/340/350/360/370-CX340/350-VEX310T-350T.

Menu 2.1.1 - Setpunkter for regulatorer

2.1.1 Setp. regulatorer	
Rum	0,0
Varmegenv.	10,0
Køleenhed	10,0
Varmeanhed	10,0
Kompenseringer:	
Udetemp.	Ikke akt.
Sommer	Ikke akt.

I denne menu ses setpunkter for:

- Rumtemperaturregulatoren
- Varmegenvindingsregulatoren
- Køleregulatoren
- Varmeanhedsregulatoren

Kompenseringer:

- Oversigt over kompenseringer (aktiv/ikke aktiv)

Menu 2.2 - Luftmængder

2.2 Luftmængder	
Tilluft	71 l/s
Tilluft	262 m³/h
Fraluft	71 l/s
Fraluft	262 m³/h
Returluft	0 l/s
Returluft	0 m³/h

Menuen viser målte luftmængder omregnet til luftmængder ved 20°C angivet i l/s og m³/h. Usikkerheden på den målte luftmængde ligger under ±8%.

Bemærk: Returluft vises kun for VEX340.

Menu 2.3 - Motor controller parametre (MC-parametre)

2.3 MC parametre	
Tilluft:	
Maksimum	50.0 Hz
Setpunkt	30.0 Hz
Minimum	14.0 Hz
Fraluft:	
Maksimum	50.0 Hz
Setpunkt	30.0 Hz
Minimum	14.0 Hz

FC: Menuen viser maksimum og minimum frekvenser. Setpunkt viser frekvensen ved den aktuelle ventilation (f.eks. 30 Hz).

2.3 MC parametre	
Tilluft:	
Maksimum	2901RPM
Setpunkt	1500RPM
Minimum	361RPM
Fraluft:	
Maksimum	2901RPM
Setpunkt	1500RPM
Minimum	361RPM

EC: Menuen viser maksimum og minimum omdrejninger. Setpunkt viser antal omdrejninger (f.eks. 1000 RPM)

2.3 MC parametre	
Tilluft:	
Maksimum	10.0V
Setpunkt	5.6V
Minimum	1.4V
Fraluft:	
Maksimum	10.0V
Setpunkt	5.6V
Minimum	1.4V

Analog: Menuen viser maksimum og minimum spændinger. Setpunkt viser styrespænding f.eks. 4.6V.

Menu 2.4 - Temperatur reguleringsenheder

2.4 Temp. reg. enheder	
Varmegenv.	100.0%
Eftervarmefl.	0.0%
Varmepumpeenhed	0.0%
Køleenhed	0.0%
Kølegenvinding	0.0%
Afisning	Ikke akt.
Afisningstrin	---
Dvale	---
Tryktabsstigning	1%
Tice	0.1%

Menuen viser aktuel:

- varmegenvinding
- ydelse på eftervarmeflade (hvis monteret)
- ydelse på varmpumpeenhed (hvis monteret)
- ydelse på køleenhed (hvis monteret)
- kølegenvinding (0% eller 100%)
- om afisning er aktiv eller ikke aktiv
- afisningstrin, se skema herunder
- nedtælling (i sekunder) til genstart af anlæg fra dvale
- tryktabsstigning over veksler i forhold til tør veksler (hvis monteret)
- Tice temperatur i afkastsiden af veksler (hvis monteret)

Afisningstrin - se skema for forløb

Afisningstrin	Driftsstatus
---	Anlægget kører i normal drift
---	Is-opbygning i veksler - anlæg tæt på at starte afisning: Behovet for start af afisningen registreres via temperatur (T_{ice}) eller trykfaldsmåling over veksler (DEP)
A	VEX340: Returluft op til 30% VEX320-330/350-370/CX340-350/VEX310T-350T: Bypass udeluft op til 100%
B	VEX340: Reduceret fraluft og tilluft + 30% returluft VEX320-330/350-370/CX340-350/VEX310T-350T: Reduceret fraluft og tilluft + bypass udeluft op til 100%.
C	Ubalance via reduceret tilluft
D	Ubalance via reduceret tilluft og øget fraluft
E	Dvale - anlæg stoppet
F	Genstart efter endt dvale - 5 min. test kørsel

Menu 2.5 - Tryk

2.5 Tryk	
Eksterne tryk:	
Tilluftkanal	0Pa
Fraluftkanal	0Pa
Filtertryk:	
Udeluftfilter	0Pa
Fraluftfilter	0Pa
Modstrømsveksler	0Pa
CW-fl. afkast	0Pa

Menuen viser:

- eksternt tryk i tilluft og fraluftkanal (hvis MPT-DUCT er monteret)
- tryktab over tilluft og fraluftfilter (hvis MPTF er monteret)
- tryktab over modstrømsveksler (hvis DEP er aktiveret)
- tryktab over CCW-fladen i afkastkanalen

Menu 2.6 - Eftervarmeblade

Bemærk

Visning i menuerne afhænger af om det er en vandvarmeblade eller elvarmeblade der er monteret som varmeenhed (se evt. menu 3.4 Tilbehør).

Vandvarmeblade

2.6 Eftervarmebl.	
Vandvarmeblade:	
Fremløb	25.0 °C
Retur	15.0 °C
Retur eksternt	15.0 °C
Varmholdelse	0%
Pumpe	Fra

Menuen viser:

- fremløbstemperatur
- returtemperatur
- eksternt returvandstemperatur (koldeste)
- varmholdelse - om varmholdelsesfunktionen er aktiv (angivet i procent)
- pumpe - om cirkulationspumpen i varmekredsen er i drift

Elvarmeblade

2.6 Eftervarmebl.	
Elvarmeblade:	
Effekttrin total	1
Effekttrin indkoblet	0
Setpunkt	0.0 °C
TSA60/80	25.0 °C

Menuen viser:

- antal af effekttrin i varmebladen
- antal aktive effekttrin
- ydelse for det modulerende trin
- intern temperatur i elvarmebladens styringsboks

Menu 2.7 - CH-køleunit

2.7 CH-køleunit	
Trykgas tryk	0.00bar
Sugegas tryk	0.00bar
Trykgas temp.	0.00 °C
Fremløb	0.00 °C
Luftmæng. øget	Nej
Balance	Ja
Reduktion	0%
Blok start	Ja
Tryktabsstigning	0%
CH størrelse	---

Menuen viser:

- trykgastrykket
- sugegastrykket
- trykgastemperaturen
- fremløbstemperaturen
- luftmængde
- balance
- reduktion
- blokeret start - om kølemaskinen er blokeret på grund af 10 minutters intervallet mellem hver opstart
- tryktabsstigning
- CH størrelse

Menu 2.8 - CCW Isvandsflade

2.8 CCW	
Fremløb	25.0 °C
Pumpe	Fra

Menuen viser:

- fremløbstemperatur for isvandsflade
- pumpe - om cirkulationspumpen i kølekredsen er i drift

Menu 2.9 - CU-køleunit

2.9 CU-Køleunit	
Trykgas temp.	0.0 °C
Trykgas tryk	0.0 bar
Fordamp. temp.	0.0 °C
Reduktion	0.0 %
Blok. start	Aktiv

Menuen viser:

- trykgastemperaturen
- trykgasttrykket
- fordampningstemperaturen
- reduktion - eventuel reduceret køleydelse (reduceres hvis trykgasttrykket er for højt)
- blokeret start - om kølemaskinen er blokeret på grund af 10 minutters intervallet mellem hver opstart

Menu 2.10 - Ekstern kølemaskine MXCU

2.10 MXCU	
Kølemaskine	Fra
Ydelse	0.0 %

Menuen viser:

- om kølemaskinen er i drift
- aktuel ydelse på kølemaskinen

Menu 2.11 - Ekstern køle-/varmepumpeunit MXHP

2.11 MXHP	
MXHP Modul	Fra
Va./køl status	Varme
Ydelse	0.0 %

Menuen viser:


- om køle-varmepumpemodulet er i drift
- Status - om DX-unit køler eller varmer
- Aktuel ydelse på køle-varmepumpe-unit

Menu 2.12 - Timetællere (VEX340-350-360-370/CX340-350/VEX310T-350T)

2.11 Timetæller	
Tilluftmotor	1500hr
Fraluftmotor	1500hr

Menuen viser timetællere for ventilatormotorer.


Menu 2.13 - CO2/RH sensorer (hvis monteret)



Menuen viser:

- CO₂ niveau
- Fugt niveau (luftfugtighed)

Menu 6 - Versioner



Menu 6.1 PO-nummer

I menuen ses hvilket produktionsordrenummer VEX/CX-aggregatet har.

Menu 6.2 Hardware

I menuen ses hvilken hardwareversion de monterede enheder har.

Menu 6.3 Software

I menuen ses hvilken softwareversion de monterede enheder har.

Menu 6.4 Om EXact


I menuen ses systemoplysningerne om EXactstyringen.

Menu 8 - Service

Åbn ikke...



...Servicelågerne før strømmen er afbrudt på forsyningsadskilleren. Forsyningsadskilleren er placeret på tilslutningsboksen, se illustration.



Ugeplan



Det er vigtigt at sætte ventilationen i OFF, når der køres efter ugeplan:

Sæt ventilationen i OFF	
Bemærk - Hvis HMI-panelet står på 0% (VEX/CX'en står stille) og anlægget kører efter ugeplan når servicearbejde startes, er der risiko for at programmet skifter via ur-drift og VEX/CX'en dermed starter op.	
• Log ind i teknikermenuen ved hjælp af adgangskoden 1111 • Skift til manuel drift via menu 1 • Skift tilbage til brugermenu • Ikon for manuel drift vises i højre hjørne i menuen	
• Tryk 2 gange på OK-knappen • Brug piletasterne til at stille ventilationen ned på 0%	
• Tryk OK • Der vil nu stå OFF i displayet ud for ventilationsikonet	

BMS anlæg eller WEB-server




Hvis VEX/CX'en styres via BMS eller WEB-server vil disse styringsmetoder kunne overstyre OFF funktionen og VEX/CX'en kan dermed risikere at starte op u hensigtsmæssigt. For frakobling af BMS eller WEB-server opkobling skal stik tages fra på EXact2 main board. Se evt. afsnittet om klemrækken i EI-guiden.


Ekstra servicepanel

Hvis HMI-panelet er placeret langt fra VEX/CX'en, anbefales det at anvende et ekstra HMI-panel som tilsluttes VEX/CX'en i tilslutningsboksen.

Eksempel Horison- tal VEX300

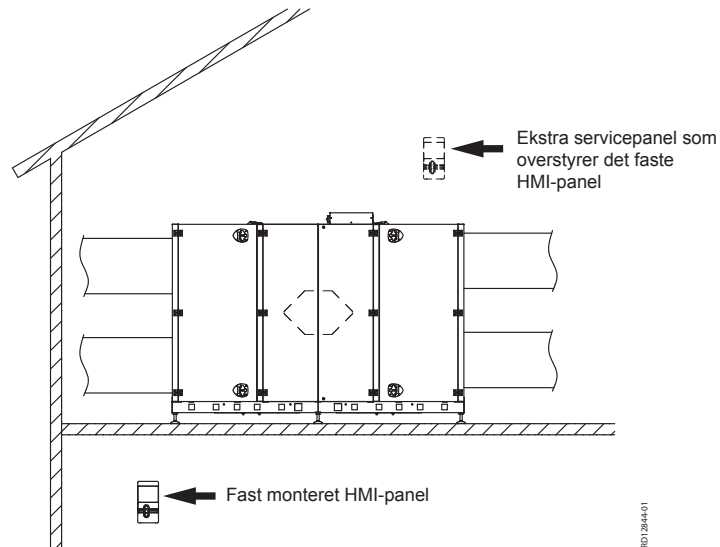

Stik til servicepanel - EXact2

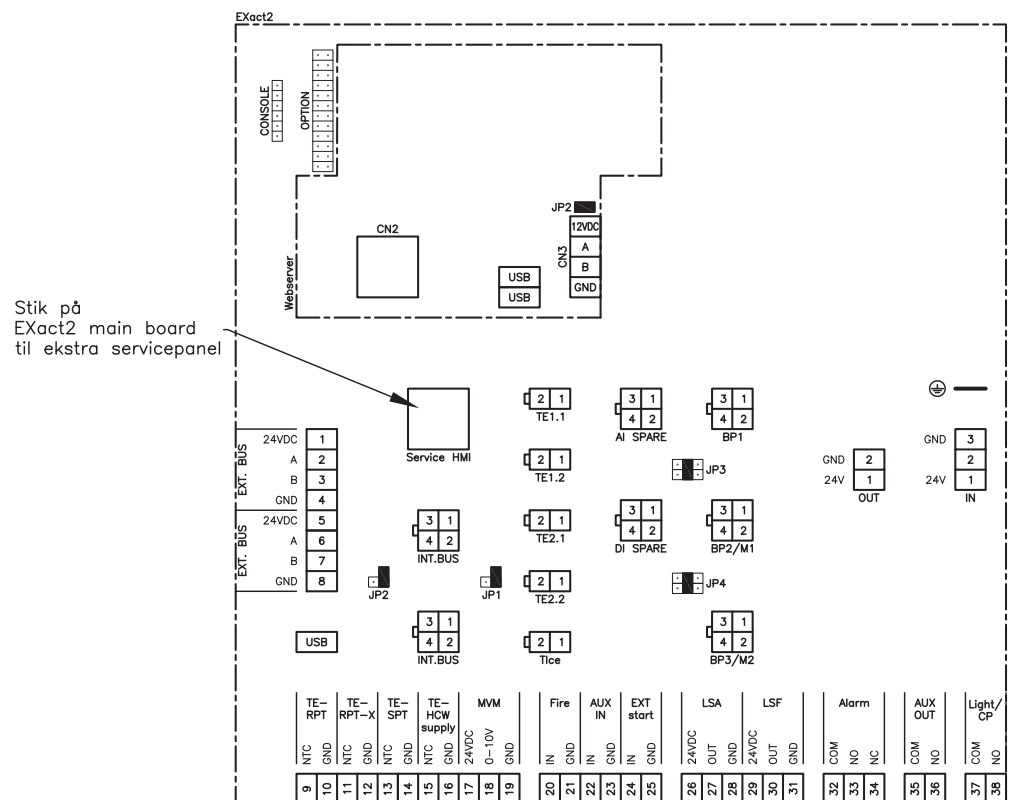

Krav til kabel

Kabel til servicepanel kan bestilles ved henvendelse til EXHAUSTO (varenummer: HMISERVICEC).

Menu 8.2 - VDI 6022

Forklaring

VDI 6022 er en tysk hygieine standard.

Menu

8.2 VDI 6022	
Lys >	Fra
Filtertryk:	
Fraluftfilter	0 Pa
Udeluftfilter	0 Pa

Lys

Tænd/sluk lys, gælder kun aggregater som er bestilt med lys. Lyset slukker igen i aggregatet når menuen forlades. Ikke mulig ved iHCW, da udgangen bruges til cirkulationspumpen (CP).

Filtertryk

Aflæsning af filtertryktab under drift.

Menu 8.3 - Tvangsstart**Forudsætning**

For at kunne anvende tvangsstartsmenuen skal anlægget sættes i OFF i bruger-menuen (Ventilation).

Bemærk

Når menu 8.3 "Tvangsstart" forlades, nulstilles tvangsstart og normal drift kan genoptages. Når en undermenu forlades, nulstilles værdierne i undermenuen.

Menu

8.3 Tvangsstart	
Ventilatorer >	
Eftervarmefl. >	
Køleenhed	
Spjæld og relæer >	

Menu 8.3.1 Ventilatorer

8.3.1 Ventilatorer	
Tilluft >	0%
Fraluft >	0%
Fejl på MC1	Nej
Fejl på MC2	Nej

Hvis der ikke er fejl på ventilatorerne (Nej ud for "Fejl på MC1 og MC2"), så kan tvangsstart aktiveres for tilluft- og fraluftventilatoren.

Menu 8.3.2 Eftervarmeblade

8.3.2 Eftervarmefl.	
HCE	0%
Tilluft	0%
Min. flow	0l/s
Målt flow	0l/s
Efterløb	Nej
Fejl på enhed	Nej

For elvarmeblade HCE:

Hvis der ikke er fejl på varmebladen (Nej ud for "Fejl på enhed"), så kan tvangsstart aktiveres:

- Start tilluftventilator og øg hastigheden indtil målt flow er større end min. flow.
- Start HCE herefter.

Bemærk

Undgå at elvarmebladen kobles ud på en overhedningsalarm når elvarmebladen stoppes:

- Gå ikke ud af menuen eller stop tilluftventilatoren før **Efterløb står på nej**.

8.3.2 Eftervarmefl.	
HCW	0%
Fejl på enhed	Nej

For vandvarmevlade HCW:

Hvis der ikke er fejl på varmevladen (Nej ud for "Fejl på enhed"), så kan tvangsstart aktiveres:

- Sæt ydelsen ud for HCW for at starte motorventil og pumpe for vandvarmevladen.

8.3.2 Eftervarmefl.	
CCW	0%
Varmer/køl	Varmer
Analog udgang	0.0V
Fejl på enhed	Nej

For vandvarmevlade MCOCW:

Hvis der ikke er fejl på varmevladen (Nej ud for "Fejl på enhed"), så kan tvangsstart aktiveres:

- Sæt ydelsen ud for MCOCW for at starte motorventil og pumpe for vandvarmevladen.
- Vælg "Varmer" ved valg af varme- eller køletilstand.

Menu 8.3.3 Køleenhed

8.3.3 Køleenhed	
CCW	0%
Fejl på enhed	Nej

(Menubilledet skifter alt efter hvilken køleenhed der er valgt CH, CCW, MXCU, MXHP)

Hvis der ikke er fejl på køleenheden (Nej ud for "Fejl på enhed"), så kan tvangsstart aktiveres:

- Sæt ydelsen for køleenheden

Menu 8.3.4 Spjæld og relæer

8.3.4 Spjæld og relæer	
LSF >	Fra
LSA >	Fra
RGS/AUX OUT >	Fra
Alarm relæ >	Fra
VDI-lys >	Fra
BP1 [2.00V] >	2.00V
BP2 [2.00V] >	2.00V
RAD [2.00V] >	2.00V

Følgende spjæld kan tvangs åbnes og lukkes i menuen:

- LSF (lukkespjæld udeluft)
- LSA (lukkespjæld afkast)
- RGS/AUX OUT (røggasspjæld)
- Alarmrelæet kan tvangsudløses
- Lyset i aggregater med VDI-lys kan tændes og slukkes
- BP1 (bypass spjæld 1)
- BP2 (bypass spjæld 2 - kun VEX340-350-360-370)
- BP3 (bypass spjæld 3 - kun VEX370)
- RAD (returluftspjæld - kun VEX340).

Menu 8.4 - Kalibrering af MPT**Bemærk**

Tryktransducere (MPT) kan kun kalibreres når anlægget er stoppet - lågerne bør åbnes for trykkudligning med omgivelserne (giver sikkerhed for korrekt kalibrering).

- Vælg ja for kalibrering (skifter selv til Nej igen når MPT'erne er kalibreret).

Vælg ja for kalibrering (skifter selv til Nej igen når MPT'erne er kalibreret).

8.4 Kalibrering af MPT	
MPT1, P1	---
MPT1, P2	---
MPT2, P1	---
MPT2, P2	---
MPT3, P1	---
MPT3, P2	---
MPT4, P1	---
MPT4, P2	---
MPT5, P1	---
MPT5, P2	---
Kalibrer >	Nej
Sidst kalibreret:	
Dato	17-05-2017
Tid	10:12:48

5. Alarmer

5.1 Alarmer og info (menu 4)

Bemærk

Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget.

- Tjek Aktuel liste (menu 4) for alarmmeddelelse og benyt alarmliste bagerst i denne vejledning.

Alarmliste

Hovedmenu	4 Alarm og info	4.5 Aktuel liste
Driftsform >	Alarm Ja	Alarm 01 01144
Driftsvisninger >	Advarsel Nej	2017-05-17 10:54:17
Indstillinger >	Information Ja	Alarm 02 02144
Alarm og info >	Nulstil alarmer > Nej	2017-05-17 11:01:12
Tid og ugeplan >	Aktuel liste >	Alarm 03 03073
Versioner >	Alarmlog liste >	2017-05-17 18:22:50
Sikkerhedsfunktioner >	Slet alarm log > Nej	Alarm 04 12012
Service >		2017-05-17 18:25:00
Forlad teknikermenu >		Alarm 05 13071
Gem indstillinger >		2017-05-17 19:00:00

De aktive alarmer kan ses i den aktuelle alarmliste menu 4.5.

5.2 Nulstil alarmer

Årsag skal findes...

Alarmer kan kun resettes hvis årsagen til alarmeren er afhjulpel.

Menu 4

Alle alarmer resettes på nulstil alarmer i menu 4.

Flere alarmer

Hvis flere alarmer er aktive, afstilles alle aktive alarmer samtidig.


Alarmer gentages

Hvis alarmer forekommer gentagne gange, skal en servicetekniker kontaktes.

5.3 Alarmvisning - fejlårsager

Alarmvisning i display

Ved alarmer/advarsler på anlægget ses et af følgende ikoner i menubjælkens højrehjørne - gå til aktuel alarmliste for at se alarm.

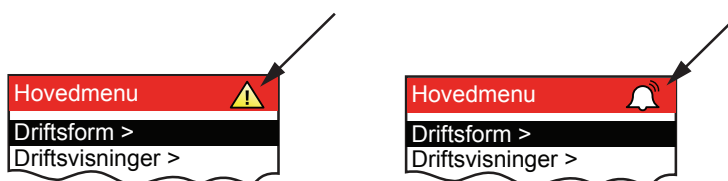

Aktuel liste

4.5 Aktuel liste	
Alarm 01	01144
2017-05-17	10:54:17
Alarm 02	02144
2017-05-17	11:01:12
Alarm 03	03073
2017-05-17	18:22:50
Alarm 04	12012
2017-05-17	18:25:00
Alarm 05	13071
2017-05-17	19:00:00

Alarmnummer

Hvis der er en alarm på anlægget vises der et alarmnummer på displayet svarende til XXYYZ, hvor:
 XX = enhed
 YY = fejlnummer
 Z = kategori for alarm, se skema med kategorier senere i dette afsnit.

16 alarmer

Der kan være op til 16 alarmer på "Aktuel liste", de ældste alarmer forsvinder hvis antallet af alarmer overstiger 16 (FIFO-princippet).

Info i EXact

...vises kun i alarmloglisten menu 4.6.

Eksempel - alarmliste

36024 er alarm på EC-controller 1 (**36024**). Alarmsbeskrivelsen er "*Forsynings-spændingen til EC controlleren er for lav*" (**36024**). Kategorien er kritisk (36024).



##/nn
 XXYYZ

Hvis der er aktive alarmer vises det under alarmsymbolet. Hvis der er flere end én alarm vises hver enkelt alarm i 2 sek. hvorefter der skiftes til næste alarm osv.

- ##/nn = alarm nr. "##" ud af det samlede antal "nn" alarmer.
- XXYYZ se definition for alarmnummer.

Kategori

Kategori (Z)	Alarm niveau	Påvirkning af drift...	Ikon
1	Info	Aggregat fortsætter i drift	
2	Advarsel	Aggregat fortsætter i drift	
3	Alarm	Aggregat fortsætter i drift, men med reduceret funktionalitet	
4	Kritisk	Aggregat stopper	
5	Brand	Procedure ved udløst brandalarm starter op	

Find i alarmlisten via alarmnummeret anvisninger til fejlfhjælpning.

Alarmlog liste - menu 4.6

Efter alarm- eller infonummeret står der et bogstav:
 C = Clear
 S = Set
 Alarmloglisten viser de sidste 100 alarmer, advarsler og info der har været.
 De ældste alarmer/info'er forsvinder fra listen, hvis antallet overstiger de 100 (FIFO-princippet).

"Slet alarm log"

Alarmloggen kan slettes ved at vælge ja, bemærk dette kan ikke fortrydes.

5.4 Alarmliste

Hovedstyring VEX/CX				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
00	01	1	Strøm tilsluttet til styringen	Visning af hvornår der er tilsluttet strøm til styringen.
00	02	1	Ukendt genstart af styringen	• Ukendt fejl, tilkald service.
00	03	1	En watchdog genstartede styringen	• Ukendt fejl, tilkald service.
00	04	1	Softwaren genstartede styringen	Softwaren har genstartet styringen.
00	05	1	Brugeren genstartede selv styringen	Brugeren har genstartet styringen.
00	06	1	Et spændingsdrop i forsyningen genstartede styringen	Genstart af styringen pga. spændingsfald.
00	07	1	Tid ændret	Visning af, hvornår tidsindstillingen er ændret.
00	16	1	Brugeren udførte "Manuel" afstilling af alarmer	Brugeren har nulstillet alarmer.

Frekvensomformer 1				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
01	01	4	En eller flere faser mellem frekvensomformer og motor er kortsluttet til jord	Kontroller kabel mellem frekvensomformer 1 og motor.
01	02	4	Motorstrømmen fra frekvensomformer overstiger 300% af den tilladte	Kontroller om der er underspænding til frekvensomformer 1.
01	03	4	Frekvensomformerens DC kreds har for højt spændingsniveau i forhold til maks. værdier	Kontroller om der er overspænding til frekvensomformer 1.
01	04	2	Frekvensomformerens DC kreds har for lavt spændingsniveau ved start af motor(er)	Kontroller om der er underspænding til frekvensomformer 1.
01	05	4	Frekvensomformerens DC kreds har for lavt spændingsniveau når VEX/CX aggregat stopper	Kontroller om der er underspænding til frekvensomformer 1.
01	06	4	Forsyningen til frekvensomformeren har mistet en fase	- Kontroller ledningsforbindelsen fra forsyningstilslutningen til forsyningsadskilleren i VEX/CX aggregatet. - Kontroller ledningsforbindelserne fra forsyningsadskilleren til frekvensomformer 1.
01	07	4	Forsyningen fra frekvensomformeren til motor(er) har mistet en fase	- Kontroller kabel mellem frekvensomformer 1 og motor. - Kontroller derefter motoren for kortslutning i viklingerne.
01	08	4	Frekvensomformeren er termisk overbelastet (baseret på interne beregninger)	Kontroller om temperaturen ved frekvensomformer 1 har været over de tilladte 35°C, da alarmen blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35°C.
01	09	2	Temperaturen på frekvensomformerens køleplade er ved at være for høj	- Kontroller om temperaturen ved frekvensomformer 1 er tæt på de tilladte 35°C. - Undersøg om der er fri passage for køleluft ved frekvensomformerens køleribber.
01	10	4	Temperaturen på frekvensomformerens køleplade er for høj	Kontroller om temperaturen ved frekvensomformer 1 har været over de tilladte 35°C, da alarmen blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35°C.
01	11	4	Motor(er) på frekvensomformer trækker for stor strøm	Fejl på frekvensomformer 1.
01	14	4	Manglende modbus kommunikation til frekvensomformer	Kontroller modbus kabel mellem connection board og frekvensomformer 1.

Frekvensomformer 1				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
01	15	4	Hardware fejl på frekvensomformer	Fejl på frekvensomformer 1.
01	16	4	Software versionen i frekvensomformeren er for gammel	Opgrader softwaren i frekvensomformer 1.

Frekvensomformer 2				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
02	01	4	En eller flere faser mellem frekvensomformer og motor er kortsluttet til jord	Kontroller kabel mellem frekvensomformer 2 og motor.
02	02	4	Motorstrømmen fra frekvensomformer overstiger 300% af den tilladte	Kontroller om der er underspænding til frekvensomformer 2.
02	03	4	Frekvensomformerens DC kreds har for højt spændingsniveau i forhold til maks. værdier	Kontroller om der er overspænding til frekvensomformer 2.
02	04	2	Frekvensomformerens DC kreds har for lavt spændingsniveau ved start af motor(er)	Kontroller om der er underspænding til frekvensomformer 2.
02	05	4	Frekvensomformerens DC kreds har for lavt spændingsniveau når VEX/CX aggregat stopper	Kontroller om der er underspænding til frekvensomformer 2.
02	06	4	Forsyningen til frekvensomformeren har mistet en fase	- Kontroller ledningsforbindelsen fra forsyningstilslutningen til forsyningsadskilleren i VEX/CX aggregatet. - Kontroller ledningsforbindelserne fra forsyningsadskilleren til frekvensomformer 2.
02	07	4	Forsyningen fra frekvensomformeren til motor(er) har mistet en fase	- Kontroller kabel mellem frekvensomformer 2 og motor. - Kontroller derefter motoren for kortslutning i viklingerne.
02	08	4	Frekvensomformeren er termisk overbelastet (baseret på interne beregninger)	Kontroller om temperaturen ved frekvensomformer 2 har været over de tilladte 35°C, da alarmen blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35°C.
02	09	2	Temperaturen på frekvensomformerens køleplade er ved at være for høj	- Kontroller om temperaturen ved frekvensomformer 1 er tæt på de tilladte 35°C. - Undersøg om der er fri passage for køleluft ved frekvensomformerens køleribber.
02	10	4	Temperaturen på frekvensomformerens køleplade er for høj	Kontroller om temperaturen ved frekvensomformer 2 har været over de tilladte 35°C, da alarmen blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35°C.
02	11	4	Motor(er) på frekvensomformer trækker for stor strøm	Fejl på frekvensomformer 2.
02	14	4	Manglende modbus kommunikation til frekvensomformer	Kontroller modbus kabel mellem connection board og frekvensomformer 2.

Frekvensomformer 2				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
02	15	4	Hardware fejl på frekvensomformer	Fejl på frekvensomformer 2.
02	16	4	Software versionen i frekvensomformeren er for gammel	Opgrader softwaren i frekvensomformer 2.

Tryktransmitter 1				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
04	01	4	Manglende modbus kommunikation til tryktransmitter	- Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MPT1. - Kontroller modbus kabel fra MPT1 til øvrige enheder for fejlmontering.
04	02	4	Fejl ved kalibrering	- Prøv at kalibrere igen. - Hvis problemet fortsætter skal MPT1 udskiftes.
04	03	1	Tryktransmitteren kalibreres	MPT 1 kalibreres.
04	04	1	Tryktransmitteren benytter gamle kalibreringsværdier	Når anlægget startes op kommer denne information. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at tryktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i menu 8.4 om MPT'en er ude af kalibrering, og udfør eventuel en ny kalibrering.
04	05	4	Tryktransmitteren er ikke kalibreret	Sæt VEX/CX'en i "OFF" i brugermenuen og åben lågerne. Kalibrer derefter MPT'en i menu 8.4.

Tryktransmitter 2				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
05	01	4	Manglende modbus kommunikation til tryktransmitter	- Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MPT2. - Kontroller modbus kabel fra MPT2 til øvrige enheder for fejlmontering.
05	02	4	Fejl ved kalibrering	- Prøv at kalibrere igen. - Hvis problemet fortsætter skal MPT2 udskiftes.
05	03	1	Tryktransmitteren kalibreres	MPT2 kalibreres.
05	04	1	Tryktransmitteren benytter gamle kalibreringsværdier	Når anlægget startes op kommer denne information. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at tryktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i menu 8.4 om MPT'en er ude af kalibrering, og udfør eventuel en ny kalibrering.
05	05	4	Tryktransmitteren er ikke kalibreret	Sæt VEX/CX'en i "OFF" i brugermenuen og åben lågerne. Kalibrer derefter MPT'en i menu 8.4.

Tryktransmitter 3				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
06	01	4	Manglende modbus kommunikation til tryktransmitter	- Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MPT3. - Kontroller modbus kabel fra MPT3 til øvrige enheder for fejlmontering.
06	02	4	Fejl ved kalibrering	- Prøv at kalibrere igen. - Hvis problemet fortsætter skal MPT3 udskiftes.
06	03	1	Tryktransmitteren kalibreres	MPT3 kalibreres.
06	04	1	Tryktransmitteren benytter gamle kalibreringsværdier	Når anlægget startes op kommer denne information. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at tryktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i menu 8.4 om MPT'en er ude af kalibrering, og udfør eventuel en ny kalibrering.
06	05	4	Tryktransmitteren er ikke kalibreret	Sæt VEX/CX'en i "OFF" i brugermenuen og åben lågerne. Kalibrer derefter MPT'en i menu 8.4.

Tryktransmitter 5				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
08	01	4	Manglende modbus kommunikation til tryktransmitter	- Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MPT5. - Kontroller modbus kabel fra MPT5 til øvrige enheder for fejlmontering.
08	02	4	Fejl ved kalibrering	- Prøv at kalibrere igen. - Hvis problemet fortsætter skal MPT5 udskiftes.
08	03	1	Tryktransmitteren kalibreres	MPT5 kalibreres.
08	04	1	Tryktransmitteren benytter gamle kalibreringsværdier	Når anlægget startes op kommer denne information. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at tryktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i menu 8.4 om MPT'en er ude af kalibrering, og udfør eventuel en ny kalibrering.
08	05	4	Tryktransmitteren er ikke kalibreret	Sæt VEX/CX'en i "OFF" i brugermenuen og åben lågerne. Kalibrer derefter MPT'en i menu 8.4.

Tryktransmitter 6				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
09	01	4	Manglende modbus kommunikation til tryktransmitter	- Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MPT6. - Kontroller modbus kabel fra MPT6 til øvrige enheder for fejlmontering.
09	02	4	Fejl ved kalibrering	- Prøv at kalibrere igen. - Hvis problemet fortsætter skal MPT6 udskiftes.
09	03	1	Tryktransmitteren kalibreres	MPT6 kalibreres.
09	04	1	Tryktransmitteren benytter gamle kalibreringsværdier	Når anlægget startes op kommer denne information. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for at tryktransmitteren skal kalibreres. Kontroller i menu 8.4 om MPT'en er ude af kalibrering, og udfør eventuel en ny kalibrering.
09	05	4	Tryktransmitteren er ikke kalibreret	Sæt VEX/CX'en i "OFF" i brugermenuen og åben lågerne. Kalibrer derefter MPT'en i menu 8.4.

Temperatur føler				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
11	01	4	TE11: Temperaturføleren i fraluftkanalen er afbrudt	TE11: • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	02	4	TE11: Temperaturføleren i fraluftkanalen er kortsluttet	TE11: • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	03	3	TE12: Temperaturføleren i afkastkanalen er afbrudt	TE12: • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	04	3	TE12: Temperaturføleren i afkastkanalen er kortsluttet	TE12: • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	05	4	TE21: Temperaturføleren i udeluftkanalen er afbrudt	TE21: • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	06	4	TE21: Temperaturføleren i udeluftkanalen er kortsluttet	TE21: • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	07	4	TE22: Temperaturføleren i tiluftkanalen er afbrudt	TE22: • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	08	4	TE22: Temperaturføleren i tiluftkanalen er kortsluttet	TE22: • Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.

Temperatur føler				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlaflhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
11	09	4	TE-RPT: Temperaturføleren på returvandsrøret på vandvarmefladen er afbrudt	TE-RPT: - Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . - Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	10	4	TE-RPT: Temperaturføleren på returvandsrøret på vandvarmefladen er kortsluttet	TE-RPT: - Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . - Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	11	4	TE-SPT: Temperaturføleren på fremløbsrøret på vandvarmefladen er afbrudt	TE-SPT: - Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . - Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	12	4	TE-SPT: Temperaturføleren på fremløbsrøret på vandvarmefladen er kortsluttet	TE-SPT: - Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . - Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	13	4	TE-RPT-X: Ekstern temperaturføler på returvandsrøret fra vandvarme-fladen er afbrudt	TE-RPT-X: - Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . - Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	14	4	TE-RPT-X: Ekstern temperaturføler på returvandsrøret fra vandvarme-fladen er kortsluttet	TE-RPT-X: - Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . - Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	15	4	Tice: Temperaturføleren på fremløbsrøret på vandvarmefladen er afbrudt	Tice: - Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . - Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
11	16	4	Tice: Temperaturføleren på fremløbsrøret på vandvarmefladen er kortsluttet	Tice: - Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . - Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.

Brandtermostater				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
12	01	5	BT40/50, FIRE: VEX/CX aggregat er stoppet med udløst brandalarm	BT40/50, FIRE: Ved Brand: Følg nødberedsskabsplanen for bygningen. Ved udløst brandfunktion uden at der er brand: - Hvilestrømskredsen er brudt, undersøg hvorfor den tilsluttede branddetekteringsenhed har afbrudt kredsen. - Hvis ingen enhed tilsluttet - Kontroller lus
12	02	5	BT70, AUX IN: VEX/CX aggregater stoppet med udløst brandalarm	BT70, AUX IN: Ved Brand: Følg nødberedsskabsplanen for bygningen. Ved udløst brandfunktion uden at der er brand: - Hvilestrømskredsen er brudt, undersøg hvorfor den tilsluttede branddetekteringsenhed har afbrudt kredsen. - Hvis ingen enhed tilsluttet - Kontroller lus
12	03	3	Brandmands overstyring fejl	Brandmands overstyrings panelet er efterladt i en ulovlig indstilling.

Filtre				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
13	01	2	Fraluftfilteret skal snart skiftes	Fraluftfilteret skal snart skiftes
13	02	3	Fraluftfilteret skal skiftes	Fraluftfilteret skal skiftes
13	03	2	Udeluftfilteret skal snart skiftes	Udeluftfilteret skal snart skiftes
13	04	3	Udeluftfilteret skal udskiftes	Udeluftfilteret skal udskiftes

HC Alarm				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlsafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
14	01	1	Overhedningssikringen TSA70 er aktiveret.	HCE: Infoen nulstilles når temperaturen kommer under 70°C.
14	02	2	Overhedningssikringen TSA70 er, eller har været aktiveret.	HCE: - Kontroller luftmængden gennem elvarmebladen, vælg samme ventilationshastighed som da alarmen blev udløst. Der skal være følgende min. luftmængder over elvarmebladen, for at frigive min. 50% varmeeffekt: - VEX320 med HCE: 28 l/s (100 m³/h) - VEX330 med HCE: 28 l/s (100 m³/h) - VEX340 med HCE: 80 l/s (288 m³/h) - VEX350 med HCE: 200 l/s (720 m³/h) - VEX360 med HCE: 200 l/s (720 m³/h) - VEX370 med HCE: 360 l/s (1296 m³/h) - CX340 med HCE: 93 l/s (335 m³/h) - CX350 med HCE: 120 l/s (432 m³/h) - VEX310T med HCE: 21 l/s (75 m³/h) - VEX320T med HCE: 38 l/s (138 m³/h) - VEX330T med HCE: 85 l/s (304 m³/h) - VEX340T med HCE: 127 l/s (457 m³/h) - VEX350T med HCE: 165 l/s (394 m³/h)
14	03	1	Overhedningssikringen TSA90/120 er aktiveret.	HCE: Infoen nulstilles når temperaturen kommer under hhv. 90°C eller 120°C.
14	04	4	Overhedningssikringen TSA90/120 er, eller har været aktiveret.	HCE: - Kontroller luftmængden gennem elvarmebladen, vælg samme ventilationshastighed som da alarmen blev udløst. Der skal være følgende min. luftmængder over elvarmebladen, for at frigive min. 50% varmeeffekt: - VEX320 med HCE: 28 l/s (100 m³/h) - VEX330 med HCE: 28 l/s (100 m³/h) - VEX340 med HCE: 80 l/s (288 m³/h) - VEX350 med HCE: 200 l/s (720 m³/h) - VEX360 med HCE: 200 l/s (720 m³/h) - VEX370 med HCE: 360 l/s (1296 m³/h) - CX340 med HCE: 93 l/s (335 m³/h) - CX350 med HCE: 120 l/s (432 m³/h) - VEX310T med HCE: 21 l/s (75 m³/h) - VEX320T med HCE: 38 l/s (138 m³/h) - VEX330T med HCE: 85 l/s (304 m³/h) - VEX340T med HCE: 127 l/s (457 m³/h) - VEX350T med HCE: 165 l/s (394 m³/h) Bemærk for HCE: Der skal udføres manuel reset på elvarmebladen før alarmen kan nulstilles i betjeningspanelet.

HC Alarm				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
14	05	1	Elvarmepladestyringens interne alarm er aktiveret.	HCE: Intern fejl i styrebox, som er placeret ved elvarmepladen. Fejlen kan skyldes for høj temperatur, manglende fase eller hardwarefejl i styrebox. • Kontroller forbindelser og køleforhold • Prøv derefter at afbryde og tænde forsyningsadskilleren. Infoen nulstilles automatisk, når fejlen er afhjulpet.
14	06	2	Elvarmepladestyringens interne alarm er aktiveret.	HCE: Intern fejl i styrebox, som er placeret ved elvarmepladen. Fejlen kan skyldes for høj temperatur, manglende fase eller hardwarefejl i styrebox. • Kontroller forbindelser og køleforhold • Prøv derefter at afbryde og tænde forsyningsadskilleren. Advarslen nulstilles automatisk, når fejlen er afhjulpet.
14	07	1	Elvarmepladestyringens interne overhedningssikring er aktiveret.	HCE: Infoen nulstilles når temperaturen kommer under 60°C i automatikboksen.
14	08	4	Elvarmepladenstyringens interne overhedningssikring er, eller har været aktiveret.	HCE: • Temperaturen i elvarmepladens automatikboks er eller har været over 60°C (VEX320-330)/80°C (VEX340-350-360/CX340-350/VEX310T-350T). Kontroller hvad der evt. har kunnet forårsage den høje temperatur og udbedre fejlen.
14	09	3	Returvandstemp. er ved at være for lav. VEX/CX kører reduceret drift og frostsikring.	HCW: • Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmepladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. • Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialismenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmerne automatisk.
14	10	3	Returvandstemp. er for lav. Frostsikringen er aktiveret og VEX/CX stoppes midlertidigt.	HCW: • Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmepladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. • Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialismenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmerne automatisk.

HC Alarm				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
14	11	3	Returvandstemp. målt af ekstern føler er ved at være for lav. VEX/CX kører reduceret drift.	HCW: - Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmebladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. - Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk.
14	12	3	Returvandstemp. målt af ekstern føler er for lav. VEX/CX stoppes midlertidigt.	HCW: - Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmebladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. - Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk.
14	13	4	Maksimal antal genstarts-forsøg indenfor sidste time er nået.	HCW: - Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmebladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. - Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i brugermenuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk.
14	14	4	Det lykkedes ikke at hæve returvandstemp. indenfor 5 min. efter frostsikring med stoppet VEX/CX.	HCW: - Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmebladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. - Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk.

HC Alarm				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlsafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
14	16	3	Der er varmebehov men flowet gennem el-varmebladen er for lav.	HCE: Der skal være følgende min. luftmængder over elvarmebladen, for at frigive min. 50% varmeeffekt: - VEX320 med HCE: 28 l/s (100 m ³ /h) - VEX330 med HCE: 28 l/s (100 m ³ /h) - VEX340 med HCE: 80 l/s (288 m ³ /h) - VEX350 med HCE: 200 l/s (720 m ³ /h) - VEX360 med HCE: 200 l/s (720 m ³ /h) - VEX370 med HCE: 360 l/s (1296 m ³ /h) - CX340 med HCE: 93 l/s (335 m ³ /h) - CX350 med HCE: 120 l/s (432 m ³ /h) - VEX310T med HCE: 21 l/s (75 m ³ /h) - VEX320T med HCE: 38 l/s (138 m ³ /h) - VEX330T med HCE: 85 l/s (304 m ³ /h) - VEX340T med HCE: 127 l/s (457 m ³ /h) - VEX350T med HCE: 165 l/s (394 m ³ /h)

HC Føler				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
15	01	4	Temperaturføleren i til-luftkanalen er afbrudt	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føle-ren skiftes.
15	02	4	Temperaturføleren i til-luftkanalen er kortslut-tet	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap-pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føle-ren skiftes.
15	05	4	Temperaturføleren på fremløbsrøret på vand-varmefladen er afbrudt	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap-pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føle-ren skiftes.
15	06	4	Temperaturføleren på fremløbsrøret på vand-varmefladen er kort-sluttet	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap-pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føle-ren skiftes.
15	07	4	Temperaturføleren på returvandsrøret på vandvarmefladen er af-brudt	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap-pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føle-ren skiftes.
15	08	4	Temperaturføleren på returvandsrøret på vandvarmefladen er kortsluttet	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap-pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føle-ren skiftes.
15	09	4	Den eksterne tempera-turføler på returvands-røret på vandvarme fla-den er afbrudt	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap-pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føle-ren skiftes.
15	10	4	Den eksterne tempera-turføler på returvands-røret på vandvarme fla-den er kortsluttet	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap-pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føle-ren skiftes.
15	13	4	Den interne tempera-turføler i varmestyrin-gen er afbrudt	• Skift varmestyringsprintet MHCW
15	14	4	Den interne tempera-turføler i varmestyrin-gen er kortsluttet	• Skift varmestyringsprintet MHCW

HC Føler				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
15	15	3	Manglende modbus kommunikation til tryk-transmitter	Kontroller modbus-kabel mellem varmestyringsprint og efterfølgende MPT

HC styring				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
16	01	1	MHCW: Modulet er ikke korrekt konfigureret. Kontroller CN6 på printet.	Kontroller lus i stikket CN6 på varmestyringsprintet: MHCW : - der skal være en lus mellem 7 og 8. MHCE : - der skal ikke være monteret lus.
16	02	1	HCW: Ventilatorhastigheden er midlertidig reduceret	HCW : Ventilatorhastigheden er midlertidig reduceret pga. at advarselsgrensen for frostsikring af vandvarmeffladen er nået.
16	03	1	HCW: VEX/CX'en stoppes midlertidig	HCW : Ventilatorhastigheden er midlertidig stoppet pga. at stoptemperaturen for frostsikring af vandvarmeffladen er nået.
16	04	1	HCW: VEX/CX'en stoppes	HCW : Ventilatorerne er stoppet pga. frost alarm på vandvarmeffladen.
16	05	1	HCE: Der køres efterløb fordi der har været varme på elvarmeffladen indenfor de sidste 3 min.	HCE : Ventilatorerne kører efterløb i 3 min. efter elvarmeffladen har været i drift.
16	06	1	HC: Varmestyringen styres i øjeblikket lokalt ifm. service	HC : Varmestyringen styres midlertidigt fra Lodam MultiTool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter.
16	07	1	HC: Varmestyringens sikkerhedsfunktioner overstyres lokalt ifm. service	HC : Varmestyringen styres midlertidigt fra Lodam MultiTool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter.
16	10	1	HCE: Varmeeffekt er reduceret på grund af lav luftmængde i tilluftkanal	HCE : Når lufthastigheden er mellem 0,5 og 1,5m/s over elvarmeffstavene, tillades ikke fuld varmeeffekt. Fuld varmeeffekt tillades kun når lufthastigheden overstiger 1,5m/s over elvarmeffstavene.
16	13	4	HC: Der er fundet en varmestyring, men den er ikke valgt i VEX/CX konfigurationen	HC : I menu 3.4 "Tilbehør" konfigureres eftervarmeffladen.
16	14	4	MHC: Varmestyringen er ikke konfigureret korrekt ift. det valgte i VEX/CX konfigurationen	Kontroller lus i stikket CN6 på varmestyringsprintet: MHCW : - der skal være en lus mellem 7 og 8. MHCE : - der skal ikke være monteret lus.
16	15	4	MHCW: Manglende modbus kommunikation til vandvarmestyringen	MHCW : - Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MHCW. - Kontroller modbus kabel fra HCW til øvrige enheder for fejlmontering.
16	16	3	MHCE: Manglende modbus kommunikation til elvarmestyringen	MHCE : - Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MHCE. - Kontroller modbus kabel fra HCE til øvrige enheder for fejlmontering.

Luftmængde/tryk				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
20	01	1	Luftmængden/trykket i fraluftkanalen er for høj	Anlægget yder en luftmængde/tryk som er 25% over setpunktet. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimani-veauer og grænser for ventilatorer.
20	02	2	Luftmængden/trykket i fraluftkanalen har været for høj i 5 minutter	Anlægget har ydet en luftmængde/tryk som er 25% over setpunktet i mere end 5 minutter. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimani-veauer og grænser for ventilatorer.
20	03	1	Luftmængden/trykket i fraluftkanalen er for lav	Anlægget yder en luftmængde/tryk som er 25% under setpunktet. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimani-veauer og grænser for ventilatorer.
20	04	2	Luftmængden/trykket i fraluftkanalen har været for lav i 5 minutter	Anlægget har ydet en luftmængde/tryk som er 25% under setpunktet i mere end 5 minutter. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimani-veauer og grænser for ventilatorer.
20	05	1	Luftmængden/trykket i tilluftkanalen er for høj	Anlægget yder en luftmængde/tryk som er 25% over setpunktet. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimani-veauer og grænser for ventilatorer.
20	06	2	Luftmængden/trykket i tilluftkanalen har været for høj i 5 minutter	Anlægget har ydet en luftmængde/tryk som er 25% over setpunktet i mere end 5 minutter. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimani-veauer og grænser for ventilatorer.
20	07	1	Luftmængden/trykket i tilluftkanalen er for lav	Anlægget yder en luftmængde/tryk som er 25% under setpunktet. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimani-veauer og grænser for ventilatorer.
20	08	2	Luftmængden/trykket i tilluftkanalen har været for lav i 5 minutter	Anlægget har ydet en luftmængde/tryk som er 25% under setpunktet i mere end 5 minutter. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimani-veauer og grænser for ventilatorer.
20	09	1	Minimum luftmængden for køle/varmeanheder i tilluftkanalen er ikke opfyldt	Den krævede tilluftmængde for drift med køle-/varmeanheder er ikke opnået. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimani-veauer og grænser for ventilatorer.
20	10	3	Minimum luftmængden for køle/varmeanheder i tilluftkanalen har ikke været opfyldt i 5 minutter	Den krævede tilluftmængde for drift med køle-/varmeanheder er ikke opnået indenfor 5 minutter. Kontroller indstillinger for ventilatorhastighed i indeklimani-veauer og grænser for ventilatorer.

CO ₂ -føler				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
21	01	2	Manglende modbus kommunikation til MIO CO ₂ -modulet	• Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MIO modulet. • Kontroller modbus kabel fra MIO modulet til øvrige enheder for fejlmontering. • Kontroller DIP-switch indstillingerne i MIO-modulet, se evt. MIO-modul vejledningen.
21	02	2	CO ₂ -niveau er under 100 ppm. CO ₂ -sensoren er muligvis defekt.	• CO₂-sensoren er muligvis defekt og bør skiftes.
21	03	2	CO ₂ input via BMS valgt og BMS er ikke konfigureret.	• Konfigurer BMS.

Temperaturføler MIO-TS				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
22	01	2	Manglende modbus kommunikation til MIO-TS modulet	• Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MIO modulet. • Kontroller modbus kabel fra MIO modulet til øvrige enheder for fejlmontering. • Kontroller DIP-switch indstillingerne i MIO-modulet, se evt. MIO-modul vejledningen.
22	02	2	Temperaturføleren er afbrudt	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2. • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
22	03	2	Temperaturføleren er kortsluttet	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2. • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.

Fugtføler RH				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
23	01	2	Manglende modbus kommunikation til MIO RH modulet	- Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MIO modulet. - Kontroller modbus kabel fra MIO modulet til øvrige enheder for fejlmontering. - Kontroller DIP-switch indstillingerne i MIO-modulet, se evt. MIO-modul vejledningen.
23	02	2	Fugt niveau er under 2% - RH sensoren er muligvis defekt	Fugtføleren er muligvis defekt og bør skiftes.
23	03	2	RH input via BMS valgt og BMS er ikke konfigureret	Konfigurer BMS.

Bevægelsesføler PIR				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
24	01	2	Manglende modbus kommunikation til PIR modulet	- Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og PIR modulet. - Kontroller modbus kabel fra PIR-modulet til øvrige enheder for fejlmontering. - Kontroller DIP-switch indstillingerne i PIR-modulet, se evt. MIO-modul vejledningen eller PIRB-AS vejledningen.
24	02	2	PIR input via BMS valgt og BMS er ikke konfigureret	Konfigurer BMS.

Ekstern køleunit (MXCU) føler				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
27	01	4	Temperaturføleren i til-luftkanalen er afbrudt	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føle-ren skiftes.
27	02	4	Temperaturføleren i til-luftkanalen er kortslut-tet	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap-pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føle-ren skiftes.

Ekstern køleunit (MXCU) Styring				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
28	01	1	Modulet er ikke korrekt konfigureret. Kontroller CN6 på printet	• Kontroller lus i stikket CN6 på kølestyringsprintet. Der skal være en lus mellem 4 og 6, samt mellem 5 og 6.
28	06	1	Kølestyringen styres i øjeblikket lokalt ifm. service	Kølestyringen styres midlertidigt fra Lodam Multi Tool. Overstyrin-gen har en maks. varighed på 60 minutter.
28	07	1	Kølestyringens sikker-hedsfunktioner overstyr-es lokalt ifm. service	Kølestyringen styres midlertidigt fra Lodam Multi Tool. Overstyrin-gen har en maks. varighed på 60 minutter.
28	13	4	Der er fundet en køle-styring, men den er ik-ke valgt i VEX/CX kon-figurationen	I menu 3.4 "Tilbehør" konfigureres køleenheden.
28	14	4	Kølestyringen er ikke konfigureret korrekt ift. det valgte i VEX/CX konfigurationen	• Kontroller lus i stikket CN6 på kølestyringsprintet. Der skal være en lus mellem 4 og 6, samt mellem 5 og 6.
28	15	4	Manglende modbus kommunikation til køle-styringen	• Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MXCU modulet. • Kontroller modbus kabel fra MXCU modulet til øvrige enheder for fejlmontering.

MCCW				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
30	01	4	Temperaturføleren i til-luftkanalen er afbrudt	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.
30	02	4	Temperaturføleren i til-luftkanalen er kortslut-tet	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.
30	05	4	Temperaturføleren på fremløbsrøret på vand-kølefladen er afbrudt	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.
30	06	4	Temperaturføleren på fremløbsrøret på vand-kølefladen er kortsluttet	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.

MCCW styring				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
31	01	1	Modulet er ikke korrekt konfigureret. Kontroller CN6 på printet	Kontroller lus i stikket CN6 på kølestyringsprintet. Der skal være en lus mellem 4 og 6, samt mellem 5 og 6.
31	06	1	Kølestyringen styres i øjeblikket lokalt ifm. service	Kølestyringen styres midlertidigt fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter.
31	07	1	Kølestyringens sikkerhedsfunktioner overstyres lokalt ifm. service	Kølestyringen styres midlertidigt fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter.
31	13	4	Der er fundet en kølestyring, men den er ikke valgt i VEX/CX konfigurationen	I menu 3. "Tilbehør" konfigureres køleenheden.
31	14	4	Kølestyringen er ikke konfigureret korrekt ift. det valgte i VEX/CX konfigurationen	Kontroller lus i stikket CN6 på kølestyringsprintet. Der skal være en lus mellem 4 og 6, samt mellem 5 og 6.
31	15	4	Manglende modbus kommunikation til kølestyringen	- Kontroller modbus kabel mellem connection board og MCCW modulet. - Kontroller modbus kabel fra MCCW modulet til øvrige enheder for fejlmontering.

Afisning				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
32	01	3	Tryktabet over modstrømsveksleren er for høj pga. tilsmudsning	Rengør modstrømsveksleren. Alarm udløses kun ved udetemperaturer over 10°C.
32	02	4	Tryktabet over modstrømsveksleren er for høj pga. tilisning	Modstrømsveksleren skal optøes. Det kan gøres ved at tvangsstarte fraluften.
32	03	1	Afisning er aktiveret pga. tilisning	Information om at anlægget kører afisning.
32	04	1	Dvalefunktionen er aktiveret pga. for kraftig tilisning	Information om at anlægget er gået i dvale pga. kraftig tilisning.
32	05	4	Afisningen mislykkedes	Antal genstart efter dvale indstillet i menu 7.4 er overskredet. Kontroller om der fortsat er meget lave udetemperaturer. Hvis det er tilfældet kan drift først opnås når udetemperaturer er steget.
32	06	3	Illegal afisningsmetode	Vælg korrekt afisningsmetode iht. afsnittet "Principper for afisning"
32	07	2	Bypass-afisning er deaktiveret	MHCW: Returvandstemperaturen er under advarselstemperaturen og frostsikringsfunktionen er aktiv. - Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. - Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i brugermenuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmer automatisk.

Spjæld				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
33	01	2	BP1: Bypass spjæld 1 fejler	BP1: - Kontroller om spjældet kører mekanisk uhindret. Tryk udløseren ind på spjældmotoren og drej spjældet. - Gå til tvangsstart menuen 8.3 og tvangsåben og luk spjældet.
33	02	2	BP2: Bypass spjæld 2 fejler	BP2: - Kontroller om spjældet kører mekanisk uhindret. Tryk udløseren ind på spjældmotoren og drej spjældet. - Gå til tvangsstart menuen 8.3 og tvangsåben og luk spjældet.
33	03	2	BP3: Bypass spjæld 3 fejler	BP3: - Kontroller om spjældet kører mekanisk uhindret. Tryk udløseren ind på spjældmotoren og drej spjældet. - Gå til tvangsstart menuen 8.3 og tvangsåben og luk spjældet.
33	04	2	RAD: Returluft spjæld 1 fejler	RAD: - Kontroller om spjældet kører uhindret. - Gå til tvangsstart menuen 8.3 og tvangsåben og luk spjældet. - Kontroller visuelt at spjældet kører. - Defekte enheder udskiftes.

Modbus Status				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
34	01	1	SendModbusDataReceive fail	Kontakt EXHAUSTO A/S
34	02	1	SendModbusDataSend fail	Kontakt EXHAUSTO A/S
34	03	1	SendModbusDataConnect fail	Kontakt EXHAUSTO A/S
34	04	1	SetRegister Connect-fail	Kontakt EXHAUSTO A/S
34	05	1	SetCoil Connect fail	Kontakt EXHAUSTO A/S
34	06	1	GetRegister Connect-fail	Kontakt EXHAUSTO A/S

Ekstern styring				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
35	01	3	Manglende modbus kommunikation til MIO-AUX1 (fraluft) modulet	• Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MIO modulet. • Kontroller modbus kabel fra MIO modulet til øvrige enheder for fejlmontering. • Kontroller DIP-switch indstillingerne i MIO-modulet, se evt. MIO-modul vejledningen.
35	02	3	Manglende modbus kommunikation til MIO-AUX2 (tilluft) modulet	• Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/ main board (EXact2) og MIO modulet. • Kontroller modbus kabel fra MIO modulet til øvrige enheder for fejlmontering. • Kontroller DIP-switch indstillingerne i MIO-modulet, se evt. MIO-modul vejledningen.

EC Controller 1				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
36	02	4	Forsyningsspændingen til EC controlleren er for lav	Kontroller om der er underspænding til EC controller 1.
36	03	4	Forsyningsspændingen til EC controlleren er for høj	Kontroller om der er overspænding til EC controller 1.
36	04	1	Motoren på EC controlleren trækker for stor strøm	- Kontroller om ventilatorhjulet kan dreje nemt. - Kontroller om kuglelejerne i motoren er slidte.
36	06	1	Temperaturen i powermodulet i EC controlleren er over 90°C	Kontroller om temperaturen ved EC controller 1 har været over de tilladte 35°C, da alarmen blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35°C.
36	07	4	Temperaturen i powermodulet i EC controlleren er over 120°C	Kontroller om temperaturen ved EC controller 1 har været over de tilladte 35°C, da alarmen blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35°C.
36	08	4	Hardware fejl på EC controller	Genstart anlægget, hvis dette ikke afhjælper fejlen udskift EC controller 1.
36	09	4	MCE FAULT	Genstart anlægget, hvis dette ikke afhjælper fejlen udskift EC controller 1.
36	10	4	Motor blokeret	Motor på EC controller er blokeret.
36	11	4	Forsyningen fra EC controlleren til motoren har mistet en fase	- Kontroller kabel mellem EC controller 1 og motor. - Kontroller derefter motoren for kortslutning i viklingerne.
36	14	4	Software versionen i EC controlleren er forældet	Opgrader softwaren i EC controller 1.
36	15	4	EC controller passer ikke til VEX/CX størrelse	Kontroller om EC controlleren passer til VEX/CX størrelsen, se evt. VEX/CX konfiguration.
36	16	4	Manglende modbus kommunikation til EC controller	Kontroller modbuskabel mellem main board og EC controller.

EC Controller 2				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
37	02	4	Forsyningsspændingen til EC controlleren er for lav	Kontroller om der er underspænding til EC controller 2.
37	03	4	Forsyningsspændingen til EC controlleren er for høj	Kontroller om der er overspænding til EC controller 2.
37	04	1	Motoren på EC controlleren trækker for stor strøm	- Kontroller om ventilatorhjulet kan dreje nemt. - Kontroller om kuglelejerne i motoren er slidte.
37	06	1	Temperaturen i powermodulet i EC controlleren er over 90°C	Kontroller om temperaturen ved EC controller 2 har været over de tilladte 35°C, da alarmen blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35°C.
37	07	4	Temperaturen i powermodulet i EC controlleren er over 120°C	Kontroller om temperaturen ved EC controller 2 har været over de tilladte 35°C, da alarmen blev udløst. Hvis temperaturen har været for høj skal anlægget genstartes når temperaturen er kommet under 35°C.
37	08	4	Hardware fejl på EC controller	Genstart anlægget, hvis dette ikke afhjælper fejlen udskift EC controller 2.
37	09	4	MCE FAULT	Genstart anlægget, hvis dette ikke afhjælper fejlen udskift EC controller 2.
37	10	4	Motor blokeret	Motor på EC controller er blokeret.
37	11	4	Forsyningen fra EC controlleren til motoren har mistet en fase	- Kontroller kabel mellem EC controller 2 og motor. - Kontroller derefter motoren for kortslutning i viklingerne.
37	14	4	Software versionen i EC controlleren er forældet	Opgrader softwaren i EC controller 2.
37	15	4	EC controller passer ikke til VEX/CX størrelse	Kontroller om EC controlleren passer til VEX/CX størrelsen, se evt. VEX/CX konfiguration.
37	16	4	Manglende modbus kommunikation til EC controller	Kontroller modbuskabel mellem main board og EC controller.

Analog Motor 1				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
38	01	4	Motor 1 kører ikke	- Kontroller motorkabel - Kontroller om motor er blokeret

Analog Motor 2				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
39	01	4	Motor 2 kører ikke	• Kontroller motorkabel • Kontroller om motor er blokeret

Konfiguration				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
40	01	4	Type er ikke konfigureret	• Konfigurer VEX/CX'en i menu 3.3
40	02	4	Størrelse er ikke konfigureret	• Konfigurer VEX/CX størrelsen i menu 3.3
40	03	4	Orientering er ikke konfigureret	• Konfigurer orienteringen i menu 3.3

Dining solution				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
42	01	4	Motorstyring 1 passer ikke til Dining Solution	• Styring af ekstern fraluftventilator der erstatter intern fraluftventilator

Køle Alarm				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
43	01	3	Temperaturføler efter CCW-flade i tilluftkanalen er kortsluttet.	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
43	02	3	Temperaturføler efter CCW-flade i tilluftkanalen er afbrudt.	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
43	03	3	Temperaturføler på fremløb til CCW-flade i fraluftkanalen er kortsluttet.	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
43	04	3	Temperaturføler på fremløb til CCW-flade i fraluftkanalen er afbrudt.	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
43	05	3	Trykgas temperaturføler er kortsluttet.	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
43	06	3	Trykgas temperaturføler er afbrudt.	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt bør føleren skiftes.
43	07	3	Sugegas tryksensor er kortsluttet.	• Kontroller forbindelsen mellem sensor og køleautomatik. • Kontakt EXHAUSTO service.
43	08	3	Sugegas tryksensor er afbrudt.	• Kontroller forbindelsen mellem sensor og køleautomatik. • Kontakt EXHAUSTO service.
43	09	3	Trykgas tryksensor er kortsluttet.	• Kontroller forbindelsen mellem sensor og køleautomatik. • Kontakt EXHAUSTO service.
43	10	3	Trykgas tryksensor er afbrudt.	• Kontroller forbindelsen mellem sensor og køleautomatik. • Kontakt EXHAUSTO service.
43	11	3	Lavtryk trykvagt har udløst stop.	Tilkald kølemontør.
43	12	3	Højtryk trykvagt har udløst stop.	Tilkald kølemontør. Der tillades 3 driftsstop på grund af højt tryk inden denne alarm udløses.
43	13	3	Høj trykgas temperatur har udløst stop.	Tilkald kølemontør.

Køle Alarm				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
43	14	3	MC alarm udgang aktiveret.	Aflæs eventuel fejlkode på motorcontrollerens display og kontakt service. Denne alarm kan ikke afstilles via HMI-panelet før alarmen er afstillet på køleenhedens motorcontroller: • Afbryd forsyningsspændingen til køleenheden i 1 minut via forsyningsadskilleren på køleenheden. • Afstil herefter alarmen via HMI-panelet.
43	15	4	Ukendt konfiguration.	Chillerens størrelse er ikke konfigureret. Kontakt EXHAUSTO service.

Køle Status				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
44	02	2	Sugetryk er lavt.	Anlægget kører reduceret drift.
44	03	2	Trykgas tryk er højt.	Anlægget kører reduceret drift.
44	10	2	Reduceret drift af CH-køleunit på grund af lav fremløbstemperatur til CCW-flade-afkast.	CH-køleunit kører med reduceret drift pga. lav fremløbstemperatur til fladen i afkastkanalen. • Kontroller frostsikringsgrænsen er indstillet korrekt i henhold til glykolblanding. • Øg luftmængden.
44	11	2	Blokeret drift af CH-køleunit pga. udkobling ved for lav fremløbstemp., for mindre end 3t siden.	CH-køleunit er stoppet pga. lav fremløbstemperatur til fladen i afkast kanalen. • Kontroller frostsikringsgrænsen er indstillet korrekt i henhold til glykolblanding. • Øg luftmængden.
44	15	4	CH-køleunit er ikke konfigureret korrekt.	Der er fundet en CH-køleunit, men enheden er ikke valgt i menuen "Tilbehør".
44	16	4	CH-køleunit kommunikationsfejl.	Kommunikationen til kølepumpe enheden er blevet afbrudt. 1. Kontroller forsyningsspændingen til enheden. 2. Kontroller modbus forbindelsen mellem EXact styringen og CH-køleunit.

MXHP				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
45	01	3	Temperaturføleren i til-luftkanalen er afbrudt	- Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . - Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle-ren skiftes.
45	02	3	Temperaturføleren i til-luftkanalen er kortslut-tet	- Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap-pendix 2 . - Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle-ren skiftes.
45	03	3	Ekstern DX-enhed har en aktiv alarm	Der er modtaget en sumalarm fra den eksterne DX-enhed. Kontroller styring/HMI på den eksterne DX-enhed, for at få op-lyst fejltipe og hvordan fejlen afhjælpes.
45	04	3	Indstillingerne i menu-en er ikke bekræftet	Opsætningen af MXHP i HMI-menu 3.1.9 er ikke bekræftet. Gennemgå opsætningen og bekræft opsætningen for at af-hjælpe fejlen.

MXHP styring				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
46	01	1	Modulet er ikke korrekt konfigureret. Kontroller CN6 på printet	Kontroller lus i stikket CN6 på styringsprintet. Der skal være en lus mellem 4 og 6, mellem 5 og 6, samt mellem 7 og 8.
46	06	1	Kølestyringen styres i øjeblikket lokalt ifm. service	Styringen styres midlertidigt fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter.
46	07	1	Kølestyrings sikker-hedsfunktioner oversty-res lokalt ifm. service	Styringen styres midlertidigt fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter.
46	13	4	Der er fundet en køle-styring, men den er ik-ke valgt i VEX/CX kon-figurationen	I menu 3. "Tilbehør" konfigureres enheden.
46	14	4	Kølestyringen er ikke konfigureret korrekt ift. det valgte i VEX/CX konfigurationen	Kontroller lus i stikket CN6 på styringsprintet. Der skal være en lus mellem 4 og 6, mellem 5 og 6, samt mellem 7 og 8.
46	15	4	Manglende modbus kommunikation til køle-styringen	- Kontroller modbus kabel mellem connection board(EXact)/ mainboard (EXact2) og MXHP modulet. - Kontroller modbus kabel fra MXHP modulet til øvrige enheder for fejlmontering.

MCOCW Alarm				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
47	05	3	Ekstern pumpe eller DX-enhed har en aktiv alarm	Der er modtaget en sumalarm fra den eksterne pumpe eller DX-enhed. Kontroller styring/HMI på den eksterne pumpe eller DX-enhed, for at få oplyst fejltypen og hvordan fejlen afhjælpes.
47	06	4	Indstillingerne i menuen er ikke bekræftet	Opsætningen af MCOCW i HMI-menu 3.1.10 er ikke bekræftet. Gennemgå opsætningen og bekræft opsætningen for at afhjælpe fejlen.
47	09	3	Returvandtemp. er ved at være for lav. VEX/CX kører reduceret drift og frostsikring.	HCW: - Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. - Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmer automatisk.
47	10	3	Returvandtemp. er for lav. Frostsikringen er aktiveret og VEX/CX stoppes midlertidigt.	HCW: - Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. - Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmer automatisk.
47	11	3	Returvandtemp. målt af ekstern føler er ved at være for lav. VEX/CX kører reduceret drift.	HCW: - Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. - Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmer automatisk.

MCOCW Alarm				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt lufttretninger)
xx	yy	z		
47	12	3	Returvandstemp. målt af ekstern føler er for lav. VEX/CX stoppes midlertidigt.	HCW: - Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. - Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk.
47	13	4	Maksimal antal genstartsforsøg indenfor sidste time er nået.	HCW: - Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. - Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i brugermenuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk.
47	14	4	Det lykkedes ikke at hæve returvandstemp. indenfor 5 min. efter frostsikring med stoppet VEX/CX.	HCW: - Kontroller om varmtvandsforsyningen til varmefladen fungerer. Hvis varmtvandsforsyningen fungerer kontrolleres derefter om motorventilen åbner og om cirkulationspumpen kører. - Kontroller ved at sætte anlægget i "OFF" i bruger menuen, og tvangsstart derefter motorventilen og cirkulationspumpen i specialistmenu 8.3. Når temperaturen er kommet over varmholdelsesgrænsen nulstilles alarmen automatisk.

MCOCW Føler				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
48	01	4	Temperaturføleren i til-luftkanalen er afbrudt	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel appendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.
48	02	4	Temperaturføleren i til-luftkanalen er kortslut- tet	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.
48	05	4	Temperaturføleren på fremløbsrøret på vand- varmefladen er afbrudt	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.
48	06	4	Temperaturføleren på fremløbsrøret på vand- varmefladen er kort- sluttet	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.
48	07	4	Temperaturføleren på returvandsrøret på vandvarme- fladen er af- brudt	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.
48	08	4	Temperaturføleren på returvandsrøret på vandvarme- fladen er kortsluttet	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.
48	09	4	Den eksterne tempera- turføler på retur-vand- srøret på vandvarme- fladen er afbrudt	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.
48	10	4	Den eksterne tempera- turføler på retur-vand- srøret på vandvarme- fladen er kortsluttet	• Kontroller om modstanden over føleren svarer overens med den aktuelle temperatur, se Temperatur modstands tabel ap- pendix 2 . • Hvis modstanden gennem føleren afviger væsentligt, bør føle- ren skiftes.

MCOCW Styring				
Enhed	Fejl nr.	Kategori	Alarm beskrivelse	Fejlafhjælpning (Se appendix 1: "Principskitser" for placering af spjæld, følere, mv. samt luftretninger)
xx	yy	z		
49	01	1	Modulet er ikke korrekt konfigureret. Kontroller CN6 på printet	Kontroller lus i stikket CN6 på MCOCW modulet. Der skal være en lus mellem 5 og 6.
49	02	1	Ventilatorhastigheden er midlertidig reduceret	Ventilatorhastigheden er midlertidig reduceret pga. at advarselsgrænsen for frostsikring af vandvarmebladen er nået.
49	03	1	VEX'en stoppes midlertidig	Ventilatorhastigheden er midlertidig stoppet pga. at stoptemperaturen for frostsikring af vandvarmebladen er nået.
49	04	1	VEX'en stoppes	Ventilatorerne er stoppet pga. frostalarm på vandvarmebladen.
49	06	1	Varmestyringen styres i øjeblikket lokalt ifm. service	MCOCW styres midlertidigt fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter.
49	07	1	Varmestyringens sikkerhedsfunktioner overstyres lokalt ifm. service	MCOCW styres midlertidigt fra Lodam Multi Tool. Overstyringen har en maks. varighed på 60 minutter.
49	11	2	Varmer er blokeret på grund af koldt vand i fremløbsrør	EXact har konstateret et varmebehov, men har via TE-SPT registreret, at der er koldt vand i fremløbsrør. Varmer er derfor blokeret i 6 timer. Kontroller, at der er varmt vand i fremløbsrør, hvis varmerfunktion ønskes.
49	12	2	Køling er blokeret på grund af varmt vand i fremløbsrør	EXact har konstateret et kølebehov, men har via TE-SPT registreret, at der er varmt vand i fremløbsrør. Køling er derfor blokeret i 6 timer. Kontroller, at der er koldt vand i fremløbsrør, hvis kølefunktion ønskes.
49	13	4	Der er fundet en varmerstyring, men den er ikke valgt i VEX/CX konfigurationen	I menu 3.4 "Tilbehør" konfigureres eftervarmeblade som MCOCW.
49	14	4	Varmestyringen er ikke konfigureret korrekt ift. det valgte i VEX/CX konfigurationen	Kontroller lus i stikket CN6 på MCOCW modulet. Der skal være en lus mellem 5 og 6.
49	15	4	Manglende modbus kommunikation til vandvarmerstyringen	- Kontroller modbus kabel mellem connection board (EXact)/mainboard (EXact2) og MCOCW modulet. - Kontroller modbus kabel fra MCOCW modulet til øvrige enheder for fejlmontering.


Appendix 1 - Principskitser

Principskitser

Principskitser for anlæg med chiller


For anlæg med chiller installeret, se principskitserne bagerst i vejledningen for chilleren.

VEX320L

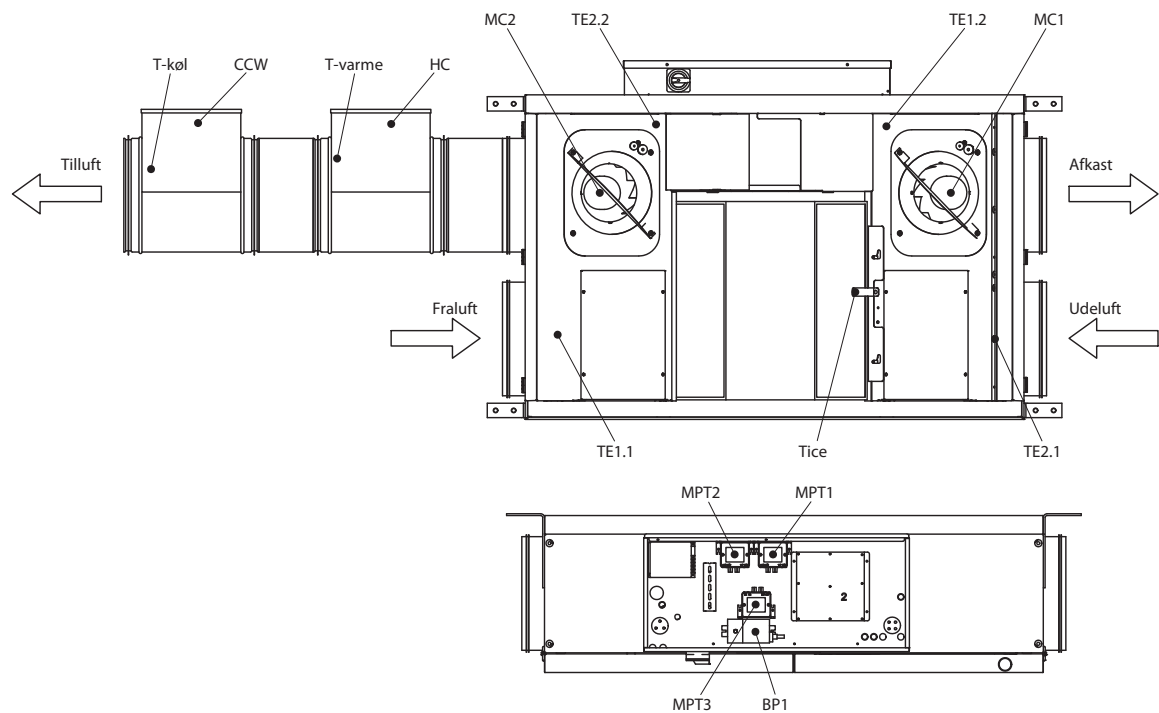


RD13103DK<01

VEX320R

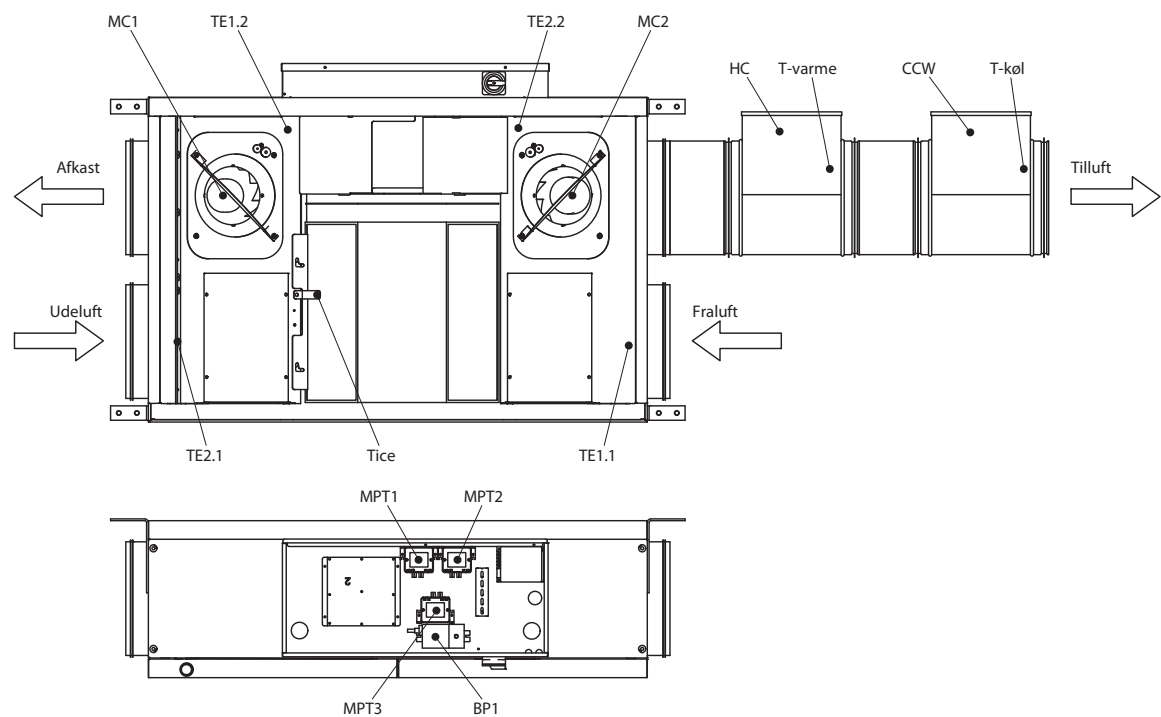


RD13104DK-01

VEX330CL

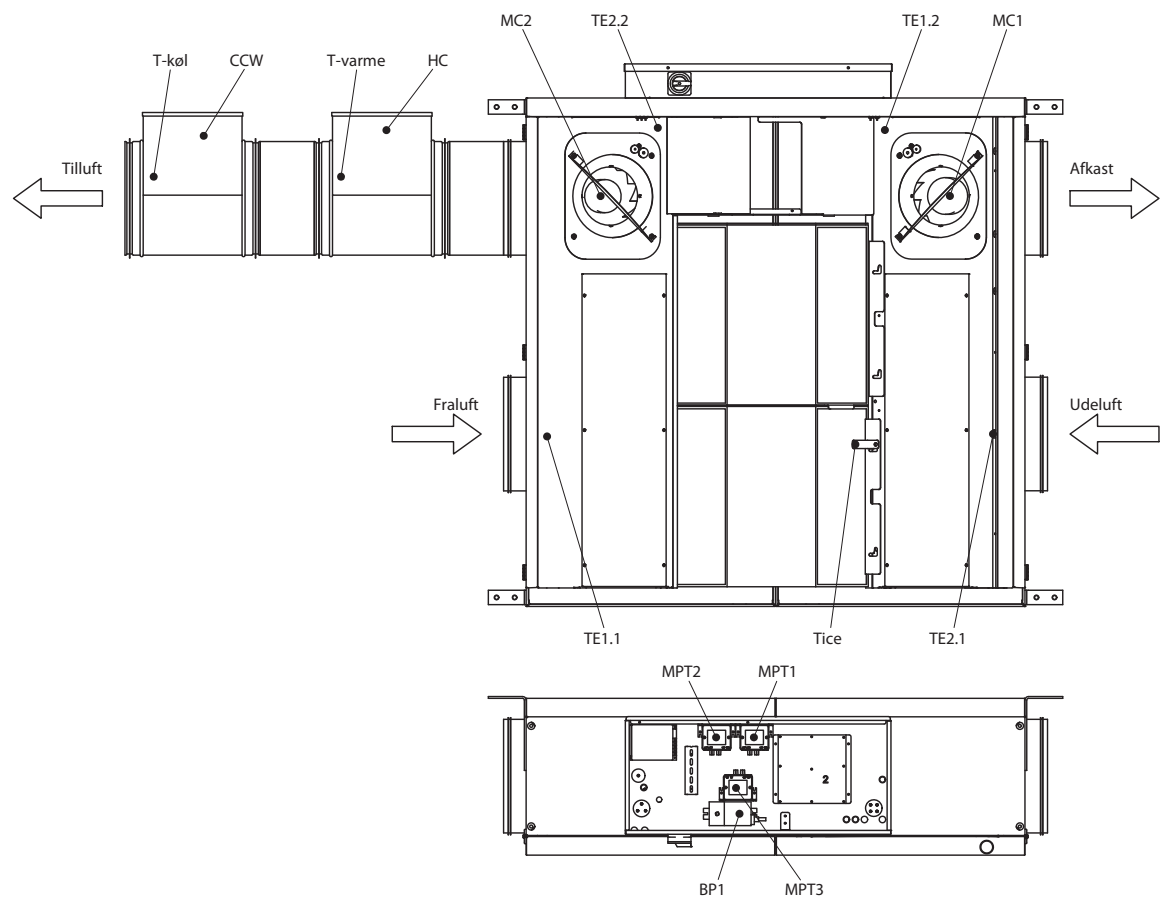


RD13105DK-01

VEX330CR

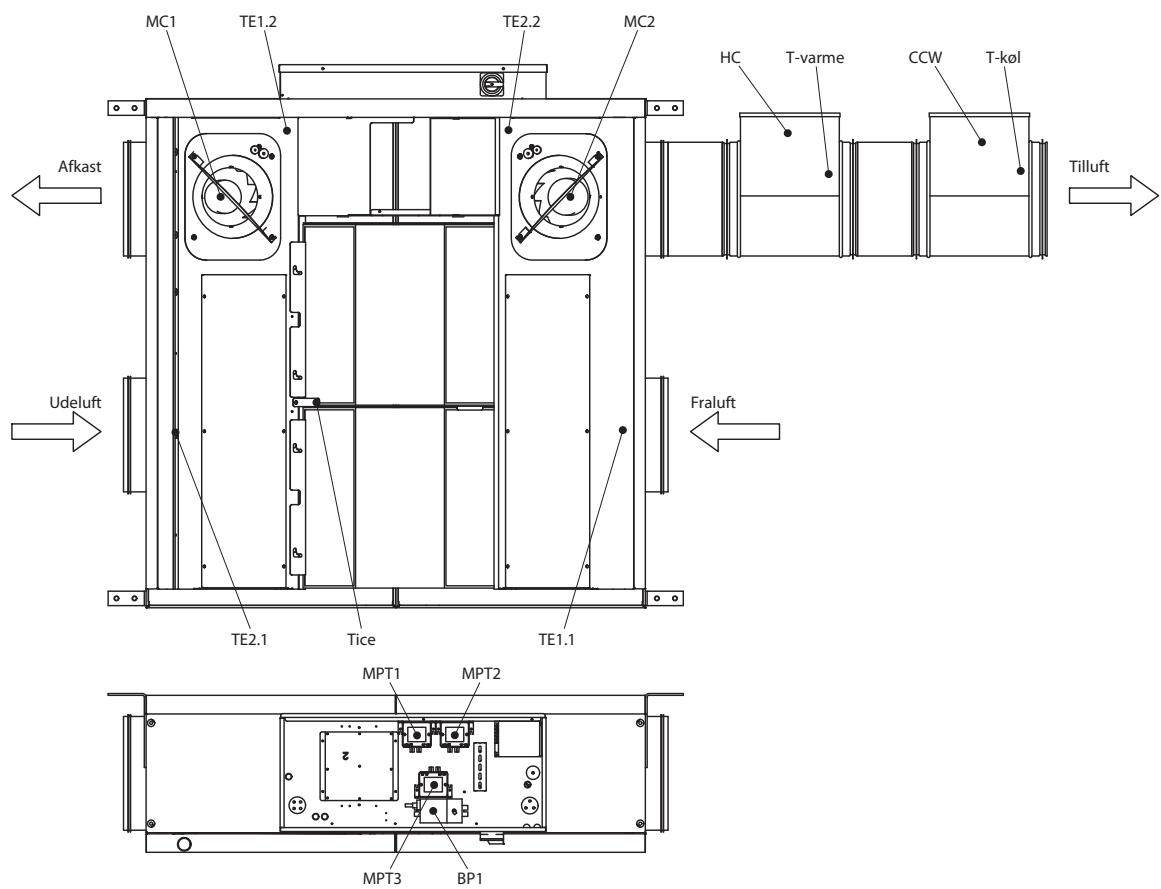


RD13106DK-01

VEX330HL

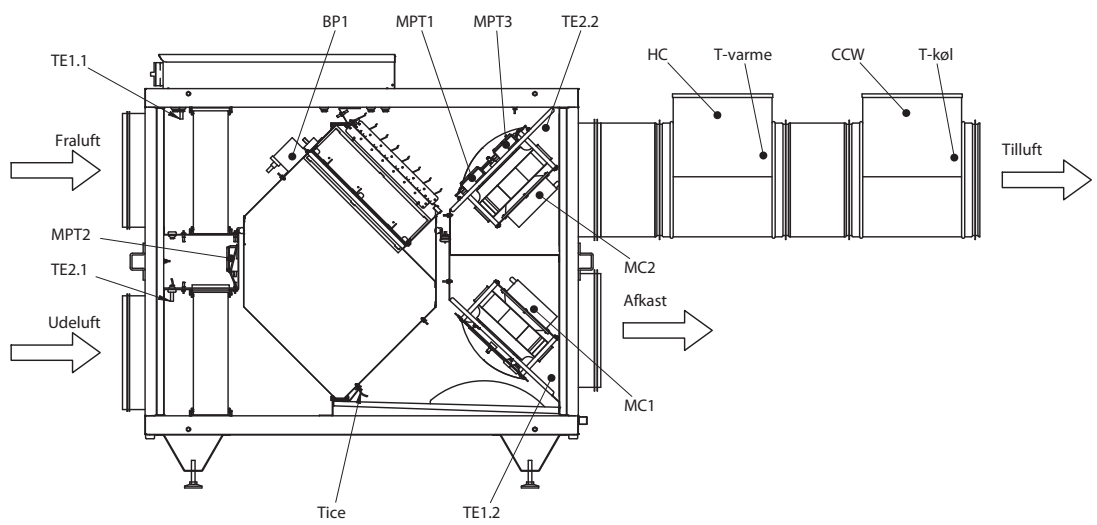


RD13107DK-01


VEX330HR

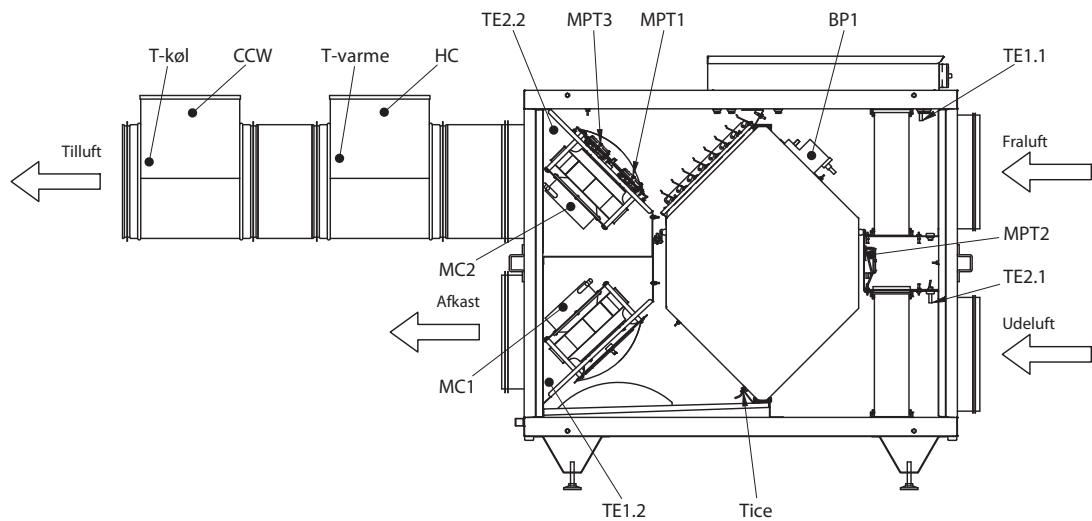

VEX340L

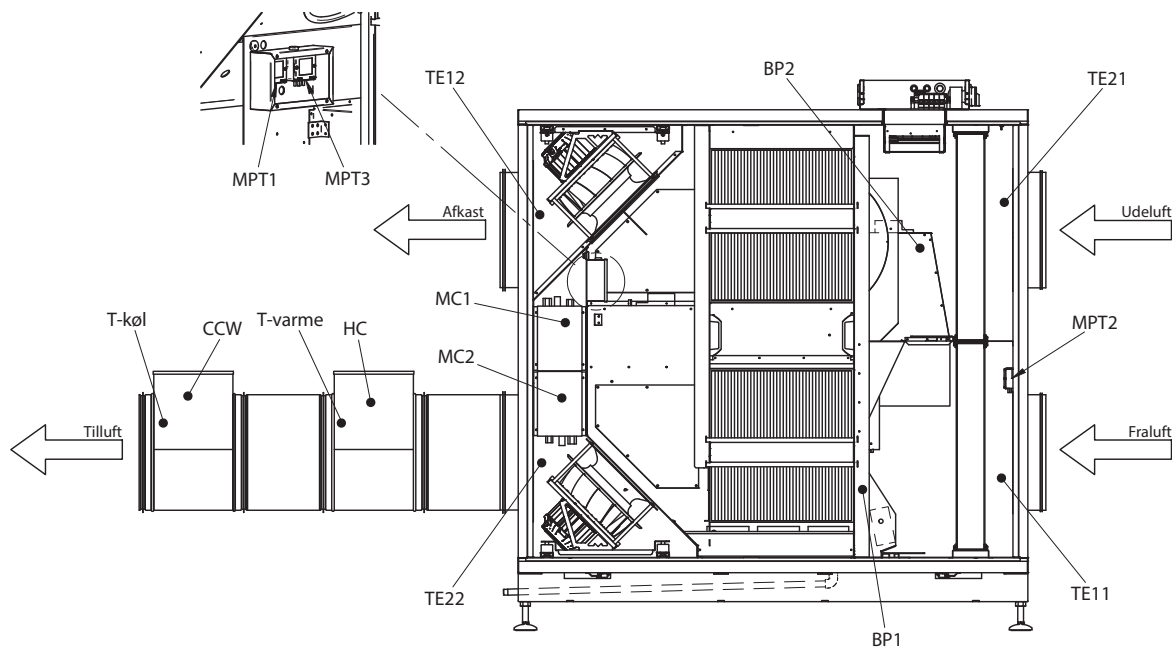


VEX340R

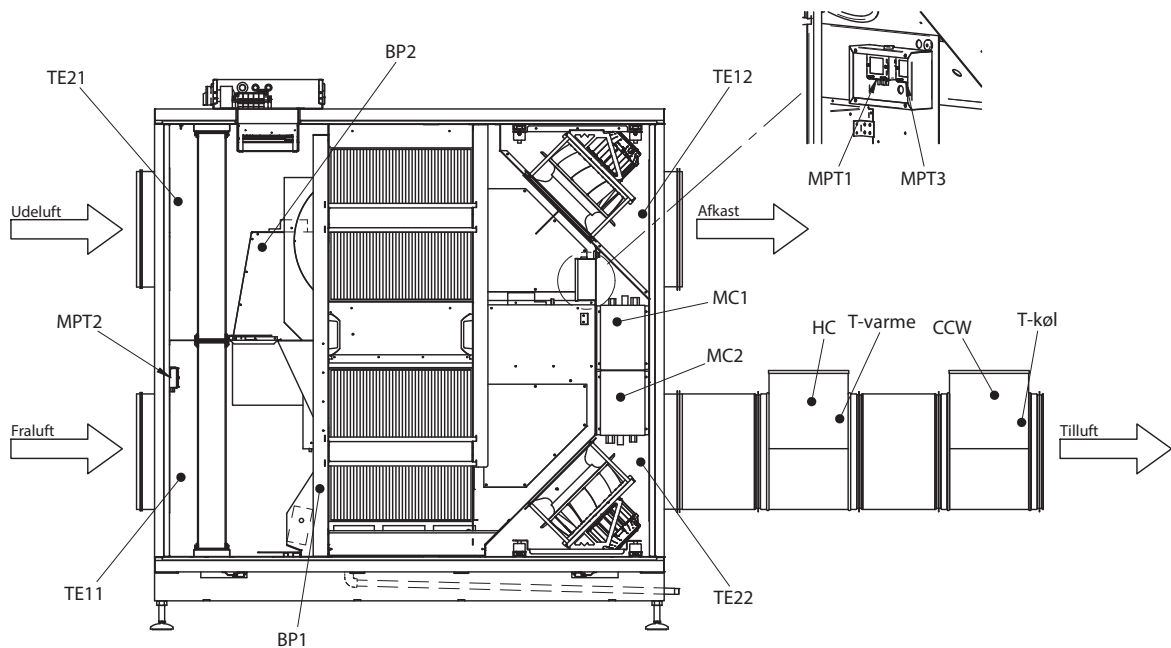


RD12845DK-03

VEX350L - VEX360L

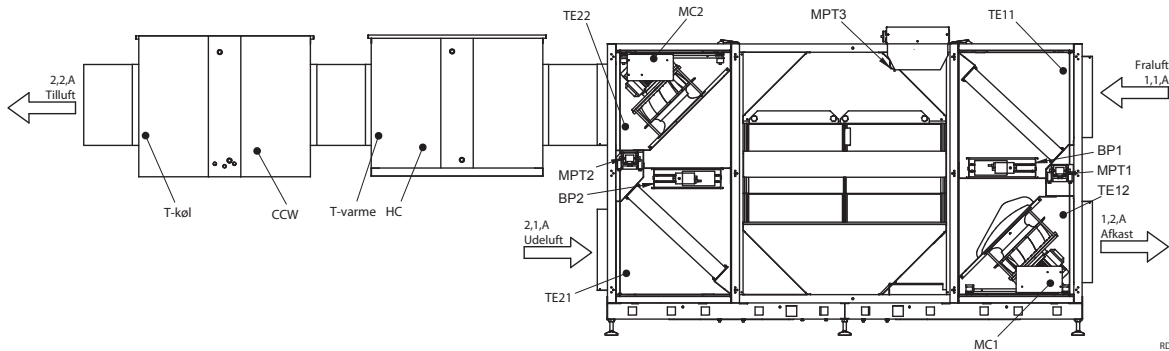


RD12847DK-02

VEX350R- VEX360R

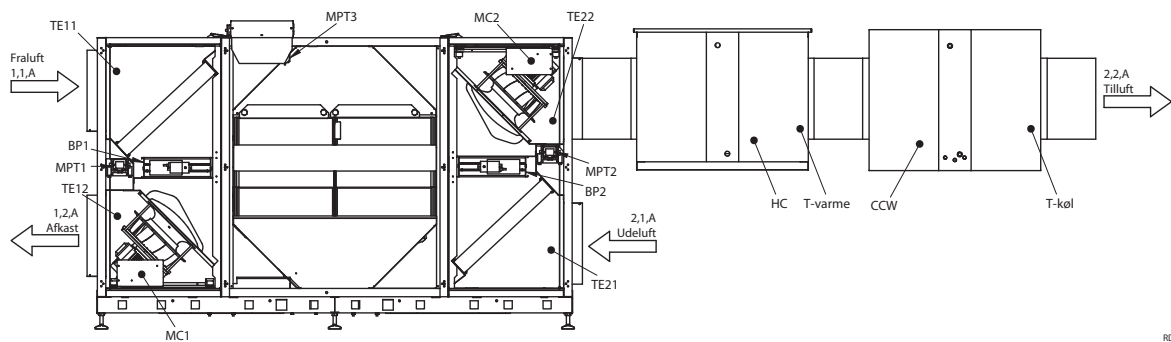


RD12848DK-02

VEX370L HCWi

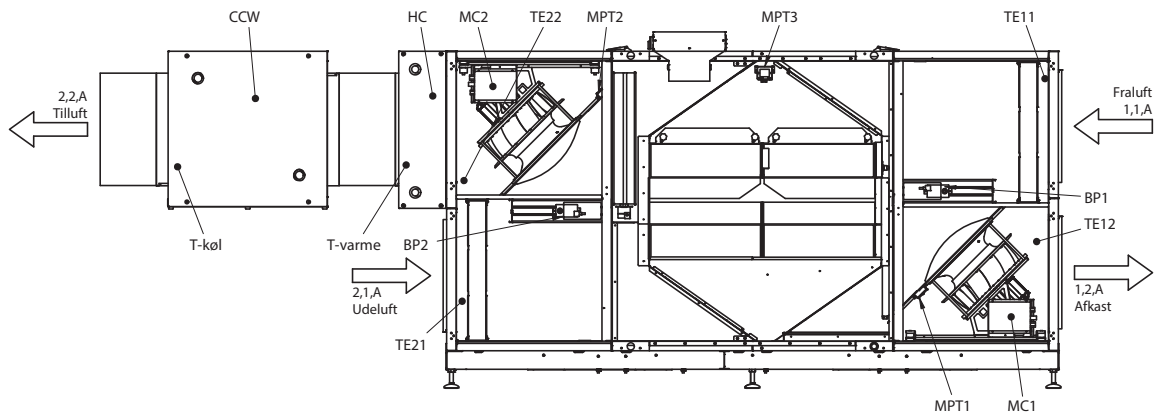


RD13561DK-01

VEX370R HCWi

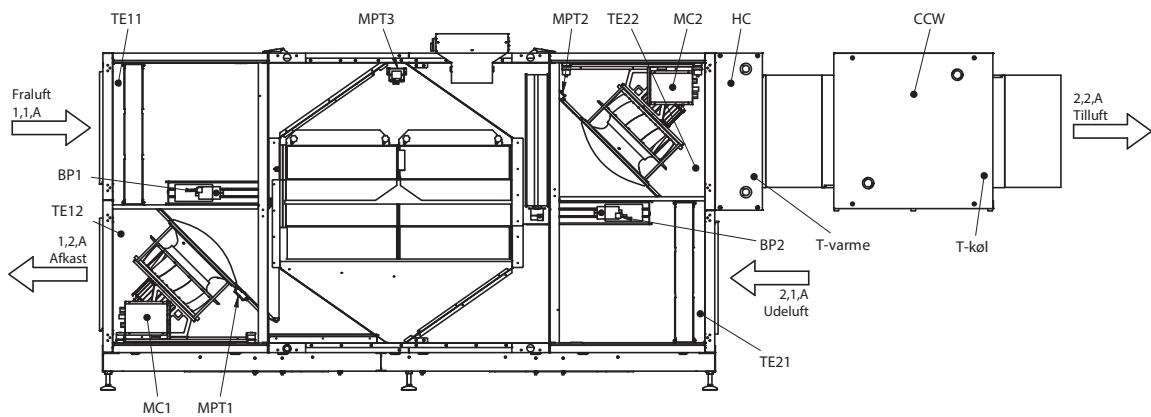


RD13562DK-01

VEX370L

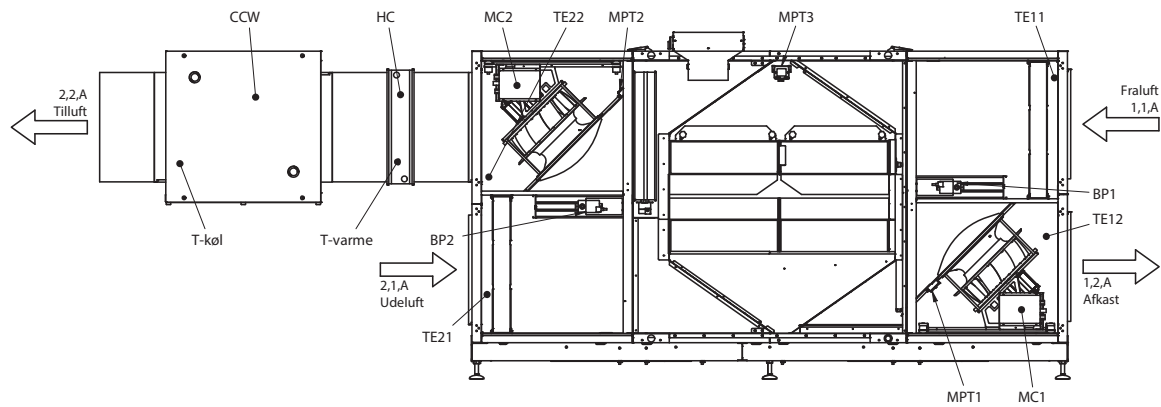


RD13563DK-01

VEX370R

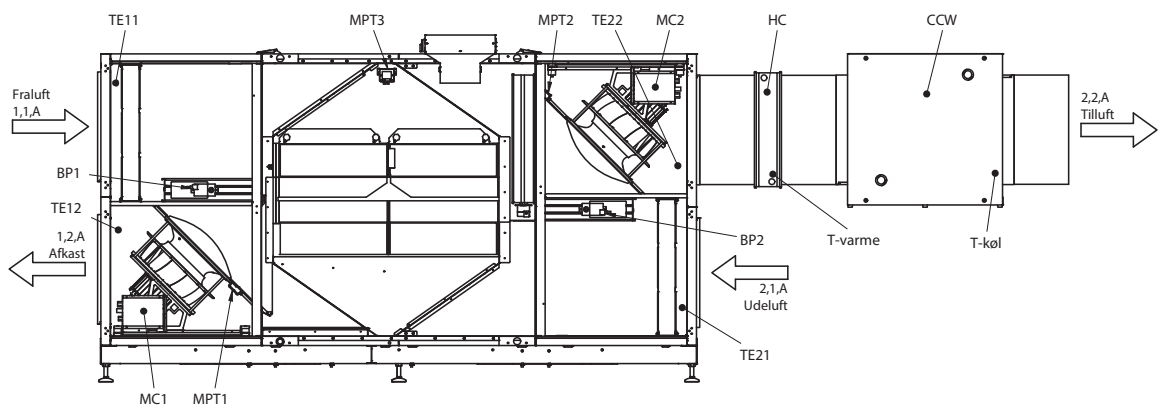


RD13564DK-01

CX340/350

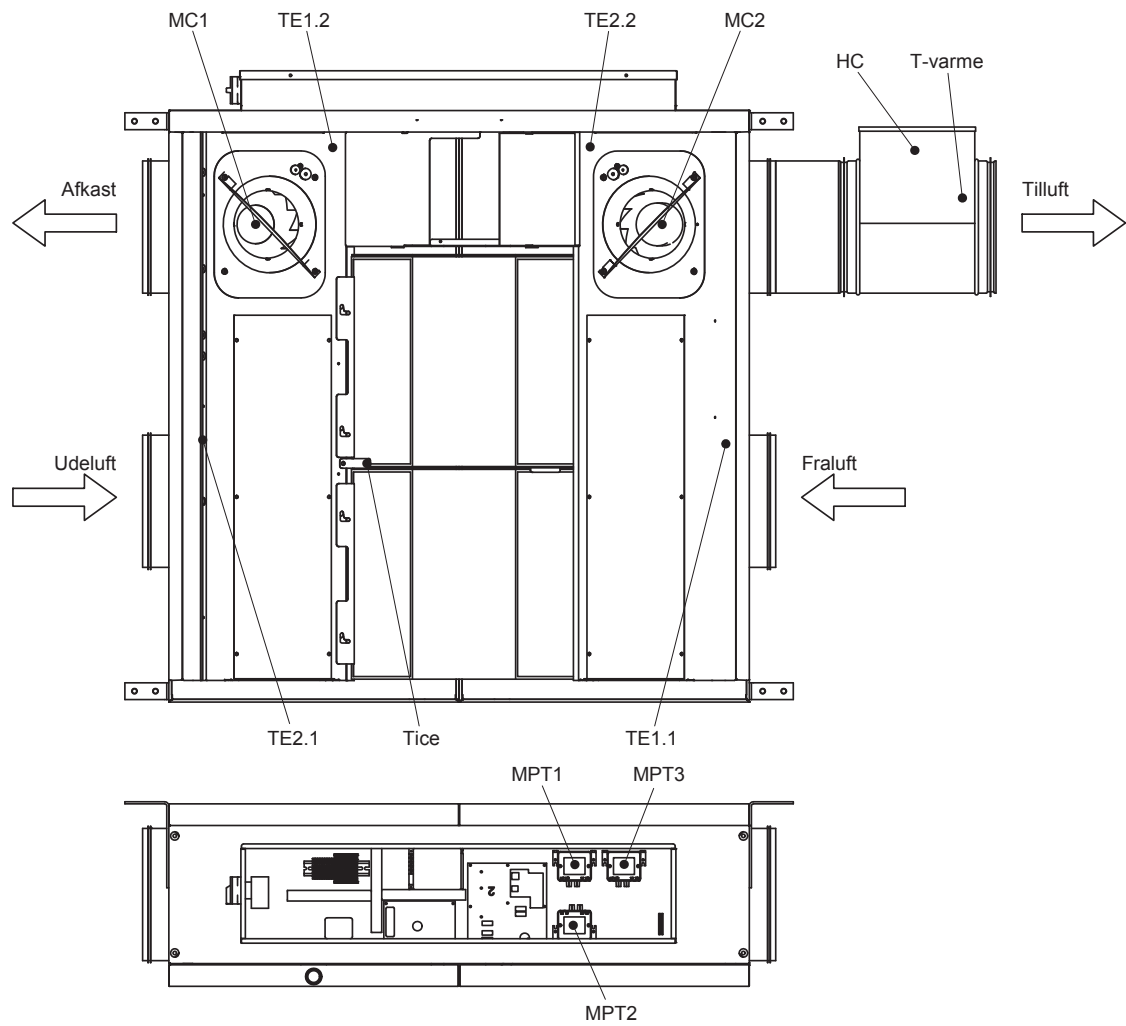


RD1386DK-01

VEX310TR-VEX350TR

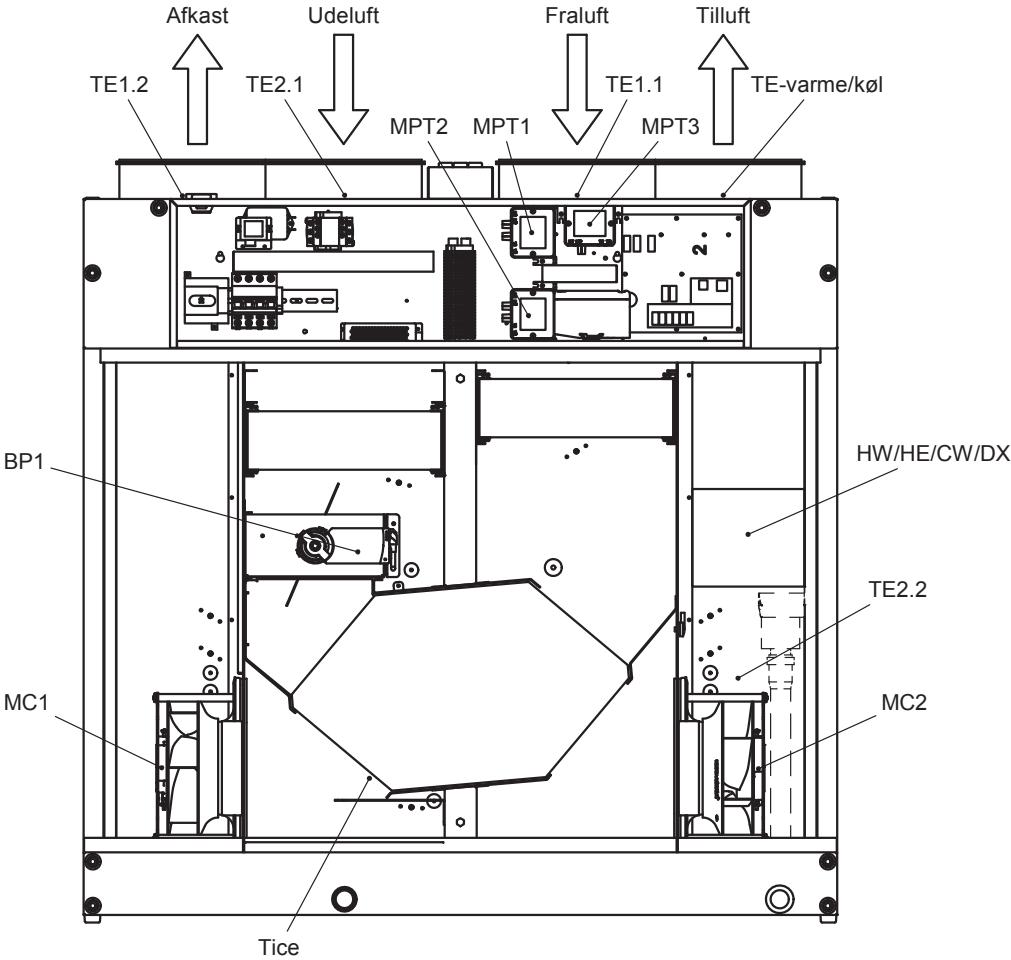

RD14096DK-01

VEX310TL-VEX350TL

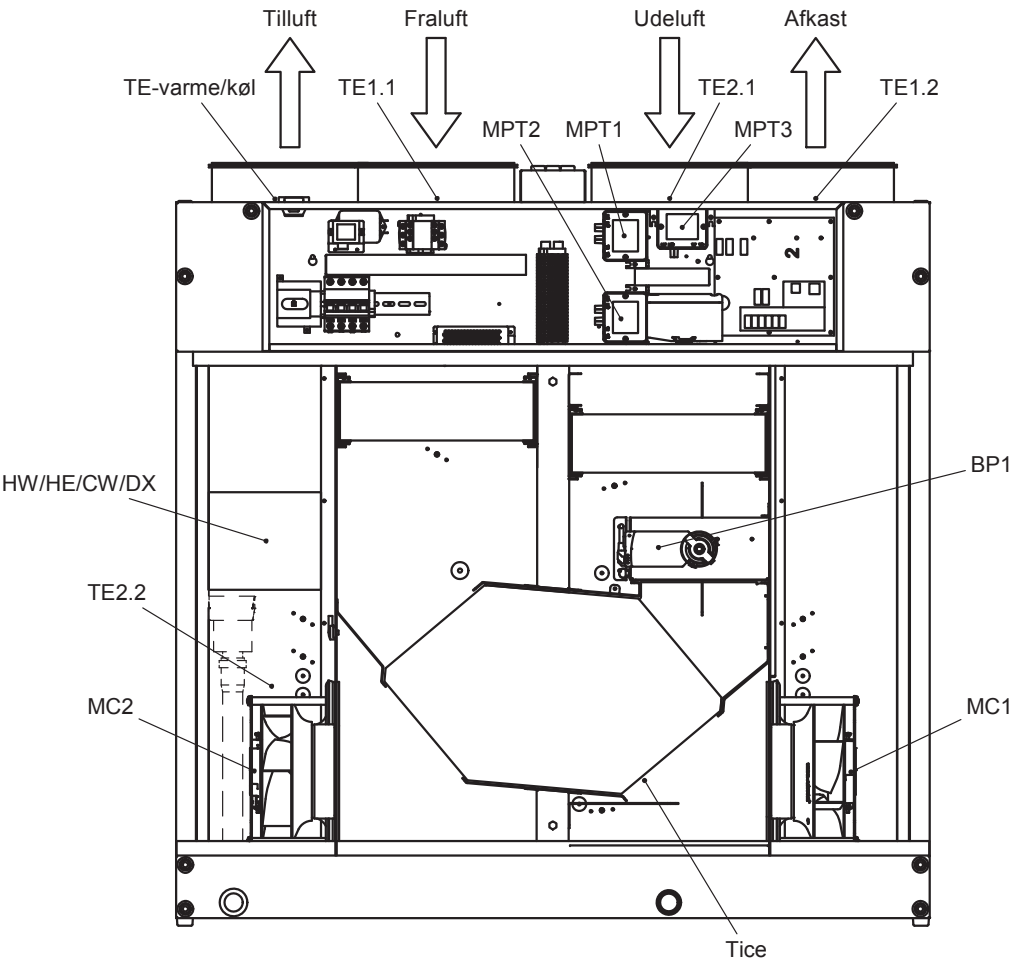

RD14098DK-01

Appendix 2 - Temperaturmodstand tabel

Temperaturmodstand tabel DC95

Temperatur [°C]	Modstand [Ohm]	Temperatur [°C]	Modstand [Ohm]	Temperatur [°C]	Modstand [Ohm]
-40	324270	-1	34464	38	5774
-39	320139	0	32737	39	5545
-38	299580	1	31107	40	5326
-37	280471	2	29567	41	5116
-36	262702	3	28113	42	4917
-35	246172	4	26739	43	4726
-34	230786	5	25440	44	4543
-33	216458	6	24211	45	4369
-32	203110	7	23049	46	4202
-31	190669	8	21950	47	4042
-30	179068	9	20910	48	3890
-29	168246	10	19924	49	3743
-28	158145	11	18991	50	3604
-27	148714	12	18107	51	3470
-26	139904	13	17270	52	3342
-25	131670	14	16476	53	3219
-24	123972	15	15722	54	3101
-23	116772	16	15008	55	2988
-22	110035	17	14330	56	2880
-21	103727	18	13687	57	2777
-20	97820	19	13076	58	2678
-19	92286	20	12496	59	2582
-18	87099	21	11945	60	2491
-17	82235	22	11421	61	2403
-16	77673	23	10923	62	2319
-15	73391	24	10450	63	2239
-14	69372	25	10000	64	2161
-13	65597	26	9572	65	2087
-12	62050	27	9164	66	2015
-11	58717	28	8776	67	1947
-10	55582	29	8407	68	1881
-9	52634	30	8055	69	1817
-8	49860	31	7720	70	1756
-7	47249	32	7401	71	1698
-6	44790	33	7097	72	1641
-5	42474	34	6807	73	1587
-4	40292	35	6530	74	1535
-3	38234	36	6266	75	1485
-2	36294	37	6014	76	1437

Temperatur [°C]	Modstand [Ohm]	Temperatur [°C]	Modstand [Ohm]	Temperatur [°C]	Modstand [Ohm]
77	1390	93	840,6	109	528,5
78	1346	94	815,7	110	514,0
79	1303	95	791,6	111	500,0
80	1261	96	768,4	112	486,4
81	1221	97	746,0	113	473,2
82	1183	98	724,3	114	460,5
83	1146	99	703,3	115	448,2
84	1110	100	683,1	116	436,3
85	1075	101	633,5	117	424,7
86	1042	102	644,6	118	413,5
87	1010	103	626,3	119	402,7
88	979,4	104	608,6	120	392,1
89	949,6	105	591,5	121	382,0
90	920,9	106	574,9	122	372,1
91	893,2	107	558,9	123	362,5
92	866,4	108	543,4	124	353,2



Scan code and go to addresses at
www.exhausto.com