

DE

# VEX1000

## Mechanische Montage



Originalbetriebsanleitung



## 1. Produktinformation

<b>1.1. Übersicht der Varianten</b> .....	<b>6</b>
1.1.1. Übersicht der Varianten.....	6
<b>1.2. Anwendung</b> .....	<b>7</b>
<b>1.3. Anforderungen an die Umgebung</b> .....	<b>7</b>
1.3.1. Platzbedarf.....	7
1.3.2. Anforderungen an die Unterlage.....	7
1.3.3. Anforderungen an das Kanalsystem.....	7
<b>1.4. Beschreibung</b> .....	<b>8</b>
1.4.1. Aufbau des VEX-Geräts.....	8
<b>1.5. Hauptabmessungen</b> .....	<b>9</b>
1.5.1. VEX1000 diagramme.....	9



## 2. Handling

<b>2.1. Auspacken</b> .....	<b>11</b>
<b>2.2. Transport</b> .....	<b>11</b>
2.2.1. Transportmaße.....	12
2.2.2. Transport mit reduziertem Gewicht.....	13



## 3. Mechanische Montage

<b>3.1. Aufstellung des Geräts</b> .....	<b>16</b>
3.1.1. Aufstellung direkt auf dem Fußboden.....	16
3.1.2. Aufstellung eines mehrteiligen Gerätes.....	16
3.1.3. Richtige Platzierung der Automatiktafel.....	17
3.1.4. Anschluss der Heiz-/Kühlregister.....	17
3.1.5. Allgemeine Warnungen für ein Gerät mit DX-Kühlung (Direct Expansion).....	19
3.1.6. Anschluss der DX-Register.....	19
<b>3.2. Motorventil</b> .....	<b>19</b>
3.2.1. Motorregelventil, MV2W/MV3W.....	19
<b>3.3. Kanalanschlüsse</b> .....	<b>20</b>
3.3.1. Kanalanschluss.....	20
3.3.2. Flexible Kanalanschlüsse (optional).....	20



## 4. Elektrische Installation

<b>4.1. Elektrische Installation</b> .....	<b>21</b>
--	-----------



## 5. Wartung

<b>5.1. Wartungsschema</b> .....	<b>22</b>
<b>5.2. Wartung</b> .....	<b>22</b>
Filtertausch.....	22
5.2.1. Wartung und Reinigung.....	23
5.2.2. Automatische Leckage-Prüfung (ALC) Zubehör.....	24



## 6. Technische Daten

<b>6.1. Gewicht, Korrosionsklasse, Temperaturbereiche etc</b> .....	<b>26</b>
6.1.1. Gewicht (kg).....	26
<b>6.2. Leistungsdiagramm</b> .....	<b>27</b>
<b>6.3. Bestellung von Ersatzteilen</b> .....	<b>27</b>

## Symbole, Begriffe und Warnhinweise

### Verbotssymbol



Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit einem Verbotssymbol gekennzeichnet sind, ist mit Lebensgefahr verbunden.

### Gefahrensymbol



Nichtbeachtung von Anweisungen, die mit einem Gefahrensymbol gekennzeichnet sind, ist mit Risiko für Personen- bzw. Sachschäden verbunden.

### Anhalten und warten Symbol



Bitte warten Sie nach dem Ausschalten des Lüftungsgeräts 4 Minuten, bis das System stromlos ist.

### Geltungsbereich dieser Anleitung

Diese Anleitung ist für die Verwendung mit Lüftungsgeräten (AHU) des Typs EXHAUSTO VEX1000 bestimmt. Bitte beachten Sie die produktspezifischen Anleitungen zu Zubehör und Zusatzausrüstungen.

Die Anweisungen sind vollständig zu befolgen, um die persönliche Sicherheit zu gewährleisten sowie das Gerät zu schützen und dessen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen. EXHAUSTO A/S übernimmt keine Haftung für Unfälle, die durch eine nicht den Anweisungen und Empfehlungen dieses Handbuchs entsprechende Nutzung des Geräts verursacht werden.

### Zuluft/Abluft

In dieser Anleitung werden die folgenden Bezeichnungen gemäß der dänischen DS447-2013 benutzt:

- Zuluft
- Abluft
- Außenluft
- Fortluft

### Links/rechts

In der Typenbezeichnung steht R für rechts, was bedeutet, dass die Zuluft an der rechten Geräteseite erfolgt, von der Bedienseite aus gesehen. Befindet sich die Zuluftseite links, wird dies mit L für links bezeichnet.

### Warnhinweise:

#### Öffnen des Geräts



Öffnen Sie die Wartungstüren erst, nachdem die Versorgungsspannung am Netz-trennschalter (Hauptschalter) unterbrochen wurde.

Der Netztrennschalter (Hauptschalter) befindet sich auf der Schalttafel des Lüftungsgeräts.



**Verboten**

Das VEX-Gerät darf nicht zum Transport von Feststoffpartikeln oder in Bereichen verwendet werden, in denen die Gefahr explosiver Gase besteht.

**Kein Kanalschluss**

Wenn einer oder mehrere der Stutzen nicht an einen Kanal angeschlossen sind: Bringen Sie an den Stutzen ein Schutznetz mit einer maximalen Maschenweite von 20 mm an (gemäß EN294).

**Typenschild**

Auf dem Typenschild des VEX-Geräts ist angegeben:

- VEX-Gerätename
- Typ (Modell, Produktionsnummer/Jahr)
- Daten zur Versorgung
- Filterdaten
- Gewicht
- QR-Code für den Zugriff auf die Dokumentation
- EXHAUSTO Kontaktinformationen

**Engineered in Denmark**

UNIT Name	Unit	
TYPE	Model	Orientation
	Prod. No./Year	123456/2025
SUPPLY AHU	3x400+N+PE-50Hz	Ikmax / Ikmin Ikmax / Ikmin kA
SUPPLY HE	3x400+N+PE-50Hz	Ikmax / Ikmin Ikmax / Ikmin kA
Filter Data	Pre-filter Extract 1.1: G4	Filter Extract 1.1: M5 Panel
	Pre-filter Outdoor 2.1: G4	Filter Outdoor 2.1: F7 Panel
Total Weight	Totalweight	



EXHAUSTO A/S  
Odensevej 76, DK-5550 Langeskov  
www.exhausto.dk

**Bitte beachten:**

Halten Sie bitte die Produktionsnummer bei Anfragen jeder Art über das Produkt bei EXHAUSTO bereit.

**Aktuelle Version des Leitfadens**

**Wichtig:** Prüfen Sie immer, ob die neueste Version der Anleitung verfügbar ist. Scannen Sie die QR-Codes an der Seite des Lüftungsgeräts, um auf die zugehörige Dokumentation zuzugreifen.

**Typenschild der Sektion**

Production Number	Ponumber
Section Information	SectionPart x/y
Section Weight	Section Weight

Die Typenschilder der VEX-Gerätesektionen befinden sich unten an jeder Sektion und zeigen:

- Seriennummer
- Informationen zur Sektion
- Gewicht der Sektion

## Typenschild EXcon+

# Instructions for access to Excon+

### Step 1: Connect to Hotspot



Select network with SSID EXcon+ - VEX10xx\_yyyyyy

Use Password

123456789



### Step 2: Login to Web Client



URL

10.1.19.32

Username

User

Password

111111



EXHAUSTO A/S  
Odensevej 76, DK-5550 Langeskov  
www.exhausto.dk

Das Typenschild des EXcon+ zeigt, wie eine Verbindung mit einem WLAN-Hotspot über QR-Codes hergestellt und auf den EXcon+ Webclient zugegriffen wird. Befolgen Sie die Schritte und melden Sie sich mit den Benutzernamen und Passwörtern an, die auf dem Typenschild angegeben sind.

## HMI-Feld oder Web-Schnittstelle

Weitere Informationen zum Zugriff auf das Techniker Menü zur Überprüfung des Betriebsstatus des Geräts finden Sie in der EXcon+-Anleitung.

Ebene	Benutzername	Passwort
Facility Manager pro	user	111111
Inbetriebnahmetechniker	service	333333

## Technische Daten



Die technischen Daten zur Konfiguration des VEX1000-Geräts sowie zu den Anschlüssen der Register usw. finden Sie auf dem beiliegenden Datenblatt des Berechnungsprogramms EXselectPRO.






# 1. Produktinformation

## 1.1 Übersicht der Varianten

### 1.1.1 Übersicht der Varianten

Positionierung von Ventilator, Motor (M) und Motorsteuerung (MC)

Elemente	Beschreibung
	Ventilator
	Kompaktfilter
	Luftrichtung, Abluft
	Luftrichtung, Zuluft

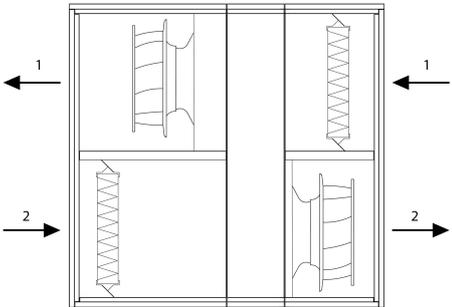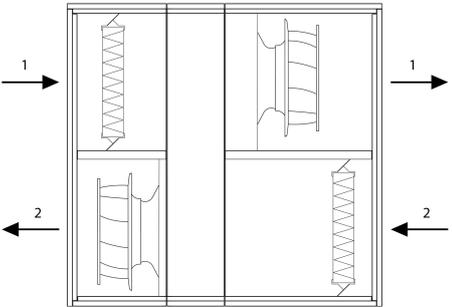Ventilator position	Kompaktfilter, Ventilatoren und Luftströme
Rechts	
Links	

## 1.2 Anwendung

### Komfortlüftung

Das VEX-Gerät von EXHAUSTO wird für Lüftungsaufgaben im Bereich Komfortlüftung eingesetzt. Temperatureinsatzbereich des Geräts - siehe den Abschnitt "Technische Daten".

### Verbotene Anwendungsbereiche

Das VEX-Gerät darf nicht zum Transport von Festpartikeln oder in Bereichen mit Risiko für explosive Gase benutzt werden.

## 1.3 Anforderungen an die Umgebung

### Positionierung

Das Gerät ist für die Montage in Gebäuden vorgesehen. Das Gerät ist für Außenmontage lieferbar (Zubehör Outdoor, OD).

**Hinweis:** EXHAUSTO empfiehlt, das VEX1000 in einem abgeschlossenen Technikraum zu installieren, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

### 1.3.1 Platzbedarf

Die folgende Tabelle zeigt den erforderlichen Platzbedarf für Wartung und Service am Lüftungsgerät.

VEX1000 modell	Einbautiefe (mm)	Mindestabstand für Service vor dem Gerät (mm)
1005	712	710
1010	712	710
1015	801	800
1020	897	895
1030	999	995
1035	1100	1095
1045	1202	1200
1050	1304	1300
1060	1387	1385
1065	1489	1487
1080	1590	1588

### 1.3.2 Anforderungen an die Unterlage

Beim Aufstellen des Geräts direkt auf der Unterlage, werden folgende Anforderungen an die Unterlage gestellt::

- Eben
- Waagrecht ( $\pm 3$  mm pro meter)
- Hart
- Schwingungsresistent

### 1.3.3 Anforderungen an das Kanalsystem

#### Anschluss an das Kanalsystem

Um maximale Leistung und minimalen Energieverbrauch zu erzielen, sollte das Gerät vorne und hinten an einen geraden Kanal mit einer Mindestlänge von 750 mm angeschlossen werden.

#### Schalldämpfer

Das Kanalsystem ist mit Schalldämpfern nach den Vorgaben des Projektverantwortlichen gemäß den Vorschriften für den Einsatzort auszuführen.

**Isolierung**

Das Kanalsystem ist aus folgenden Gründen zu isolieren:

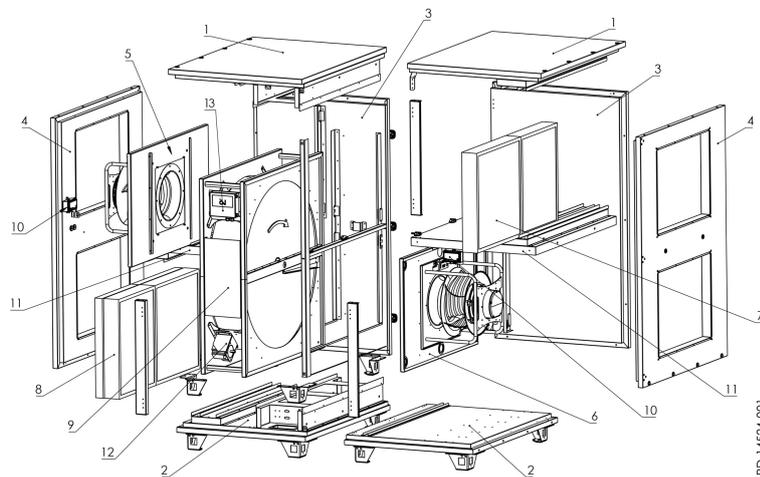
- Kondensation
- Schallemission
- Wärme-/Kälteverlust

**Kondensat**

Bei sehr hoher Luftfeuchte in der Fortluft/im Außenluftkanal kann es zu Kondensbildung im Fortluftkanal kommen. EXHAUSTO empfiehlt, dass auch ein Kondensatabfluss an der tiefsten Stelle der Kanäle errichtet wird.

**Kein Kanalan-schluss**

Falls ein oder mehrere Stutzen nicht an einen Kanal angeschlossen werden: Ein Schutznetz mit einer Maschenweite von maximal 20 mm montieren.

**1.4 Beschreibung****1.4.1 Aufbau des VEX-Geräts**

RD-14524-001

**VEX1000-RS**

Die folgende Zeichnung zeigt den Aufbau des Geräts (ohne Wartungstüren) Gezeigt wird hier die Rechtsausführung.

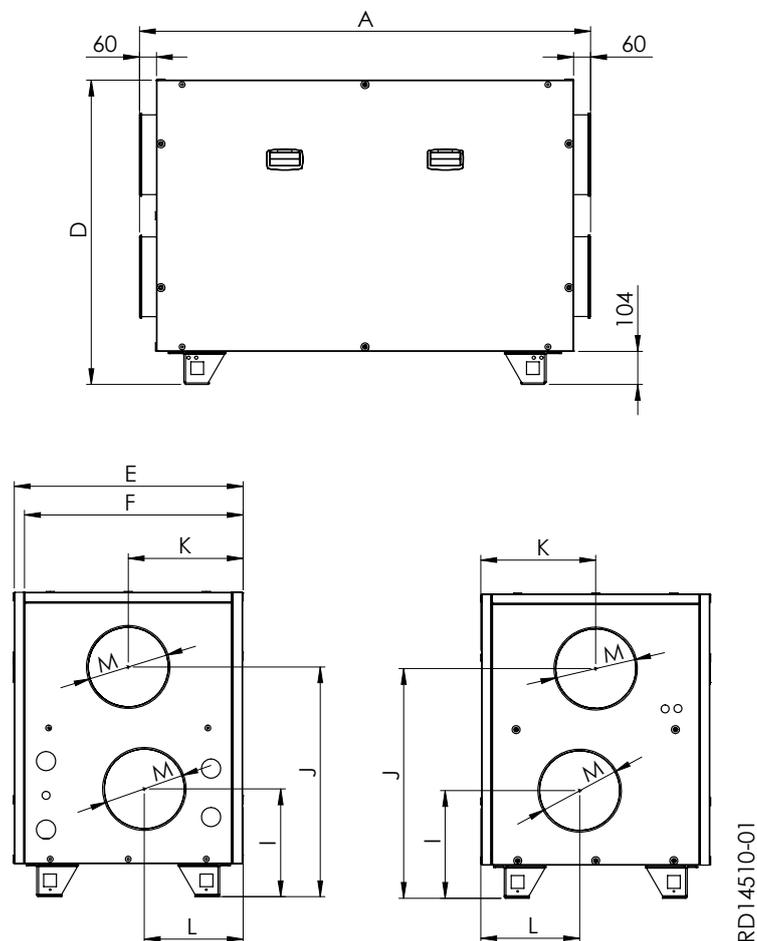
Pos. Nr.	Bauteil
1	Obere Abdeckung
2	Untere Abdeckung
3	Rückwand
4	Seitenwand
5-6	Ventilatoren
7-8	Filter
9	Rotationswärmetauscher
10	PTH-Druckmessung
11	Ablage
12	Schrittmotor für Rotor
13	Rotorsteuerung

<b>Gehäuse</b>	Das Gehäuse besteht außen wie innen aus Zink-Magnelis®. Es ist mit 50 mm Mineralwolle isoliert
<b>Ventilatoren</b>	Das Gerät verfügt über einen Zentrifugalventilator für Abluft und einen Zentrifugalventilator für Zuluft.
<b>Rotationswärmetauscher</b>	Der Rotationswärmetauscher wird von einem Schrittmotor mit Rotorregelung angetrieben, der die Drehzahl des Rotors regelt.
<b>Filter</b>	Es sind Kompaktfilter (wie auf den Abbildungen auf den vorigen Seiten gezeigt) oder Taschenfilter an der Abluft- sowie an der Zuluftseite eingebaut.


## 1.5 Hauptabmessungen

### 1.5.1 VEX1000 diagramme

#### VEX1000 mono diagramm



## VEX1000 duo diagramm

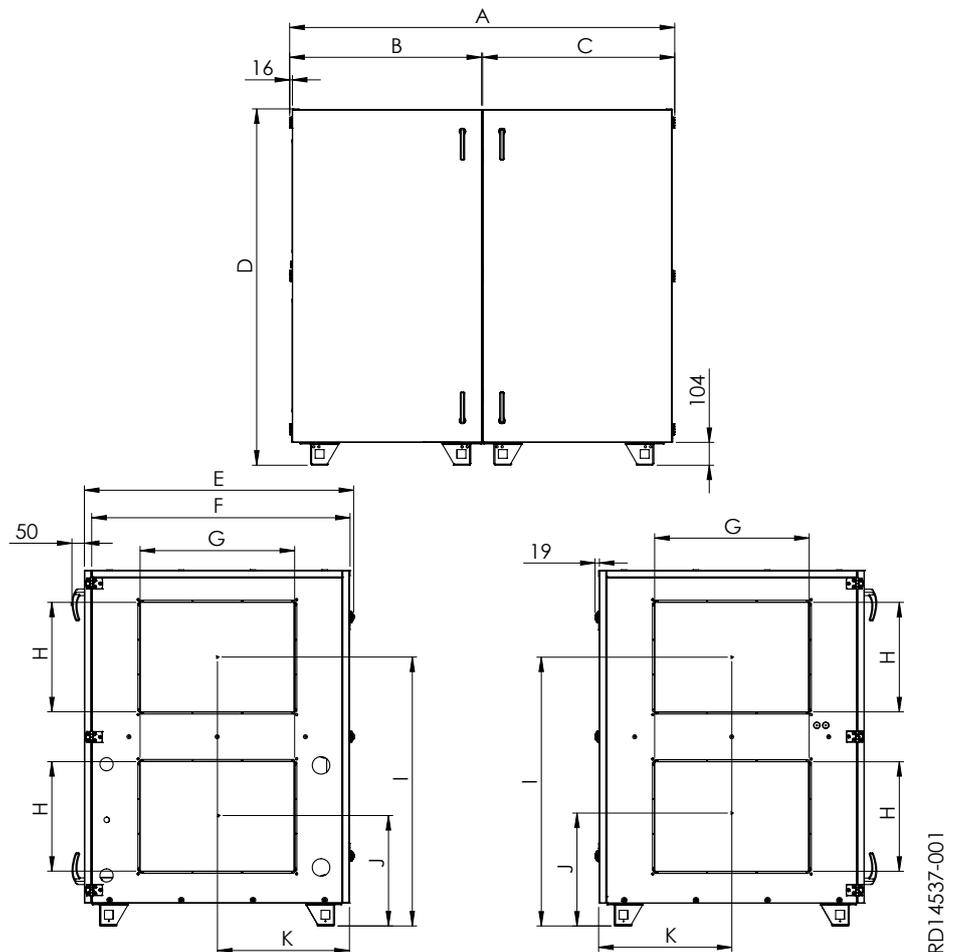

RD14537-001

VEX-Größe	A mm	A (CW/DX)	D mm	E mm	F mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M ø
1005	1405	1541	959	719	688	338	721	356	306	250
1010	1446	1581	1239	719	688	410	930	356	306	315
1015	1560	1695	1239	808	777	410	930	400	350	400
1020	1560	1695	1239	904	873	410	930	449	400	400

VEX-Größe	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm
1030	1685	838	838	1444	1009	971	500	400	1084	459	505
1035	1689	838	828	1444	1119	1072	500	400	1084	459	555
1045	1754	870	870	1629	1225	1173	700	500	1228	500	606
1050	1754	870	870	1629	1322	1270	700	500	1228	500	655
1060	1820	904	904	1839	1405	1358	900	500	1384	588	700
1065	1820	904	904	1839	1508	1461	900	500	1384	588	750
1080	2127	1057	1057	2011	1612	1562	1000	700	1515	626	795

Hinweis: Alle A-Maße für VEX1030 bis VEX1080 verstehen sich ohne die abnehmbaren Übergangsstücke.



## 2. Handling

### 2.1 Auspacken

#### Lieferung

Die Lieferung umfasst:

- VEX1000-Gerät
- Mitgeliefertes Zubehör (geht aus der EXselectPRO Konfiguration die dem Gerät beiliegt)

#### Verpackung

Bei der Lieferung ist das Gerät auf einer Einwegpalette befestigt und in Klarsichtfolie verpackt.

#### Hinweis

**Bei der Lieferung ist das Gerät auf einer Einwegpalette befestigt und in Klarsichtfolie verpackt:**

- **Das Gerät während der Montage möglichst geschlossen halten.**

#### Reinigung vor Inbetriebnahme

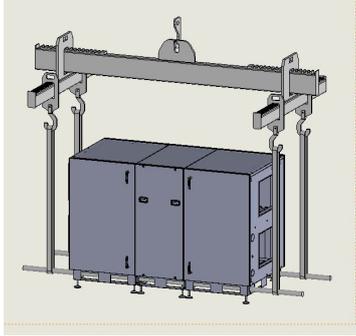
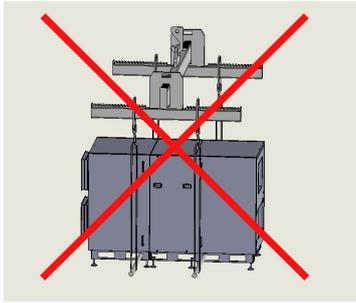
Nach abgeschlossener Montage ist eine Kontrolle des VEX1000-Geräts vorzunehmen und Staub und Metallspäne durch gründliches Staubsaugen zu entfernen

### 2.2 Transport

#### Transportausrüstung

Transportieren Sie das VEX-Gerät auf eine der folgenden Arten:

Methode	Zeichnung
<p><b>Mit einem Hubwagen oder Gabelstapler:</b>  <b>WICHTIG:</b> Die Gabeln der Hebevorrichtung müssen lang genug sein, um Schäden am Boden des Lüftungsgeräts zu vermeiden.</p>	
<p><b>Installation auf dem Grundrahmen – geteilt:</b>            Verwenden Sie Gurte und Hebevorrichtungen, um Schäden am Gerät zu vermeiden.</p>	

Methode	Zeichnung
<b>Anheben eines auf Base montierten Geräts:</b> Hebebalken müssen zum Anheben der Einheit in Längsrichtung geeignet sein.	
<b>Nicht in der Mitte anheben.</b>	

### 2.2.1 Transportmaße

Größe (mm)	Höhe mit Füßen (mm)	Tiefe (mm)	Breite (mm)	Mischsektionsbreite	Kürzeste Abschnittsmaße	Größtes Blechteil bei geteiltem Gerät	Rotor
1005	959	712	719	-	-	859x1405x60	492x570x290
1010	1239	712	719	-	-	1139x1446x60	772x570x290
1015	1239	801	808	-	-	1139x1560x60	772x659x290
1020	1239	897	904	-	-	1139x1560x60	772x755x290
1030	1444	999	1009	600	838	1344x1009x60	976x857x290
1035	1444	1100	1119	600	838	1344x1119x60	976x958x290
1045	1629	1201	1225	600	870	1529x1225x60	1161x1060x290
1050	1629	1303	1322	600	904	1529x1322x60	1162x1162x290
1060	1839	1386	1405	600	904	1739x1405x60	1371x1245x290
1065	1839	1489	1508	600	904	1739x1904x60	1371x1347x290
1080	2011	1590	1612	600	1057	1911x1057x60	1539x1448x290

#### Breite

Ist die Türöffnungsbreite kleiner als die Gerätebreite, kann der Tür entfernt werden. Siehe Tabelle oben. Dies ergibt 31 mm.

Die Maße basieren auf den genauen Abmessungen des VEX-Geräts.

## 2.2.2 Transport mit reduziertem Gewicht

### Gewichtsreduzierung

Das Transportgewicht des Geräts lässt sich durch Demontage der Wartungstüren und Ventilatoreinheiten reduzieren.

### Demontage der Wartungstüren

Bei VEX1005–1020: Lösen und entfernen Sie die Schrauben in den Ecken der Tür.

Bei VEX1030–1080: Lösen und entfernen Sie die Schrauben an den Türscharnieren.

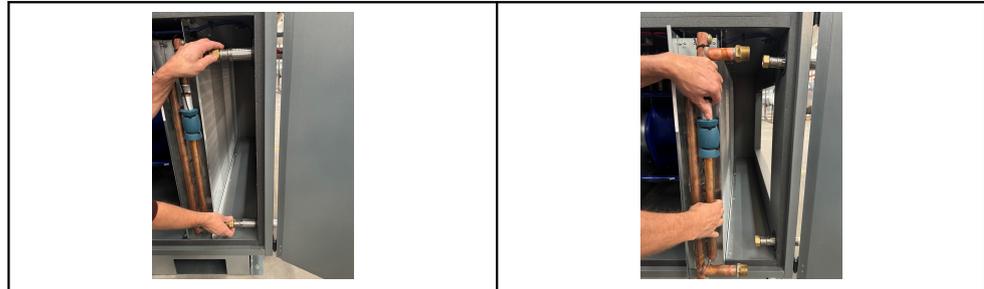
Um Transportschäden zu minimieren, die Griffe am VEX-Gerät wurden werkseitig demontiert, um Transportschäden zu vermeiden. Diese müssen zur Türöffnung installiert werden. Die Griffe befinden sich bei den übrigen Zubehörteilen.



### Demontage der internen Heiz- und Kühlregister


Die Register können per Hand entfernt werden. Das Heizregister kann leicht herausgezogen werden. Beim Entfernen des Kühlregisters darauf achten, dass die Schläuche zurückgezogen werden. Siehe nachfolgende Abbildung.

Ist ein Tropfenabscheider installiert, muss dieser vorher entfernt werden.



### Demontage der Lüftereinheit

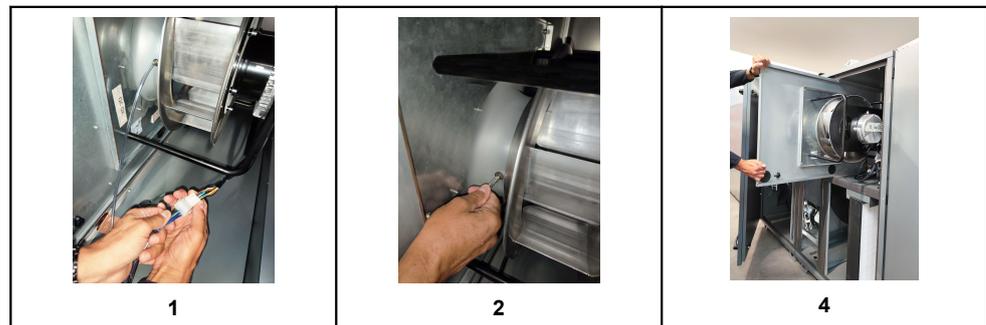
Schritt	Aktion
1	Trennen Sie den Stecker am Motor.
2	Bindungen für Motorkabel und Messschlauch lösen
3	Den am Einlass befestigten Messschlauch entfernen
4	Ziehen Sie dann die Lüftereinheit heraus (Gewichtsangaben siehe unten)



### Demontage der Rotor

Schritt	Aktion
1	Stecker oben am Rotor trennen
2	Rotor herausziehen
3	Falls nötig, Hubwagen zum Herausziehen verwenden

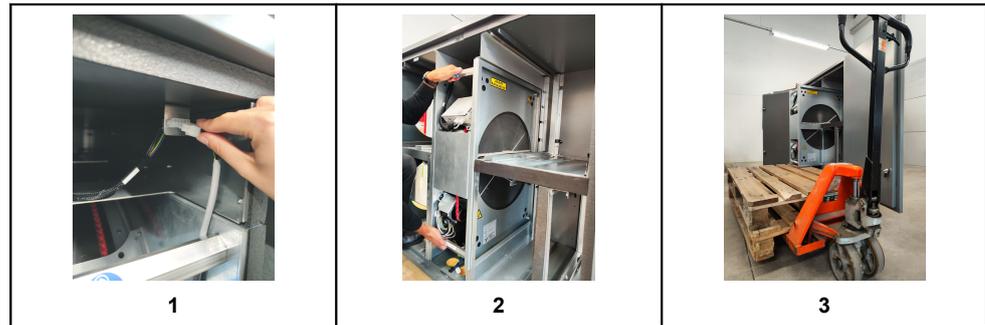**Hinweis:** Um den Rotor korrekt herauszuziehen, ziehen Sie gleichzeitig an beiden Querstreben. Beachten Sie, dass der Rotor beim Herausziehen keinen Stößen standhält. Siehe nachfolgende Abbildung.



**Hinweis: Berücksichtigen Sie sorgfältig das Gewicht der Ventilator- und Rotoreinheiten, siehe Tabelle unten:**

Größe	Ventilatoreinheit [kg]	Rotor [kg]
VEX1005	8.5	31
VEX1010	9.7	41
VEX1015	12.5	48
VEX1020	13.2	53
VEX1030	20.8	65
VEX1035	21.4	78
VEX1045	28.3	98
VEX1050	28.8	101
VEX1060	34.7	118
VEX1065	36.4	142
VEX1080	60.5	155



## 3. Mechanische Montage

### 3.1 Aufstellung des Geräts

#### Hintergrund

Das VEX1000-Gerät so aufstellen, dass es waagrecht steht.

#### 3.1.1 Aufstellung direkt auf dem Fußboden

Eine Voraussetzung ist, dass die Anforderungen an den Fußboden erfüllt sind, siehe den Abschnitt "Anforderungen an die Unterlage".

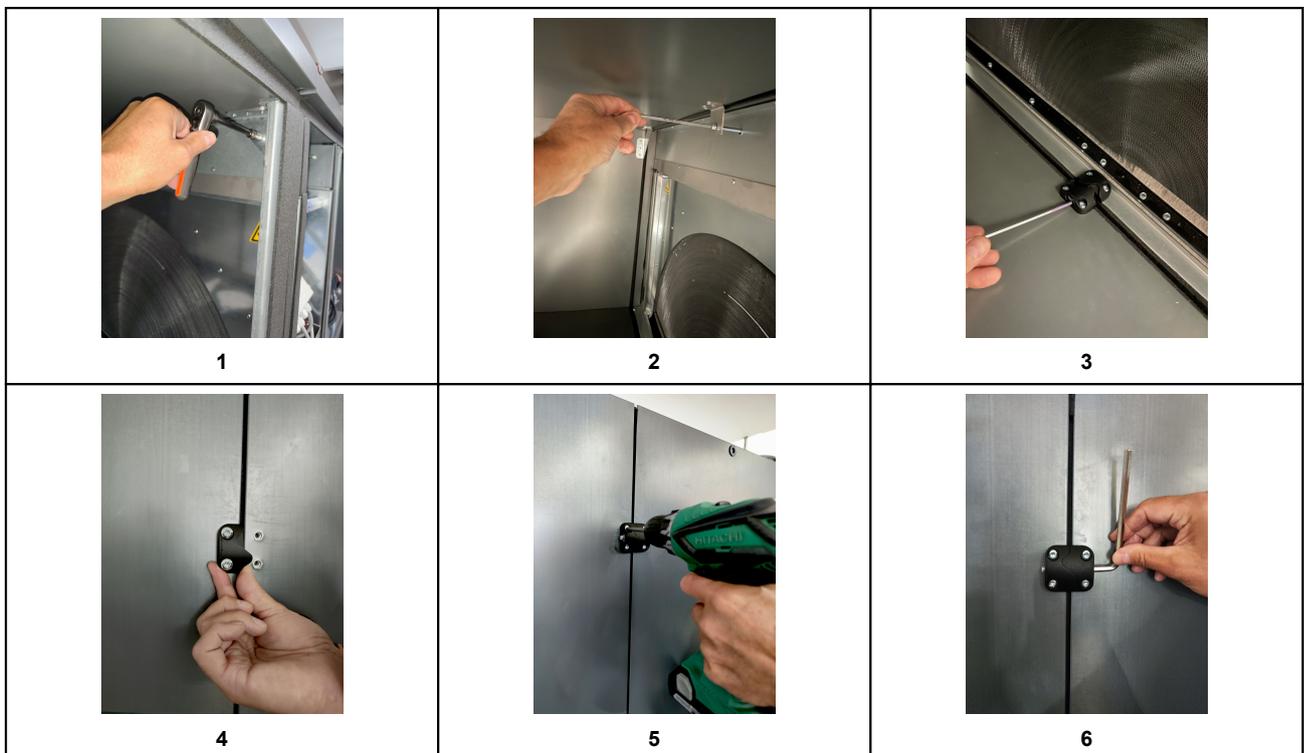
#### Hinweis

Nach dem Aufstellen kontrollieren, dass das VEX1000-Gerät waagrecht steht

#### 3.1.2 Aufstellung eines mehrteiligen Gerätes

Einige VEX1000-Geräte werden mit 2 oder 3 Sektionen geliefert (3 Sektionen, wenn die Mischsektion enthalten ist). Sie werden sowohl mit äußeren (1) als auch mit inneren Verbindungshalterungen montiert. Vergewissern Sie sich, dass die Sektionen vollständig zusammengebaut sind, bevor Sie sie zusammen schrauben.

1	Beginnen Sie mit den inneren Halterungen hinten und vorne oben und unten.
2-3	Die inneren Halterungen werden dann oben und unten in der Mitte der Sektionen zusammen geschraubt.
4-5	Montieren Sie die mit dem Gerät mitgelieferten äußeren Halterungen.
6	Ziehen Sie die äußeren Halterungen fest.






### 3.1.3 Richtige Platzierung der Automatiktafel

<p>Verwenden Sie für den korrekten Einbau der Automatiktafel einen festen Ständer wie abgebildet oder montieren Sie sie an einer nahegelegenen Trennwand oder einer ähnlichen flachen Vorrichtung.</p>	
<p>Hinweis: Automatiktafel <b>nicht</b> an der Gerätetür montieren</p>	

### 3.1.4 Anschluss der Heiz-/Kühlregister

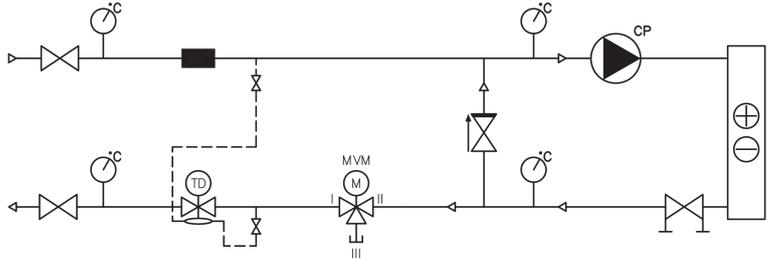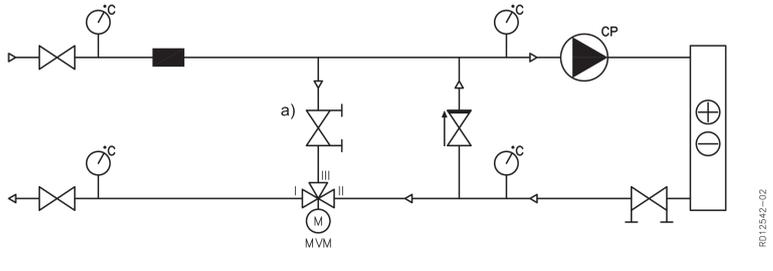Das innere Heiz- oder Kühlregister kann bei Bedarf mit Kesselschläuchen an das Rohrsystem angeschlossen werden, um zu verhindern, dass sich Vibrationen auf das Rohrsystem übertragen.

Typ	Methode	Vereinfachtes Diagramm
Mischschleife 1	<p>Variabler Volumenstrom im Primärkreis (Vorlauf) und konstanter Volumenstrom im Sekundärkreis (VEX-Gerät)</p>	
Mischschleife 2	<p>Konstanter Durchfluss im Primärkreis (Vorlauf) und Sekundärkreis (VEX-Gerät)</p> <p>Wenn kein Heiz- oder Kühlbedarf besteht, muss die Ventileinstellung auf den erforderlichen Wasser-Volumenstrom des Primärkreises abgestimmt werden</p>	

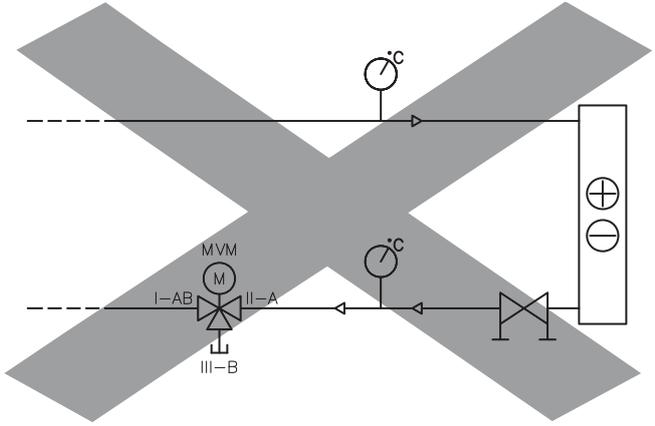Typ	Methode	Vereinfachtes Diagramm
	<p>Schließen Sie das Heiz- oder Kühlregister nicht so an!</p> <p>Anschluss ohne Umwälzpumpe: Gefahr von Frostsprengung!</p>	 <p>RD12500-03</p>

### 3.1.5 Allgemeine Warnungen für ein Gerät mit DX-Kühlung (Direct Expansion)



Beachten Sie, dass das aus dem Verdampfer austretende Kältemittel gemäß den jeweiligen nationalen Vorschriften zur Entsorgung von Kältemitteln aufgefangen und entsorgt werden muss.



Beachten Sie, dass bei geöffneter Tür im Kühlbereich die Gefahr von Erfrierungen durch Berührung kalter Bauteile besteht.



Wenn Kühlmittel in den Raum ausgetreten ist, darf sich Personal nur mit Atemschutz im Raum aufhalten. Kühlmittel ist geruchlos, verdrängt aber den Sauerstoff im Raum und kann daher zum Ersticken führen.

### 3.1.6 Anschluss der DX-Register

Der Anschluss der DX-Register muss von einem autorisierten Kälteunternehmen durchgeführt werden.



Die Rohrverlegung muss von einem autorisierten Kältetechniker durchgeführt werden.



Die Rohre müssen manuell verlegt werden.



Der zulässige Druck, der für das Kühlregister angegeben ist, muss eingehalten werden. (Max. Druck beträgt 42 bar)



Kontakt mit Kühlmittel vermeiden und persönliche Schutzausrüstung gemäß den nationalen Vorschriften verwenden.

## 3.2 Motorventil

### 3.2.1 Motorregelventil, MV2W/MV3W

#### 2- oder 3-Wege-Ventil

Ein modulierendes 2-Wege- oder 3-Wege-Motorventil zur Steuerung des Wasserflusses wird zusammen mit dem Heiz- oder Kühlregister geliefert. Das Ventil wird am oder direkt nach dem Rücklaufanschluss des Heiz-/Kühlregisters montiert.

#### Montage des Motorventils



Das Ventil darf nicht mit dem Motor nach unten montiert werden.

#### Abschirmung

Den Ventilmotor gegen direkte Sonneneinstrahlung abschirmen. Wegen der Wärmeabgabe darf der Ventilmotor jedoch nicht eingekapselt werden (max. Umgebungstemperatur: 50 °C).

#### Ventil und Ventilmotor dämmen

Bei Umgebungstemperaturen unter 0 °C ist es für die einwandfreie Funktion der Anlage sehr wichtig, dass das Ventilbauteil nach den einschlägigen Normen isoliert wird.

#### Regelfähigkeit

Die Regelfähigkeit des Motorregelventils ist am besten bei einem Differenzdruck unter 200 kPa. Siehe EXselect Pro Ausdruck für den Wert Kvs.

#### Wärmeversorgung

Die Wärmeversorgung muss konstant sein.

#### Außenanlage



Bei Installation im Freien muss das Motorregelventil vor eindringendem Wasser und Frost geschützt werden

## 3.3 Kanalanschlüsse

### 3.3.1 Kanalanschluss

Das Lüftungsgerät kann mit Kanalanschlüssen/Flanschen geliefert werden.

### 3.3.2 Flexible Kanalanschlüsse (optional)

Die VEX1000-Serie von Lüftungsgeräten kann mit flexiblen Kanalanschlüssen bestellt werden. Flexible Anschlüsse werden verwendet, um Vibrationen im Kanalsystem zu dämpfen.



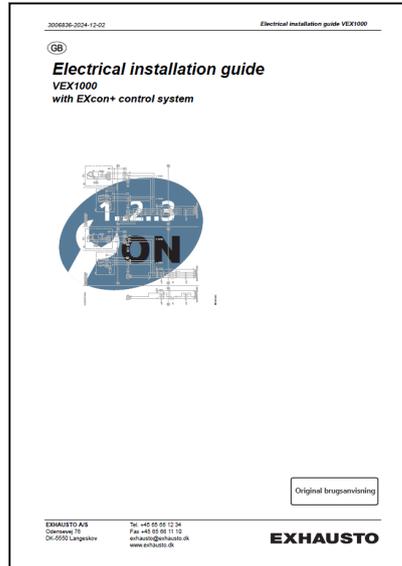
**Potenzialausgleich:** Wenn das Lüftungsgerät gemäß EN3803 installiert wird, muss ein Potenzialausgleich zwischen Gerät und Kanalsystem an den flexiblen Anschlüssen vorhanden sein.



## 4. Elektrische Installation

### 4.1 Elektrische Installation

Siehe die beigelegte Anleitung "VEX1000 EI-Installationsanleitung für EXcon+-Automatik":





## 5. Wartung

### 5.1 Wartungsschema

#### Empfohlene Intervalle

Das folgende Schema enthält empfohlene Intervalle für die Wartung des Geräts bei normalen Betriebsbedingungen. EXHAUSTO empfiehlt, dass die Wartung des Geräts den jeweiligen Betriebsbedingungen angepasst wird.

Bauteil	Wie folgt vorgehen...	1 Mal jährlich	2 Mal jährlich
Filter*	<p><b>Sind auszutauschen, wenn im Display Filteralarm angezeigt wird..</b> Es wird empfohlen, beide Filter gleichzeitig auszutauschen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Die Regelung kann eine Frühwarnung abgeben, wenn eine Verschmutzung des Filters unmittelbar bevorsteht, so dass ein neuer Filter bestellt oder ein Kundendienstmonteur herbeigerufen werden kann.</p> <p>Filtertausch mindestens</p>		X
Filterführung	Kontrollieren, dass die Dichtungen in der Filterführung dicht schließen.	X	
Dichtungen und Dichtleisten	Kontrollieren, dass sie dicht schließen.	X	
Ventilatoren und Heizregister (Zubehör)	Kontrolle Demontage der Ventilatereinheit, siehe bitte den Abschnitt "Transport mit reduziertem Gewicht" Reinigung, siehe bitte die folgenden Abschnitte.	X	
Rotationswärmetauscher	Kontrolle Reinigung nach Bedarf, siehe die folgenden Abschnitte	X	
Kontrolle von Sicherheitsfunktionen	Brandthermostate Temperaturfühler an Heizrohren (Zubehör)	X	
Absperrklappen	Funktionskontrolle	X	
Motorventil und Umwälzpumpe (Zubehör)	Funktionskontrolle	X	

#### \*Filter



#### Ausschließlich Originalfilter verwenden

- Die angegebenen Filterdaten und Druckverlustkurven (Abschnitt "Technische Daten") basieren auf der Verwendung von Originalfiltern.
- Die Eurovent-Zertifizierung ist nur gültig, wenn Originalfilter verwendet werden.
- Werden keine Originalfilter verwendet, kann es zu Leckageproblemen beim VEX-Gerät sowie zu reduzierter Filtrierfunktion führen.
- EXHAUSTO empfiehlt daher, dass das Datum des Filtertausches notiert wird, damit sich einfach kontrollieren lässt, ob die Filtertauschintervalle eingehalten wurden.

### 5.2 Wartung

#### Filtertausch

#### Originalfilter verwenden



Ausschließlich Originalfilter verwenden, siehe den Abschnitt "Wartungsschema".

## Filter wie folgt wechseln



**Die Wartungstür erst nach Abschalten der Spannung am Hauptschalter.**

Die Filter herausziehen. Auf die Durchflussrichtung achten - siehe Pfeile am Filter.  
Ausgetauschte Filter sollten sofort in einen Kunststoffbeutel gelegt werden, der dicht zu verschließen und sorgfältig zu entsorgen ist.

## 5.2.1 Wartung und Reinigung

### Reinigung des Motors/Ventilators

Siehe den Abschnitt "Transport mit reduziertem Gewicht", der eine Beschreibung der Entnahme der Ventilatereinheit enthält.

Schritt	Vorgehen
1	Die Stromversorgung zum Gerät am Hauptschalter abschalten, bevor die Türen geöffnet werden.
2	Die Zentrifugalräder durch Staubsaugen reinigen und evtl. mit einem feuchten Tuch nachwischen.
3	Die Schaufeln der Zentrifugalräder sorgfältig reinigen, um Unwucht zu verhindern.
4	Nach der Montage kontrollieren, dass das Gerät ohne Vibrationen läuft.
<b>Kontrolle von Schläuchen für Meßpunkte</b>	
5	Die Schläuche am Anschlusskasten demontieren.
6	Die Schläuche durchblasen, um etwaige Verschmutzung zu beseitigen.

### Das Kaltwasserregister/Heizregister wie folgt reinigen

Schritt	Vorgehen
1	Die Stromversorgung zum Gerät Hauptschalter abschalten
2	Das Kaltwasserregister/Heizregister staubsaugen.
3	Kaltwasserregister: Die Kondensatwanne reinigen
4	Kontrollieren, dass die Lamellen des Wärmetauschers nicht deformiert sind.  <b>Die Lamellen sind scharfkantig!</b>

### Rotationswärmetauscher wie folgt reinigen

Schritt	Vorgehen
1	Die Stromversorgung zum Gerät am Hauptschalter abschalten, bevor die Türen geöffnet werden.
2	Den Wärmetauscher vorsichtig staubsaugen, am besten mit einer Düse mit weichen Bürsten.  <b>Die Lamellen im Wärmetauscher nicht mit harten oder scharfen Gegenständen berühren, da sie sehr weich sind und leicht deformiert werden, welches die Leistungsfähigkeit des VEX-Geräts beeinträchtigen würde.</b>
3	Kontrollieren, dass die Lamellen des Wärmetauschers nicht deformiert sind.  <b>Die Lamellen sind scharfkantig!</b>

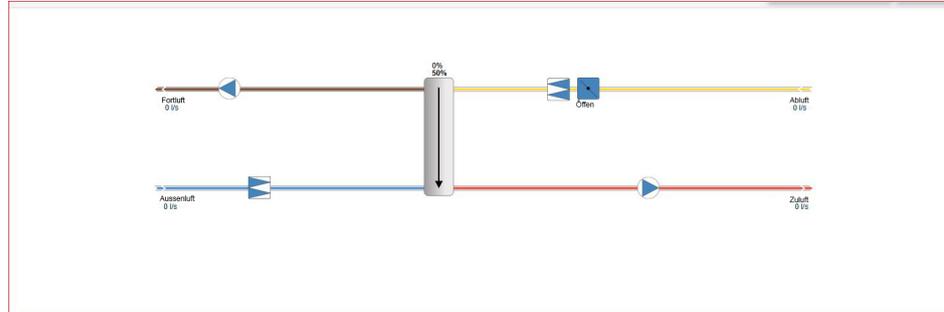
## 5.2.2 Automatische Leckage-Prüfung (ALC) Zubehör

### Anwendung



ALC ist eine Funktion, die eine Luftleckage bei Lüftungsgeräten mit Rotationswärmetauschern verhindert. Die ALC misst, kontrolliert und justiert kontinuierlich den Druckunterschied zwischen Zu- und Abluft, um sicherzustellen, dass keine verunreinigte Luft in die saubere Luft im Lüftungsgerät umgewälzt wird.

**BITTE BEACHTEN!** Wenn ALC erworben wurde, sind alle Komponenten im Gerät fertig montiert und werkseitig in der HMI konfiguriert.



### Voraussetzungen

ALC kann in Anwendungen mit folgenden Funktionen konfiguriert und aktiviert werden:

- Rotationswärmetauscher
- Modbus gesteuerte Klappe in der Abluft
- Drucktransmitter zwischen Zuluft und Abluft in der Rotorsektion
- Reingebälsezone
- EXcon+ Software Version 1.00 oder höher

### Vorbehalt:

ALC ist **nicht** möglich bei Anwendungen, die gesteuert werden durch:

- Kreuz-, Doppel- Kreuz-, Gegenstrom-, Flüssigkeitswärmetauscher
- Umluft/Umluft Klappe (Ein/Aus, 0–10 V)
- CO<sub>2</sub>/VOC/Ventilatoroptimierungsregelung
- Für andere Automatik

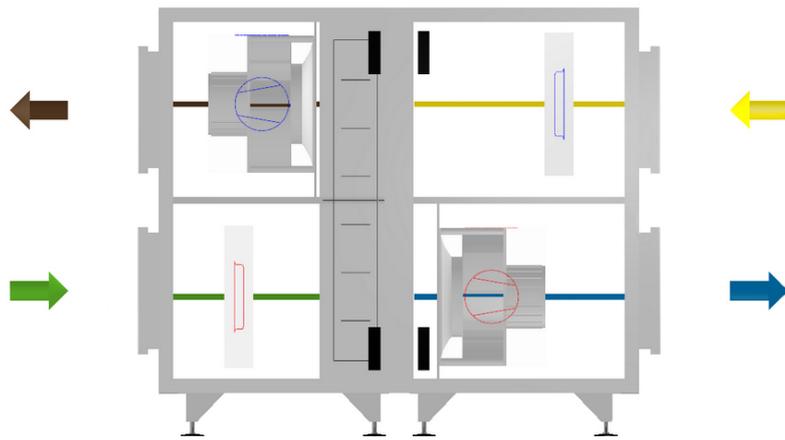
### Funktion

ALC hält einen minimalen Unterdruck von 20 Pa auf der Abluftseite (Absaugseite) des Rotationswärmetauschers im Verhältnis zur Zuluftseite (Frischlufseite) aufrecht.

Wenn sich der Differenzdruck durch dynamische Druckänderungen auf einen niedrigeren Wert als 20 Pa bewegt, schließt die Abluftklappe schrittweise gegen den Minimalwert, um einen positiven Differenzdruck aufrechtzuerhalten.

### Betriebsvoraussetzungen

- Kanaldruckverlust an Außenluft maximal: 100 Pa bei maximaler ERP-Luftmenge.
- Minimaler Kanaldruckverlust an Abluft: 150 Pa bei maximaler ERP-Luftmenge
- Maximal zulässiger Unterschied der Luftmenge zwischen Zu- und Abluft: 50 %
- Max. +/- 20 % Offset bei Slave-Regelung.


**Bitte beachten!**

Bei Nichtbeachtung der Betriebsvoraussetzungen kann es zu Instabilität und/oder Leckage der Abluft in die Zuluft kommen.

**ALC ausschalten**

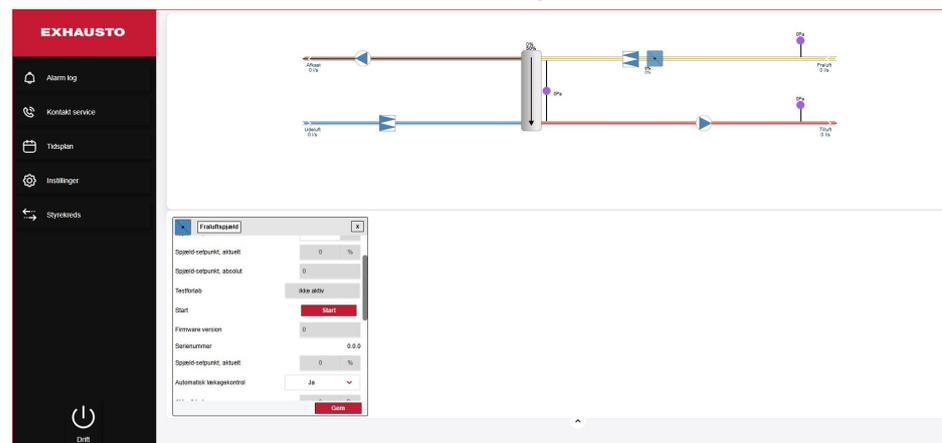Es wird empfohlen, die Anlage **nur bei Service- und Wartungsarbeiten auszuschalten**, da beim Starten kurzzeitig Luftleckagen auftreten können.

Unter: **Service >Gerät > Einstellungen**, kann die Abluftklappe angeklickt werden, woraufhin das Abluftklappenmenü erscheint. ALC kann nun ein- und ausgeschaltet werden.





## 6. Technische Daten

### 6.1 Gewicht, Korrosionsklasse, Temperaturbereiche etc.

#### 6.1.1 Gewicht (kg)

Größe	Gesamtgewicht
1005	125
1010	190
1015	-
1020	303

Größe	FanER-Sektion	FanS-Sektion	Mischsektion	Gesamtgewicht ohne Mischsektion
1030	223	126	-	349
1035	243	138	-	381
1045	288	162	-	450
1050	308	173	-	481
1060	351	197	-	548
1065	382	214	-	597
1080	471	270	-	741

Größe	Lüftergewicht	Rotorgewicht
VEX1005	8.5	31
VEX1010	9.7	41
VEX1015	12.5	48
VEX1020	13.2	53
VEX1030	20.8	65
VEX1035	21.4	78
VEX1045	28.3	98
VEX1050	28.8	101
VEX1060	34.7	118
VEX1065	36.4	142
VEX1080	60.5	155

#### Korrosionsklasse

Korrosionsklasse

Korrosionsklasse C5 gemäß EN ISO 12944-2

**Temperaturbereich**

Zulufttemperatur	-40°C bis +35°C
Umgebungstemperatur	-30°C bis +50°C

Bei Temperaturen unter -25 °C (bei Einbau im Freien) wird die Verwendung einer thermostatgesteuerten Heizung in der automatischen Steuereinheit empfohlen.

**HMI-Bedienfeld**

Schutzklasse	IP20
Umgebungstemperatur	0°C bis +50°C

Anzeige kann unter 0 °C langsamer reagieren.

**Brandschutzthermostat**

Abschalttemperatur BT40/50/70 (einstellbar)	40-50-70°C
Max. Umgebungstemperatur, Sensor	250 °C
Umgebung Thermostatgehäuse	0°C - +80°C
Sensorklänge	125 mm
Schutzklasse	IP40

**Motorklappe**

Motorklappe, Typ	LS400-24	LSR400-24
Bezeichnung	LSA/LSF	LSFR
Motortyp	NM24-F	AF-24
Drehzeit	75–150 Sek.	öffnen: 150s schließen: 16s
Schutzart	IP42	IP42
Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C	-30°C bis +50°C
Klappentiefe (LS-Schienensystem)	100 mm	100mm

**6.2 Leistungsdiagramm****Empfehlung**

Eine genaue Berechnung der Geräteleistung finden Sie im EXselect-Konfigurationsdatenblatt, das bei der Bestellung des VEX1000-Geräts erstellt wurde.

**6.3 Bestellung von Ersatzteilen****Bestellung von Ersatzteilen**

Bei der Bestellung von Ersatzteilen ist die Produktionsnummer anzugeben. Dadurch wird gewährleistet, dass korrekte Ersatzteile geliefert werden. Die Produktionsnummer geht aus der Vorderseite der VEX-Anleitung sowie aus dem Typenschild des VEX-Geräts hervor.

**Kontakt**

Kontaktieren Sie bitte die Kundendienstabteilung Ihres EXHAUSTO-Fachhändlers vor Ort zwecks Bestellung von Ersatzteilen. Die Kontaktinformationen entnehmen Sie bitte der Rückseite dieser Anleitung. Siehe evtl. den Abschnitt "Beschreibung", um einen Überblick über die Bezeichnung und die Position am VEX-Gerät zu bekommen.



Scan code and go to addresses at  
[www.exhausto.com](http://www.exhausto.com)